



RHS200x100x8
S275J2 - 1:10

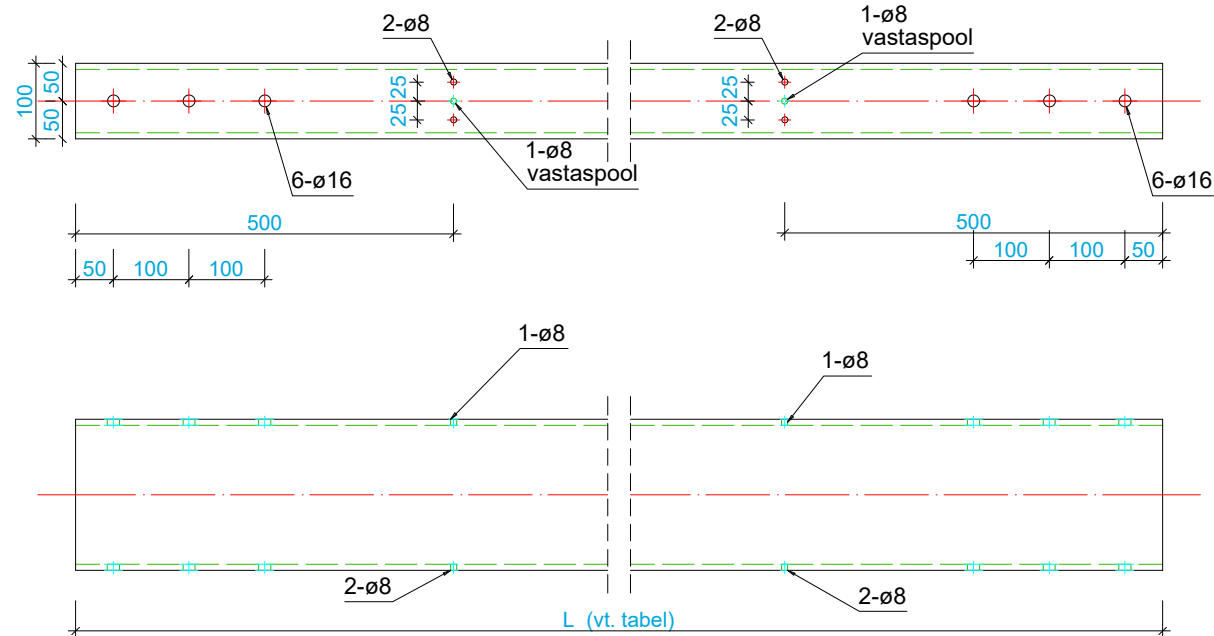

10T2 - H23m - L= 5218 mm - 176 kg/tk
10T2 - H11m - L= 2626 mm - 89 kg/tk
Masti rostvõrgi komplekti kuulub 4 vahetala

Täitekork talas
1:10

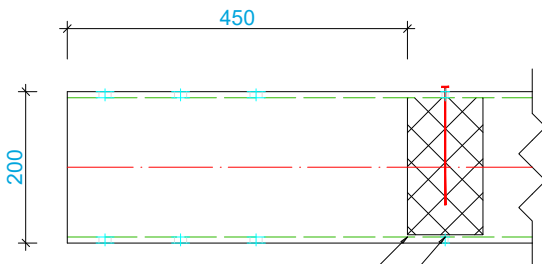

Tehases paigaldatav EPS kork t=100 mm
vältimaks rostvõrgi betooni valgumist torusse

Paigaldada terase tarnija poolt EPS'i mehhaaniliseks
kinnitamiseks 2 tk ø6 150 mm naelad

- MÄRKUSED:
1. Terase materjal vastavalt:
 - EN10219 - Külma valtsitud torud
 2. Teostusklass EXC2, tolerantsiklass 1, Kasutuskategoori SC1, tooteklass PC2 (EN 1090-2:2008)
 3. Teraselementide kuumtsinkimine 115±5 mic vastavalt EN ISO 1461
 4. Teraskonstruktsioonide elementide lõikamine, painutamine, töötlemine, koostamine ja keevitamine vastavalt standardile EVS 1090-2:2018
 5. Masti rostvõrgi komplekti kuulub 4 vahetala

Muudatus	Lehed	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
					
				Projekteeris/Kuupäev J.Piir/11.10.2024	
Objekt L086 üksikute mastide vahetus				Kontrollis/kuupäev	
Joonise nimi 10T2 mastide vahetalad				Kooskõlastas	
				Joonestas	
Projekti number	Stadium	Joonise number	Muudatus	Leht	Lehti
KPL2310K1	TP	EK1-7-93-004		1	1
				Mõõtkava	Formaat
				1:10	A3