



TRANSPORDIAMET

/*ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Transpordiamet*/

Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee
Pargi tn 2
61714, Tartu maakond, Kambja vald,
Ülenurme alevik

/*Teie 16.10.2024*/ /*nr */

Meie 18.10.2024 nr 7.1-2/24/17909-2

Kambja vallas Tõrvandi ja Külitse aleviku vahelise jalg- ja jalgrattatee II etapi kasutusloa eelnõu kooskõlastamata jätmine


Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Tartu maakonnas Kambja vallas riigitee nr 22132 km 2,585 kuni 5,650 kaitsevööndiga kattuvale maa-alale projekteeritud jalg- ja jalgrattatee (edaspidi JJT) kasutusloa eelnõu (menetlus nr 452975).

Kasutusloa antakse jalgratta- ja jalgteede kasutamiseks riigitee nr 22132 km 2,585 kuni 5,650 piirnevas lõigus.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid), **jätame kasutusloa kooskõlastamata.**

Vastavalt EhS § 8 peab ehitise, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus peab olema ohutu. Ehitise, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus on ohutu, kui see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale.

Saariku - Haldja - Näki tee ristumisel JJT-ega ei ole arvestatud OÜ Esprii koostatud töö nr 221202 Ülenurme-Külitse jalgratta- ja jalgteede projekt, põhiprojekt, II etapp lahendusega. Projekteeritud plankaia rajamisel tuleb tagada nähtavuskolmnurk JJT-ga ristumisel.

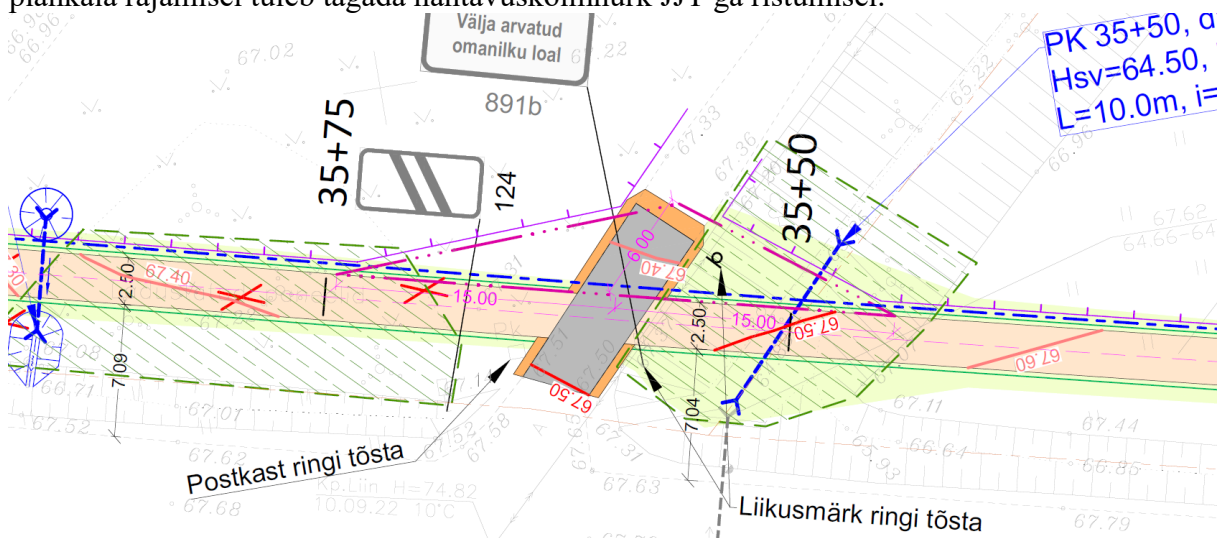

Saariku - Haldja - Näki teelt riigiteele väljasõidul ei ole tagatud nõuetekohast nähtavuskolmnurka vasakule. Ehitatud plankaed ei paikne projekteeritud asukohas ning varjab olulisel määral

nähtavust. Antud lahendus on ohtlik ega vasta normides antud nõuetele. Truupi tuleb pikendada ning plankaed tuleb ehitada JJT projekti kohasesse asukohta, mis tagab nõuetekohase nähtavuse nii sõidukijuhile väljasõidul riigiteele kui ka jalgratturile liikumisel pikki JJT-d.



Kui antud sõlme ümberehitamise kohta on täpsustavaid küsimusi, siis palume pöörduda teehoiuteenistuse lõuna osakonna juhataja Janar Taali poole (tel 5238085, e-post janar.taal@transpordiamet.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Herkki Rõõm

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee