


79401:006:1063
39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee
79401:001:0398
Maramaa-Lähte kergtee L=409
79401:006:1059
39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee

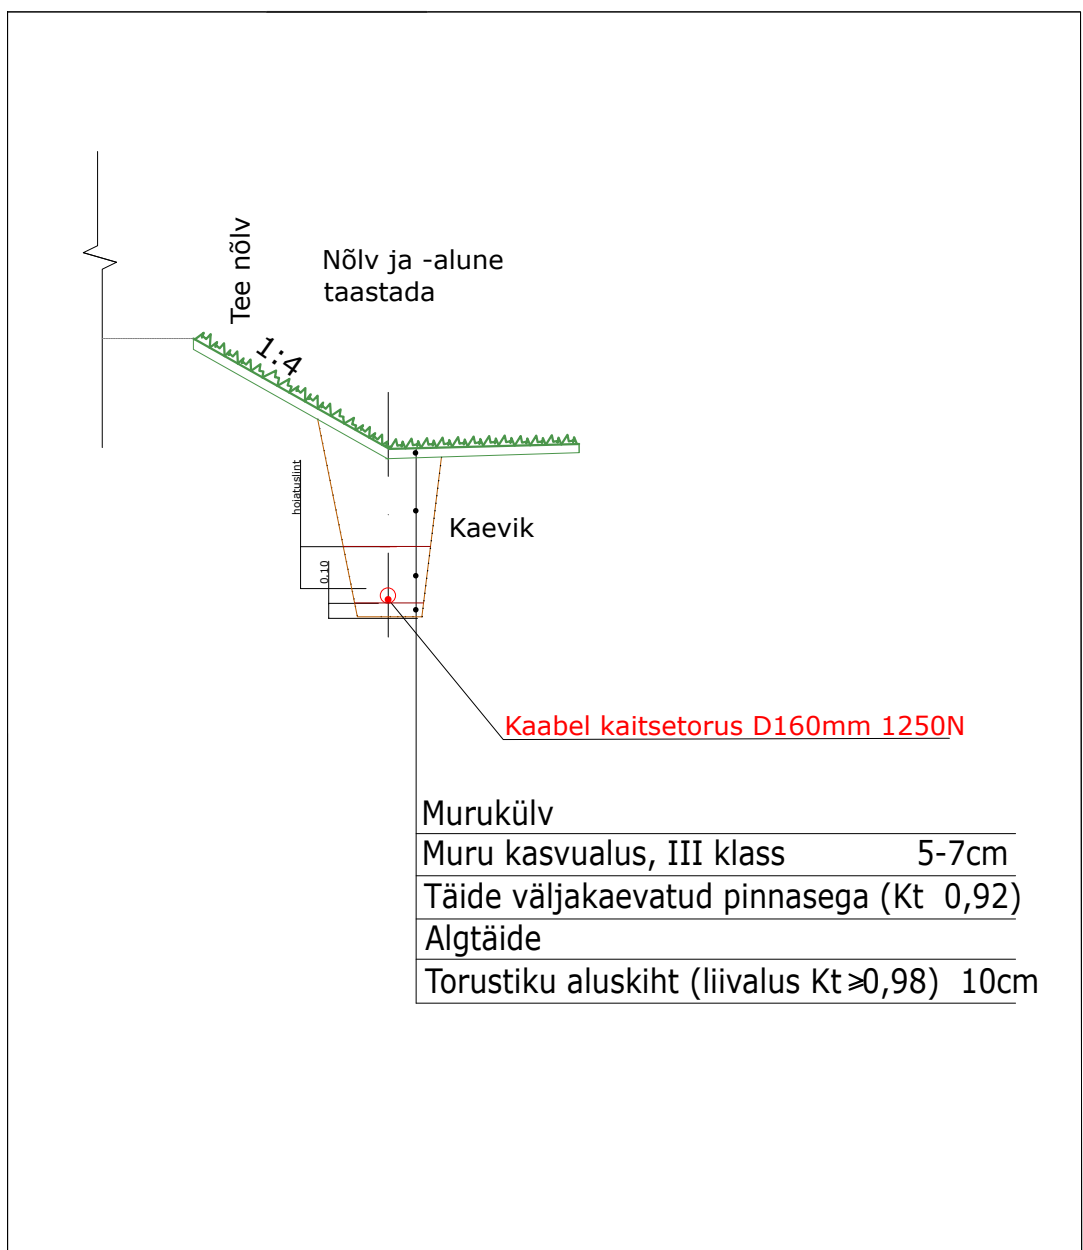

Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14255) kuni olemasoleva alajaamani (Maramaa:(Tartu M))

- AXHAMK-W240; 1xØ160mm kaabli nr: KPL225812
- $L_{TRASS}=579m$
- Lõigus AB paigaldada kaabel lahtisel meetodil min 1m sügavusele L=8m 750N
- Lõigus BC paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus DE paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus EF paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=84m 1250N
- Lõigus GH paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 2m sügavusele L=19m 1250N
- Lõigus HI paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus IJ paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=25m 1250N
- Lõigus JK paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=17m 1250N

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
	Katastriüksuse piir
	Telia sidetrass
	Enefit Connect sidetrass
	Olemasolev Drenaaz
	Nõlva taastamine
OÜ Keskkonnaprojekt projektiga ehitatav taristu	
	Tänavavalgustus
	Tänavavalgustuse elektri kaabel

MÄRKUSED:

- Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjärged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:

- Enersense AS poolt koostatud geodeetilisel alusplaani (töö nr 230815G1 ; koostamise aeg:24.08.2023), kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
- OÜ KESKKONNAPROJEKT poolt koostatud tänavavalgustuse projekti "Tartu vallas rigiitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine" (töö nr 3360, koostamise aeg: 20.03.2024), kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.

79401:001:0397
Marama

79401:006:0534
Eesaida

Joonis 03

Tellija:		Address:		Kuupäev: 04.03.2024	
Töö nimetus: Maramaa: (Tartu M) AXCEL kaabli väljavahetamine (IP6698)		Reg nr: 11445550		Töö nr: IP6698	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Telefon: 59089993		Joonise nr: 04	
		e-mail: lauri.visnapuu@enersense.com		Mõõtkava: M 1:500	
		Projekteerija: Lauri Visnapuu		Muudatus: Ver 1	
		Kontrollija: Siim Holtsmann			