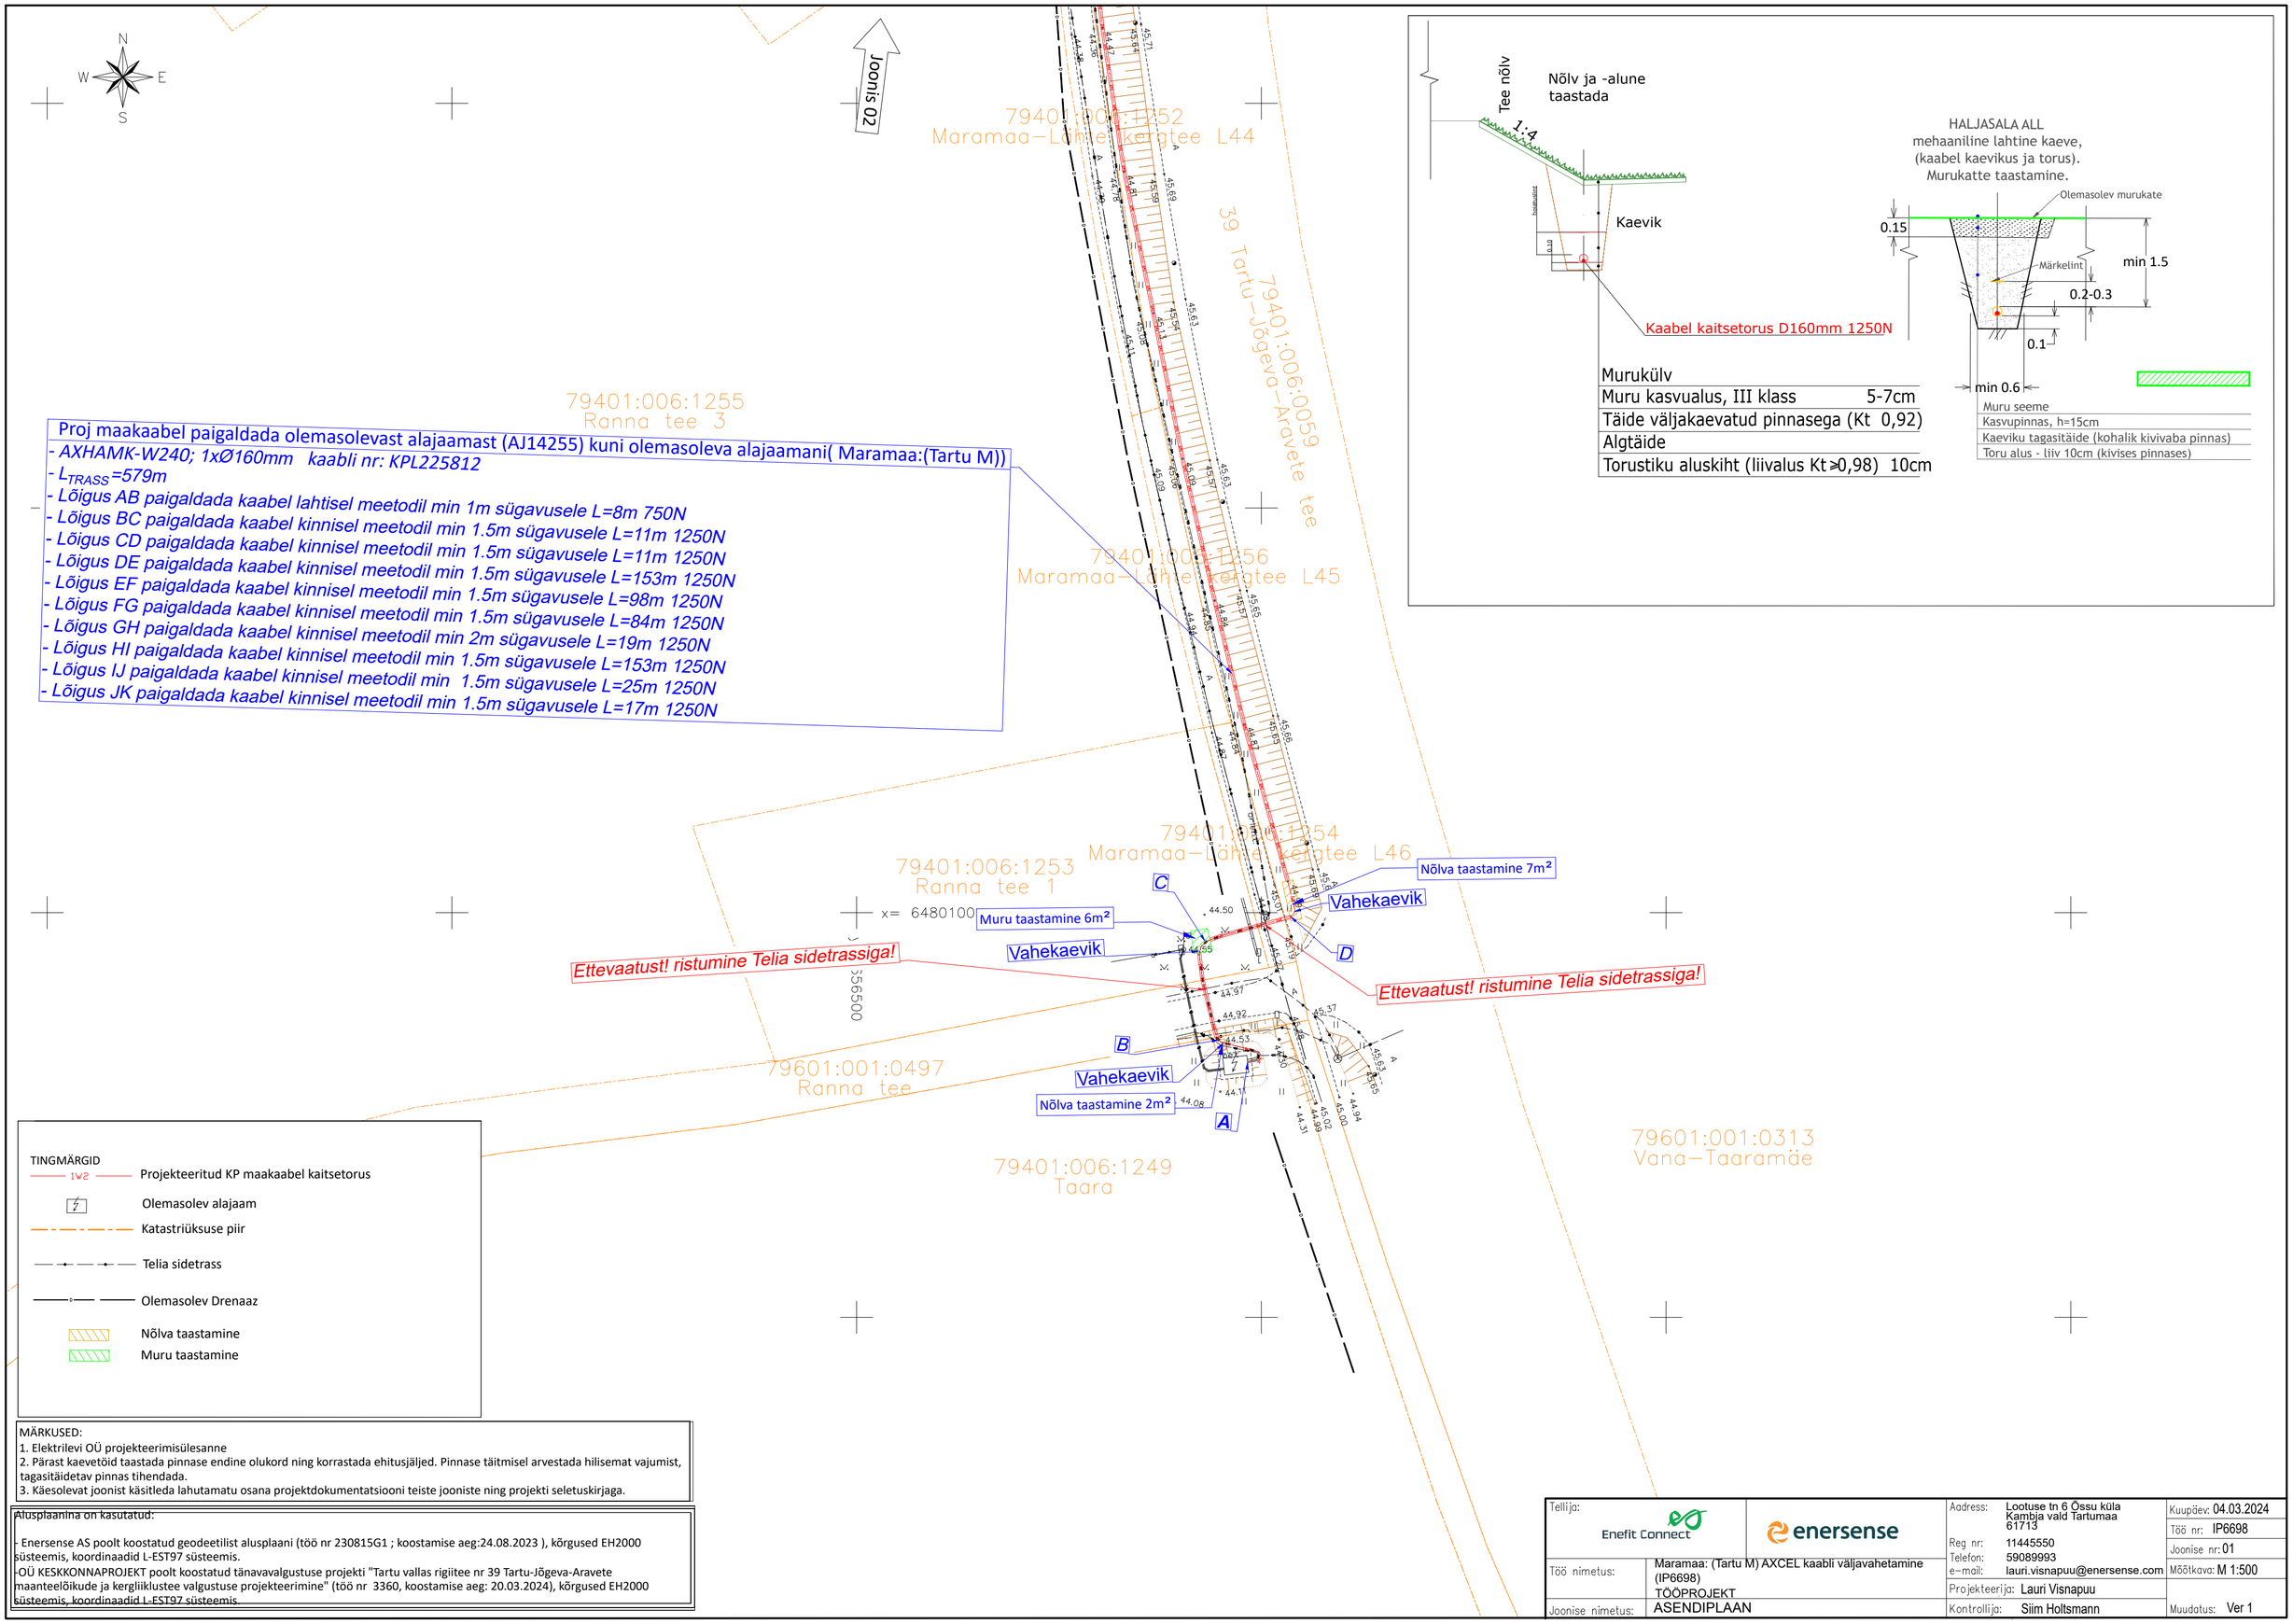
N
W
E
S
Joonis 02
79401:006:1252
Maramaa—Lähe tee L44
79401:006:1256
Maramaa—Lähe tee L45
79401:006:1254
Maramaa—Lähe tee L46
79401:006:1255
Ranna tee 3
79401:006:1253
Ranna tee 1
79601:001:0497
Ranna tee
79401:006:1249
Taara
79401:006:0059
39 Tartu—Jõgeva—Aravete tee
79601:001:0313
Vana—Taaramäe
x= 6480100
y= 556500
Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14255) kuni olemasoleva alajaamani(Maramaa:(Tartu M))
- AXHAMK-W240; 1xØ160mm kaabli nr: KPL225812
- L_TRASS=579m
- Lõigus AB paigaldada kaabel lahtisel meetodil min 1m sügavusele L=8m 750N
- Lõigus BC paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus DE paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus EF paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=98m 1250N
- Lõigus FG paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=84m 1250N
- Lõigus GH paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 2m sügavusele L=19m 1250N
- Lõigus HI paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus IJ paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=25m 1250N
- Lõigus JK paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=17m 1250N
Nõlva taastamine 7m²
Vahekaevik
Muru taastamine 6m²
Vahekaevik
Nõlva taastamine 2m²
Vahekaevik
Ettevaatust! ristumine Telia sidetrassiga!
Ettevaatust! ristumine Telia sidetrassiga!
A
B
C
D
Tee nõlv
Nõlv ja -alune taastada
1:4
Kaevik
Kaabel kaitsetorus D160mm 1250N
Murukülv
Muru kasvualus, III klass 5-7cm
Täide väljakaevatud pinnasega (Kt 0,92)
Algtäide
Torustiku aluskiht (liivalus Kt≥0,98) 10cm
HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.
Olemasolev murukate
0.15
Märkelint
min 1.5
0.2-0.3
0.1
min 0.6
Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (kohalik kivivaba pinnas)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
TINGMÄRGID
1w2 Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
Olemasolev alajaam
Katastriüksuse piir
Telia sidetrass
Olemasolev Drenaaz
Nõlva taastamine
Muru taastamine
MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
Alusplaanina on kasutatud:
- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 230815G1 ; koostamise aeg:24.08.2023), kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
-OÜ KESKKONNAPROJEKT poolt koostatud tänavavalgustuse projekti "Tartu vallas rigiitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine" (töö nr 3360, koostamise aeg: 20.03.2024), kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
Tellija:
Enefit Connect
enersense
Aadress: Lootuse tn 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713
Reg nr: 11445550
Telefon: 59089993
e-mail: lauri.visnapuu@enersense.com
Kuupäev: 04.03.2024
Töö nr: IP6698
Joonise nr: 01
Mõõtkava: M 1:500
Töö nimetus: Maramaa: (Tartu M) AXCEL kaabli väljavahetamine (IP6698) TÖÖPROJEKT
Projekteerija: Lauri Visnapuu
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN
Kontrollija: Siim Holtsmann
Muudatus: Ver 1