




43301:001:0637  
Lõukametsa

37301:002:0527  
Külaplatsi

Projekteeritud 0,4kV maakaabel  
AXPK 4G120  
Kaabli nr. MPL435786  
 $L_{TRASS}=403m/L_{KAABEL}=409m$   
Paiküla 2:(Valjala), F4-LK234049

Pinnase  
taastamine 400 m<sup>2</sup>

**PINNASALA**  
mehaaniline lahtine kaeve,  
(üks kaabel kaevikus ja torus).

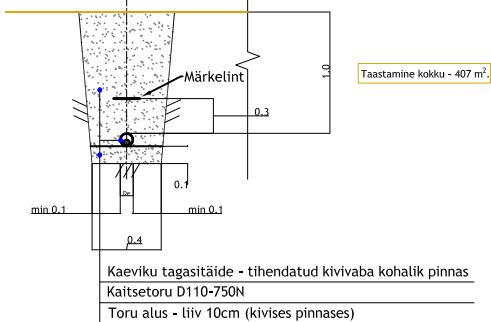

**MÄRKUSED:**

- Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
- Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
- Arvestada kooskõlastuste tingimustega.
- Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a. pinnasalat, kus pole eraldi taastamise viirutust).

**MÄRKUSED:**

- Ühikuta mõõtmised meetrites.
- Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga.
- Liivapadi kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata.
- Tagasitäitmisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
- Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsesoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
- Pärast ehitustöid taastada pinnase ja teekatte endine olukord.

**Märkused projekteeritud kilbi paigaldamise kohta:**

- Projekteeritud liitumiskilp paigaldada asendiplaanil näidatud asukohta.
- Projekteeritud liitumiskilbi LK234049 keskkoha koordinaadid: x=6469494.28; y=397116.29
- Kilbi tootja poolt kilbi sokkile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/salk peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilpid täita kergkruusaga kilbil näidatud jooneni.
- Kilpidele ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R<sub>s</sub>30Q.
- Reservtoru ots tarbijakaablitele D110-450N; L=2m. Maapinnal ots tähistada. LK234049 ühenduse teostab klient.

EL-4-01

EL-4-02

EL-4-03

**TINGMÄRGID**

	Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Pinnasala taastamine
	Projekteeritud puurimistoru 1250N

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
<p><b>Keskkonnaprojekt</b> ENGINEERING &amp; CONSULTANTS</p> <p>OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001</p>		<p><b>Roosi Paiküla Saaremaa vald Saare maakond, Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel</b></p> <p>Joonise nimetus <b>Asendiplaan</b></p>		<p><b>Elektrilevi OÜ</b></p> <p>Töö väljaandmise aeg <b>19.12.2024</b></p> <p>Joonise digiaadress <b>LC2867_TP_EL-4-01_Asendiplaan</b></p>
Kontrollis <b>Marek Uiboupin</b>		Altkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress <b>Roosi, Paiküla, Saaremaa vald, Saare maakond</b>	Projekti staadium <b>TP</b>
Projekteeris <b>Robert Putnik</b>		Altkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Möötkava <b>1:1000</b>	Töö number <b>LC2867</b>
			Joonise number <b>EL-4-02</b>	