


# VEESÕLM V-1

ÜHENDUS OLEMASOLEVA TRASSIGA

DE225->DE110

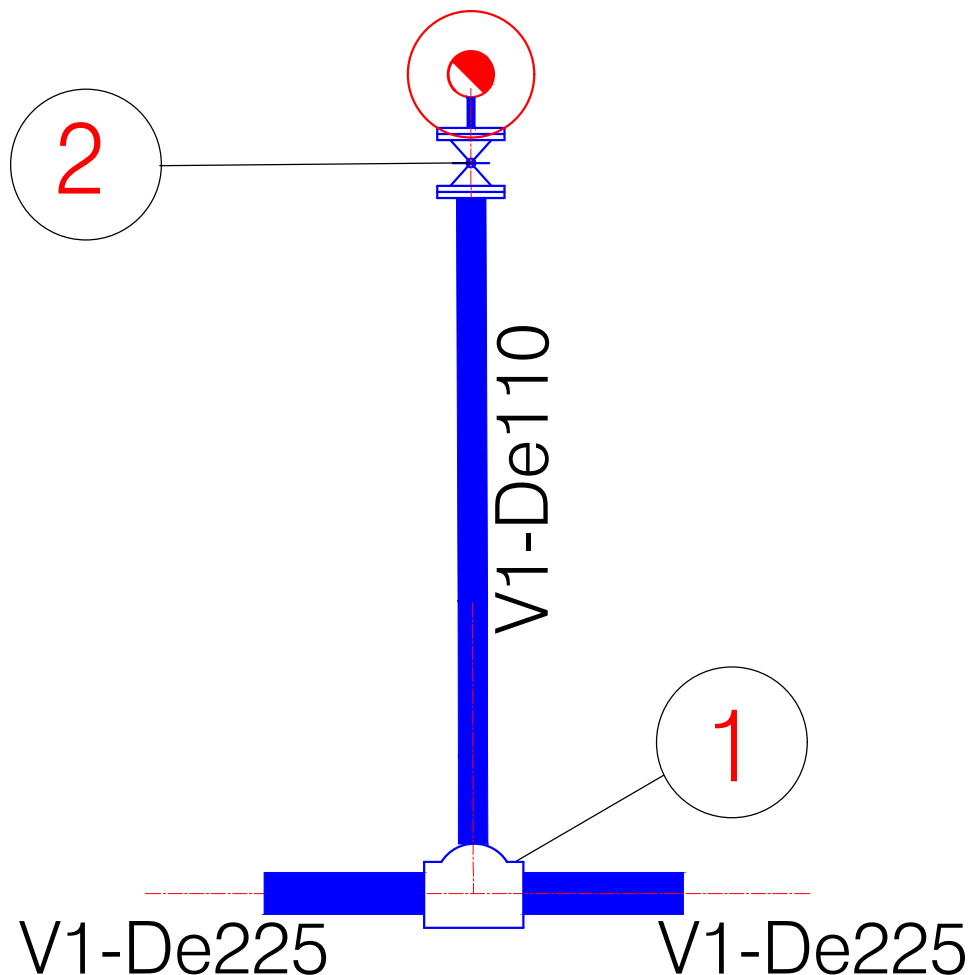

1. Elektrikeevis PE sadul PN16 De225/110
2. Maapealne soojustatud tuletõrjehüdrant DN100

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Vastutav spetsialist	Kuupäev
-----	---------------------	----------------------	---------



O3 Technology OÜ  
Vesipapi 2, Tallinn 12916  
Reg. nr. 14062364  
+372 556 55981  
info@o3.ee  
www.o3.ee

Projekti juht	Mihkel Hiilaid	
Projekteerija	Tauri Vilipõld	
Vast. spetsialist	Tauri Vilipõld	

Joonis VKV-7-02  
Veesõlm V-1

Projekti nimi ja aadress

Jäätmekäitluskeskus - Ravila tn 77,  
Tartu linn, Tartu Maakond

Projekti staadium

PP

Projekti number	230206
Tellijä	Epler & Lorenz AS
Kuupäev	16.06.2023
Mööd	1:500