


- Mäeeraldise piir
- Mäeeraldise teenindusmaa piir
- Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru)
- Katastriüksuse tunnus, piir ja nimi
- Keskmine uuringuajegne veetase (abs. 49,3 m)
- Eeldatav veetase maavara ammendamisel (abs. 49,0 m)
- Kaevandamisel jäetav nõlvatevik ja selle nõlvus
Veepealne nõlvus 1:2 vastab kaldele 25...26°
Veealune nõlvus 1:4 vastab kaldele 14°
- Kasvukiht
- Orgaanikarikas ülipeeneteraline liiv
- Väga peene kuni peeneteraline liiv (savi- ja tolmuosakeste sisaldus <10%)
- Väga peene kuni peeneteraline liiv (savi- ja tolmuosakeste sisaldus >10%)
- Saviliivmoreen



- Märkused:
- Kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).
 - Plokkide 1 aT ja 2 aT vahepiir asub abs kõrgusel 49,3 m.

Objekti nimetus ja aadress	Joonise sisu	Graafiline lisa 2/3
Varudi liivakarjäär Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond	Geoloogilised läbilõiked I-I' ... III-III'	Mõõtkaava H 1 : 2000 V 1 : 100
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn Tel. 668 1011, Faks 668 1018	Koostas Tauri Põldema /Allkirjastatud digitaalselt/ Kinnitas Erki Vaguri /Allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev 07.12.2023 Töö nr 23/4633

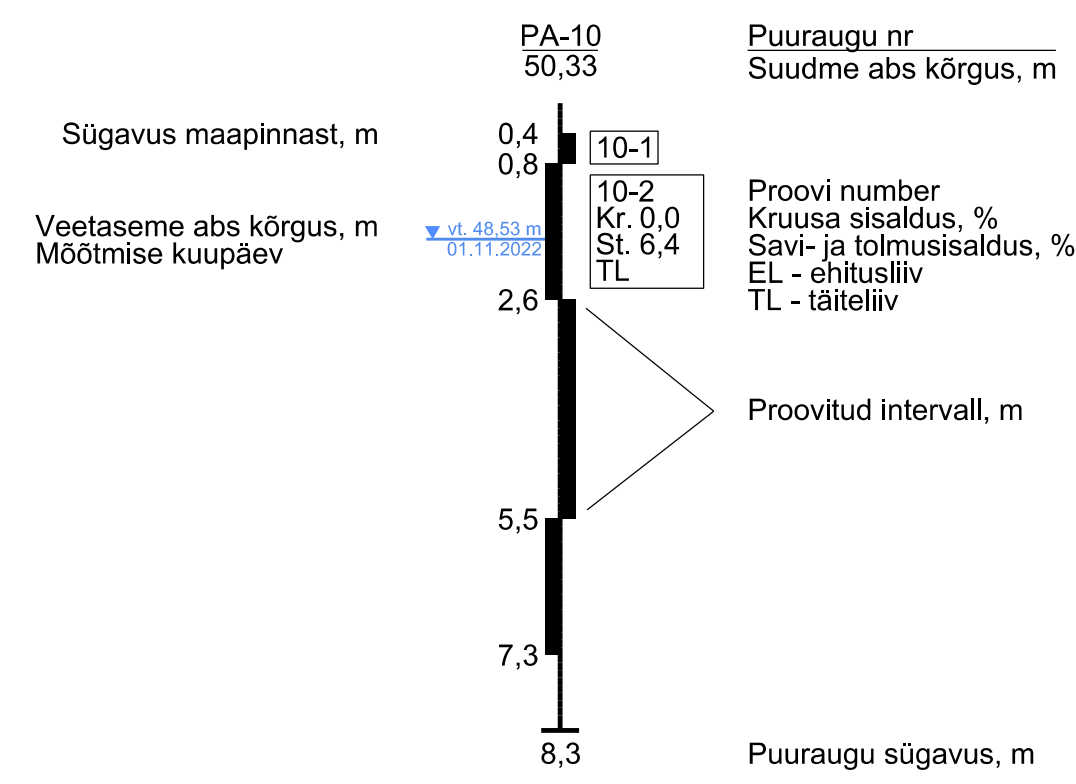