



TINGMÄRGID

- Proj. MP kaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. kaitsetoru
- Ol.olev MP-õhuliin
- Riigitee kaitsevöönd

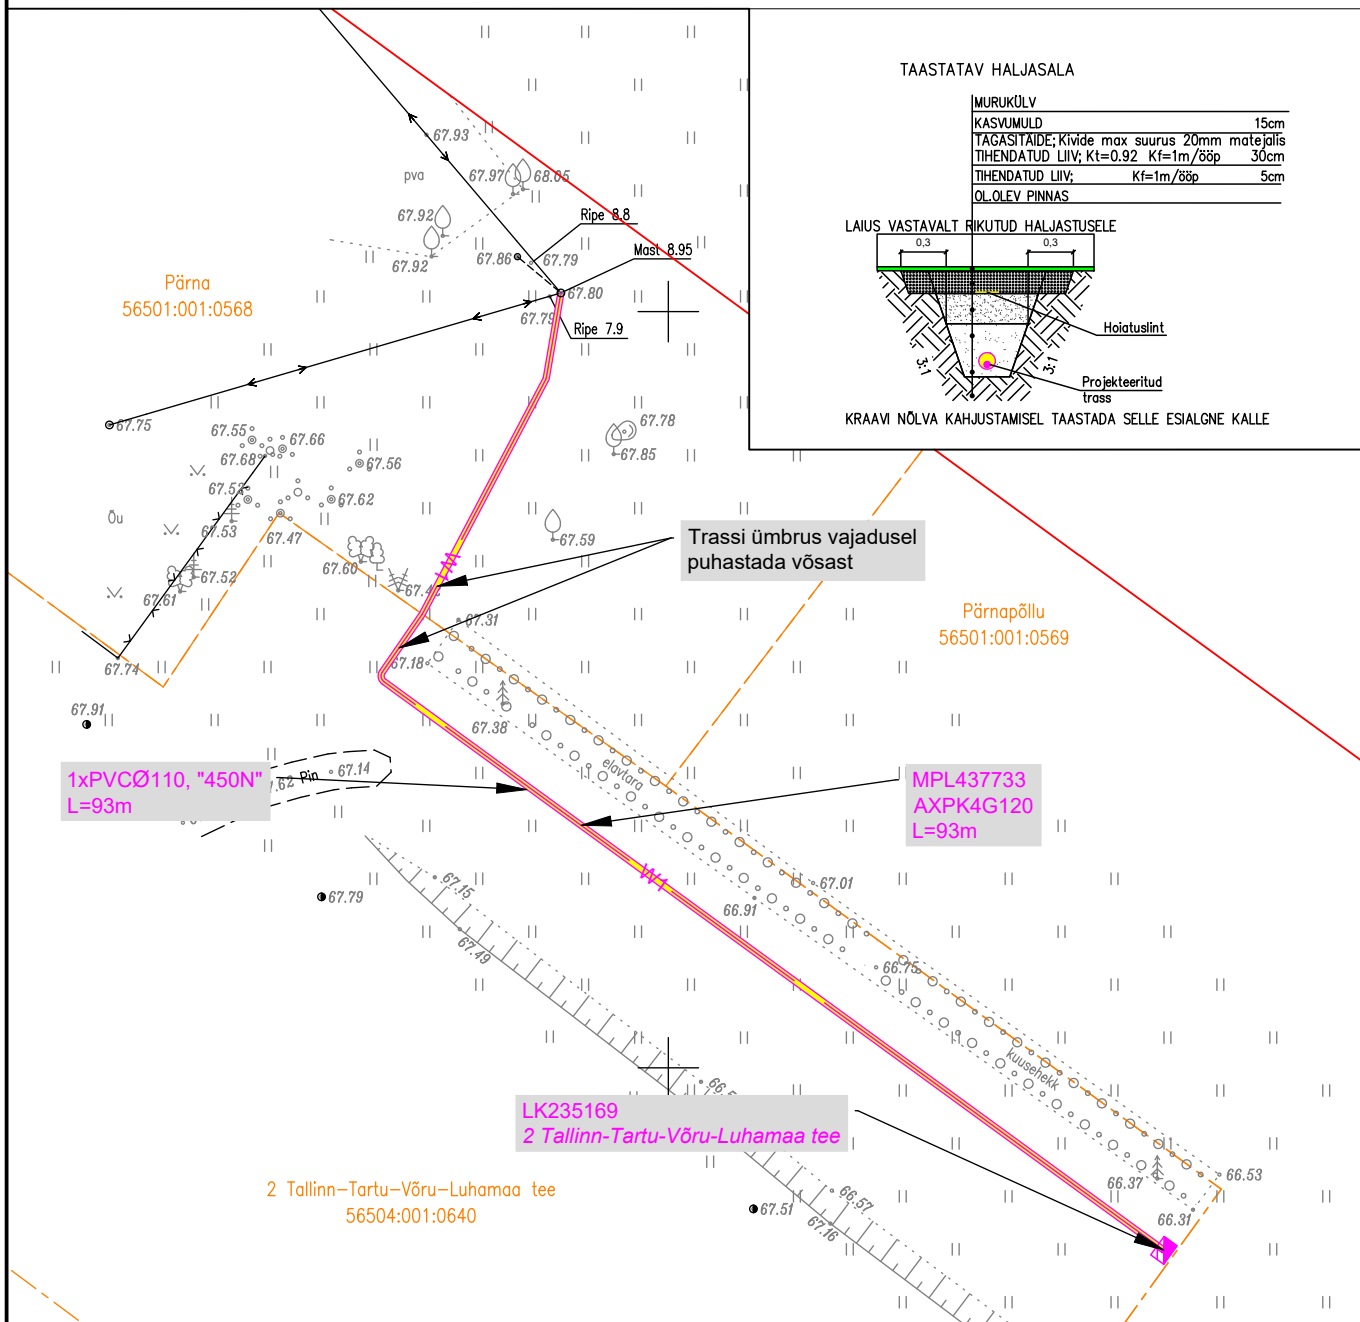

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr. 487639
- Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC3434-1 ja LC3434-2.
- Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Särevere hüdromeetriaajaama liitumine elektrivõrguga, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee, Mäeküla, Paide linn, Järva maakond		Tellija:		Elektrilevi OÜ		
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr:		LC3434-1		
 <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tulu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>		Projekteeris	Egert Siigur	07.03.2025				
		Kontrollis	Egert Siigur	Möötkava		1:500	Leht	Lehti
				Stadium		TP	1	1