

Olemasolev (AJ12651) alajaam ehitada portaalmastalajaamaks, lisades 9M TAN puitmasti
 Umber alajaama rajada potentsiaalitasandusrõngaga maanduspaigaldis
 Olemasolev SZ kaitseüliti demonteerida ning paigaldada 0,4kV MPJS

Asendada olemasolev LK222038 VT-ga liitumiskilbiga
 Kilp paigaldada olemasoleva JK samale joonele ja samale kõrgusele
 LK ja JK vaheline ühendus eemaldada
 Paigaldada kõri fariija kaablile D110 4m
 Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
 Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
 X=6474030.8
 Y=593091.1

Olemasoleva kaabli kõrvale paigaldada AXPK 4G240 maakaabel MPL432904
 L=3*13+3m
 AJ F1-LK222038
 MPL432904
 Paigaldussügavus 0,7m
 Haljastuse taastamine ca 12m2

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 450N kaitsetorus
 esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
 Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp
 Projekteeritud maandus
 Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
 Olemasolev mp kaabel
 Olemasolev kp kaabel
 Olemasolev mp õhuliin
 Olemasolev kp õhuliin
 Olemasolev sidetrass
 Olemasolev дренаazitrass
 Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
 Olemasolev veetrass
 Katastriüksuse piir
 Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
 Kruusa/killustikkattega tee taastamine



Projekteeritud portaalmastalajaam

50 Viljandi tee
 71501:002:1800

Marta
 71501:002:0425

Vana-Aindu
 71501:002:0424

- Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 480437.
 2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
 3. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
 4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
 5. Maakaabel paigaldada 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
 6. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
 7. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

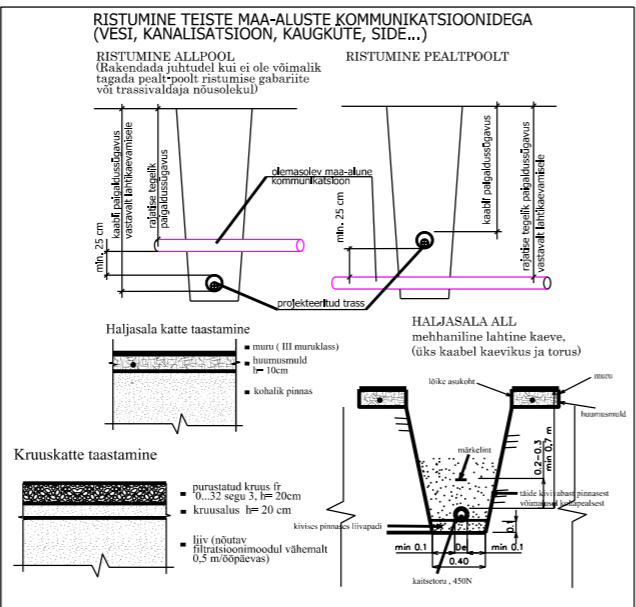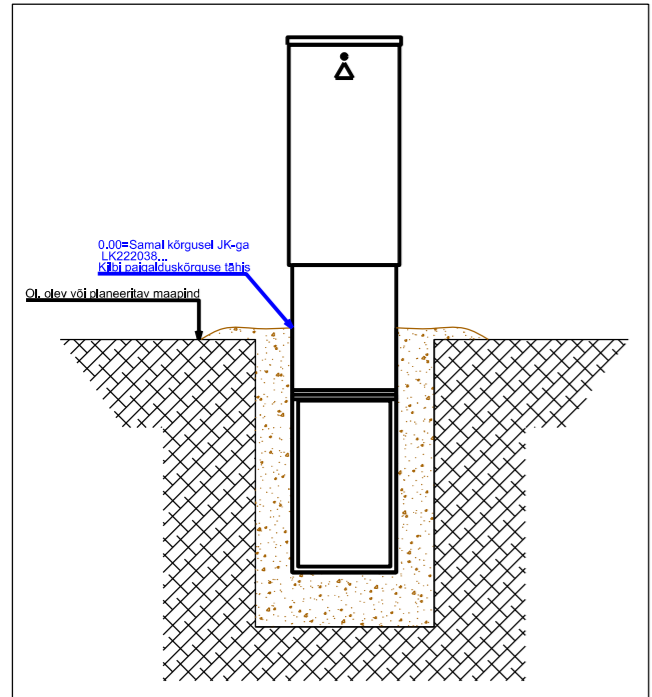

Tellija: Elektrilevi OÜ		Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 26.11.2024 Töö nr: 24-180 Joon nr: 001 Mõõtkava: M1:250 A3
Töö nimetus: Marta kinnistu peakitsme suurendamine Aindu, Viljandi vald, Viljandi maakond. LC2551. Tööprojekt		Projekteerija: Jaanus Kaldoja	
Joonise nimetus: Asendiplan			