



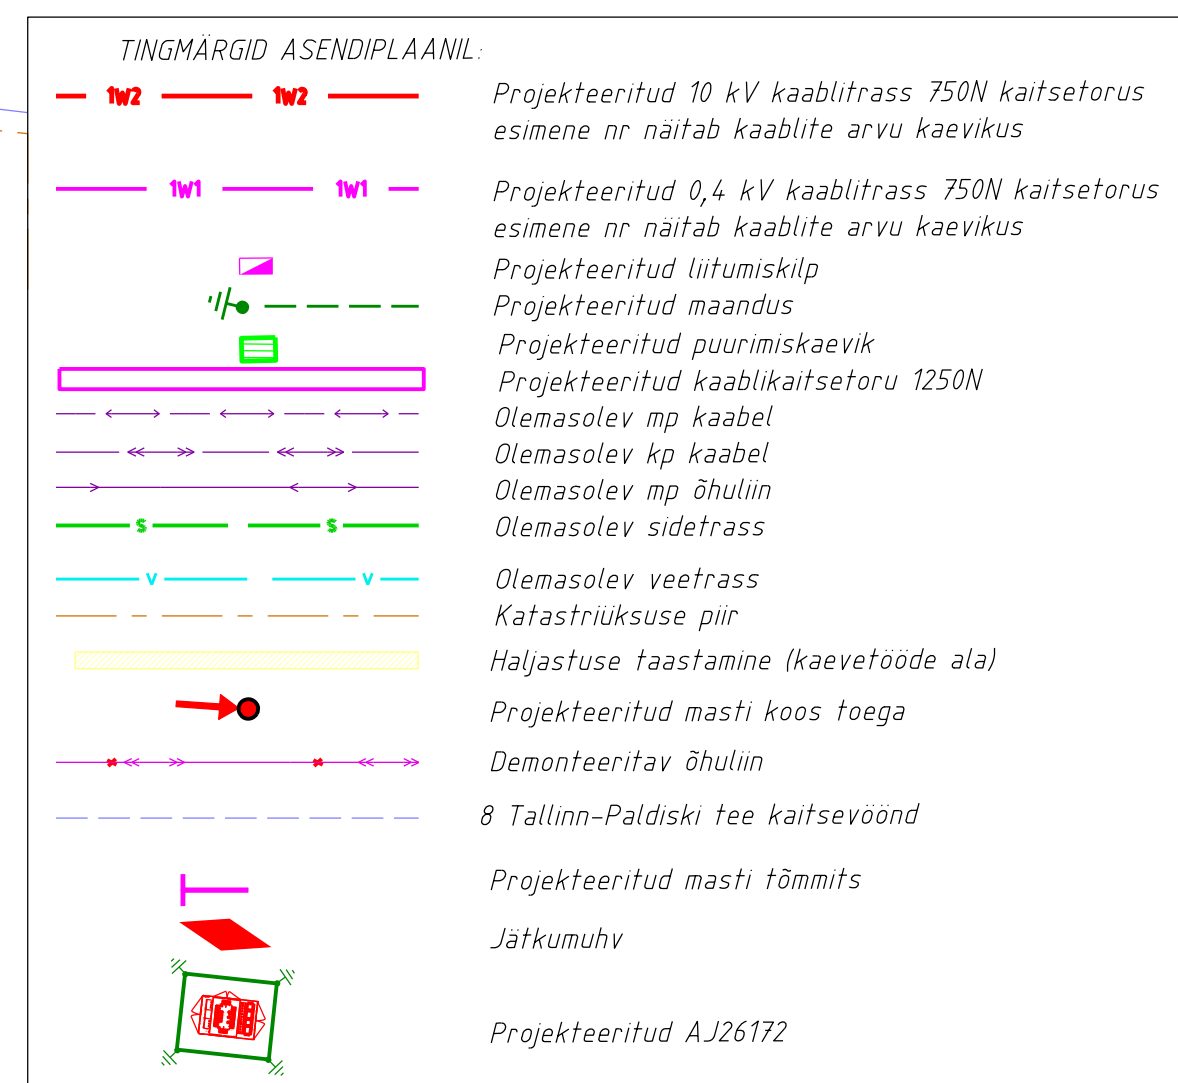


Märkusud:

1. Projekt on teostatud digitaalseiret alusplaani vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannete nr 44882
2. Kaablate ja elektriskeemide paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
3. Normdokumente nimekirja vt. selustuskirjas
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabliarsti asukoht loodusess mahi märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus katsetorusse 0,7 m sügavusse või vastavalt joonisel viidatule.
6. Kõik tööde tuleb kinnustada vastavate tööde ja selustuskirjas
7. Kõik trassid on kooskõllatud maapealga ja nide järgi kommunikatsioonivõrku valdajatega.

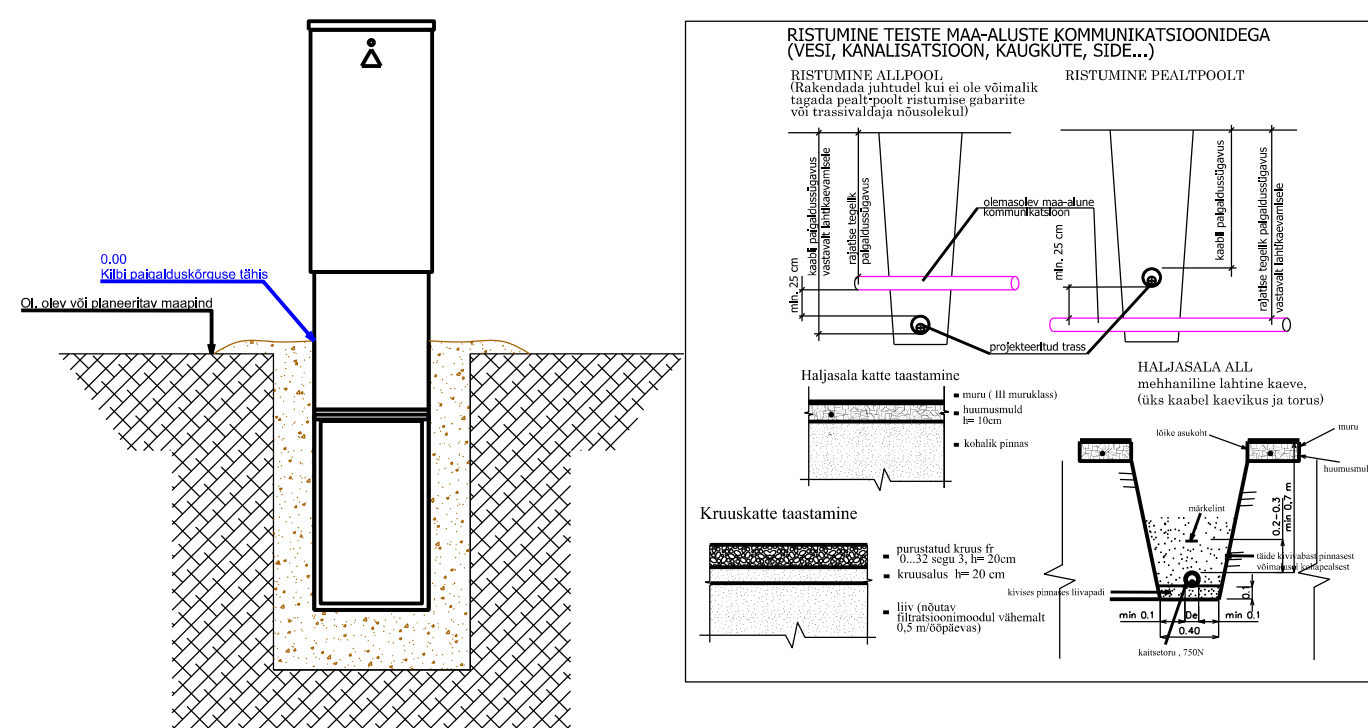

|                 |   |                |   |                     |
|-----------------|---|----------------|---|---------------------|
| Telli:          |    | Address:       | Päevallite 2-2, Ülenurme<br>Tartu, 61714<br>TEL002380 | Kuupäev: 16.07.2025 |
| Elektrilevi OÜ  |   | MTR:           |   | Töö nr: 25-28       |
|                 |   | Reg nr:        | 12688881  | Joon nr: 001        |
| Töö nimetus:    | Lütvimine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel<br>Tallinnas mnt 31 Paldiski linn Lääne-Harju vald Harju<br>maakond, LC3491 | Telefon:       | +372 56 896 611                                       | Mõõtjate M1:500 A1  |
| Joonse nimetus: | Asendiplaan   | e-mail:        | andres.koppel@stromtec.ee                             |                     |
|                 |   | Projektistaja: | Andres Koppel   |                     |
|                 |   | Kontrollis:    | Jaanus Kaldoja  |                     |