



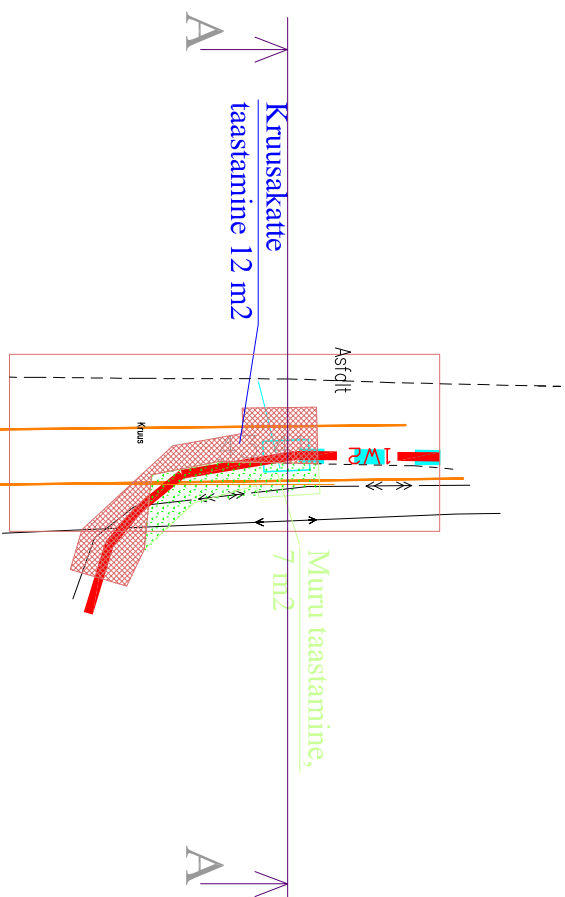


Lõige A-A, M 1:20
Puurimiskäeviku ja tee serva kruusakatendi taastamine

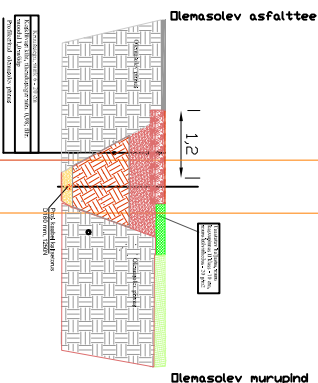


Haljastuse taastamine

Kui projektis pole määratud teisiti, tuleb kaevamisjärgsel haljastuse taastamisel lähtuda juhendit MA 2018-015
Lisa 3 nädisjoonistest.
Juhend Lisa 3

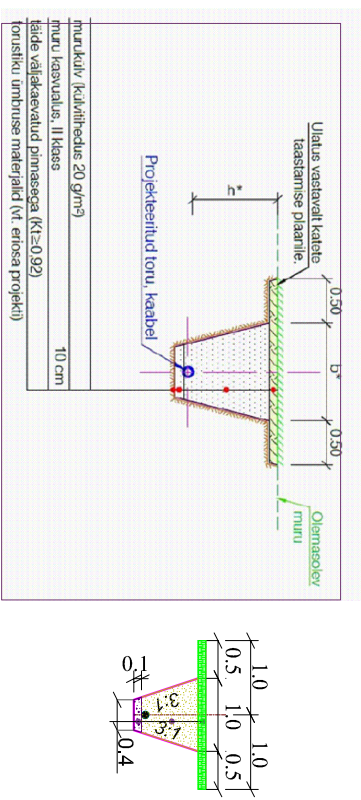

II muruklass (Riigiteede haljastusõode juhis MA 2018-13),
mullekühi paksus 10 cm, murukühi tihedus 20 g/m2,
Lühipinasest täide, filtr. moodul min 0,2 m/ööp,
ühendusegur min 0,95
Käeviku põhi, tihendada

Kruusatee katendi taastamine

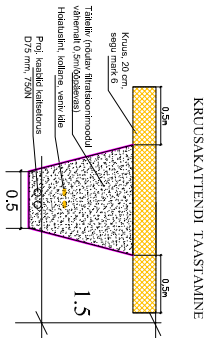

Projekt				Tellija			
IP9264: Rääpina-Liine 10 kV liini rek. I etapp: Kaarjamaa, Veetorni ja Asta aj. kaabelliniidid, Rääpina linn, Põlvamaa				Elektrilevi OÜ			
LEONHARD WEISS				Joonise nr			
Tee nr 18182 Rääpina-Raigla T3 km. 0,80 katendi taastamine				18			
Projektaeris				Mõõtkava			
A. Erik				Tööprojekt			
Kontrollis				Keel			
				EST			
				1			
				1			