
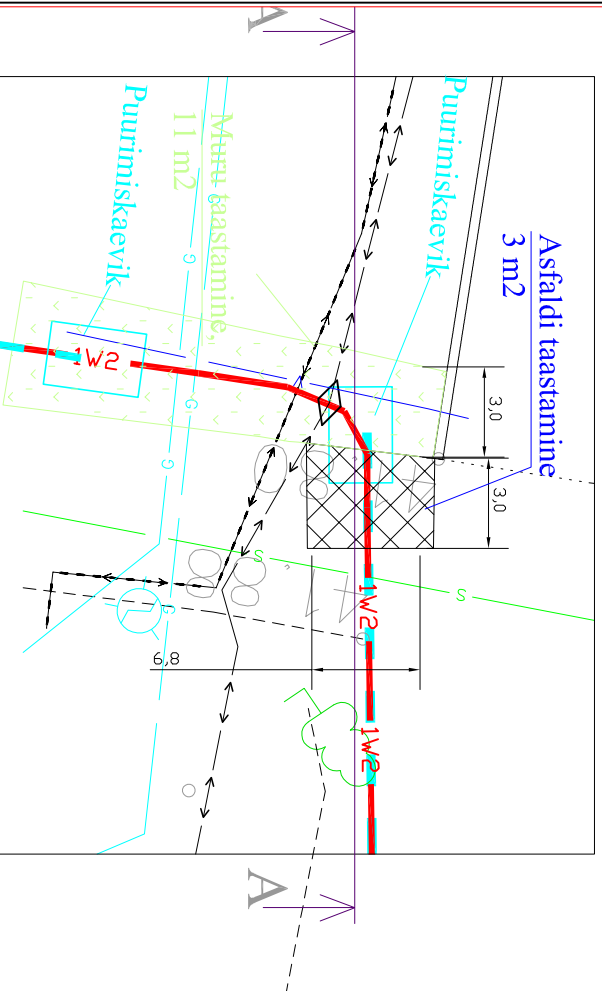


Hajastuse taastamine



Kui projektis pole määratud teisiti, tuleb kaevamisjärgsel haljastuse taastamisel lähtuda juhendi MA 2018-015 lisa 3 näidisjoonistest.

Jugend Lisa 3

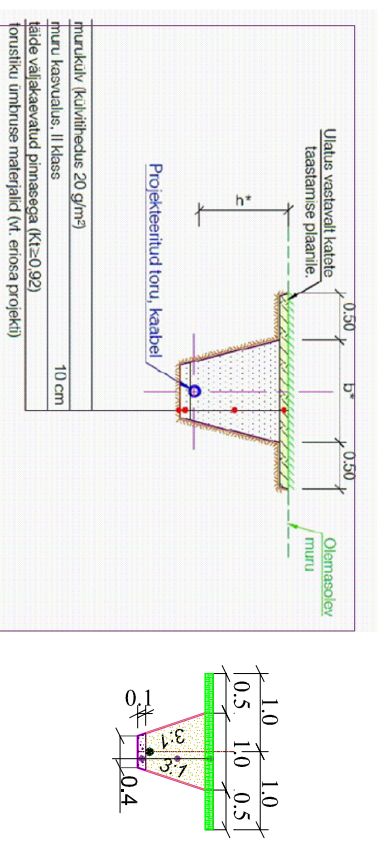

II muruklass (Riigiteede haljastustööde juhtis MA 2018-13, mulakivi paksum 10 cm, murukivi1 tihedus 20 g/m2
Liivipinnasest täide, filtr. moodul min 0,2 m/ööp, tihendustegur min 0,95
Kaeviku põhi, tihendada

Lõige A-A, M 1:20

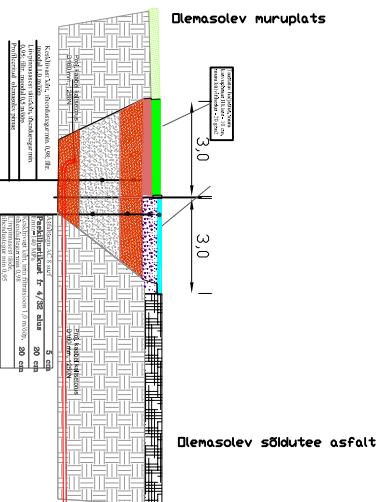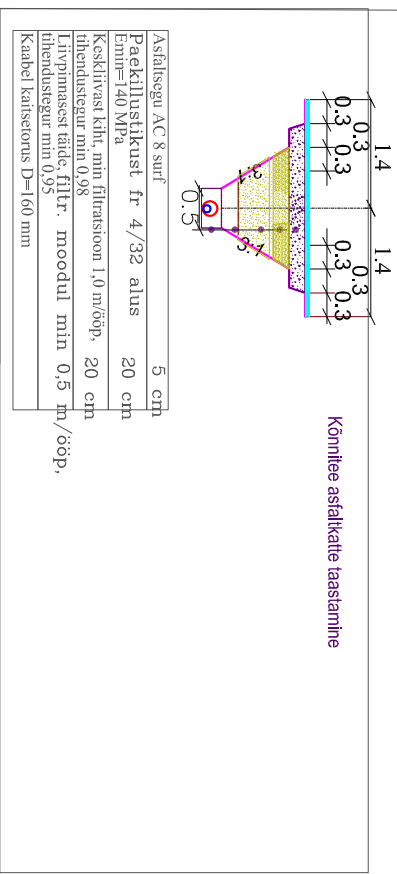

Projekt	Tellijä
IP9264, Rähina-Liine 10 kV liini tek. I etapp/Karjamaa, Veetorni ja Asta aj. kaabeliliinid, Rähina linn, Põlvemaa	
Elektriülevi OÜ	
Lisandus	Joonise nr
17	
Loomis	
Tee nr 45 Tartu-Rähina-Värskla km. 63,23 katendi taastamine	
Projektsuht	Möödumäär
Projektkomis	1:100
Kontrollis	Töbprojekt
A. Etlk	Keel
Emm Kraav	Staadium
	Lehti
	EST
	1
	1
E-post eston@elektriuvi.ee	
Telefon +372 6012285	
Registrikood 12083348	