

Ventilatsioonisüsteemi puhastustööde AKT nr: 3667

Akti väljastamise kuupäev: 25. Märts. 2019.
Tallinn

Tellijaja: HOTELL STROOMI AS
Objekt: NELIJÄRVE PUHKEKESKUS, JÄRVEMAJA (ORANŽ)
Objekti aadress: NELIJÄRVE 4, AEGVIIDI

Ventilatsioonissüsteemi kuivpuhastustööde toimumise aeg objektil: 04.03.2019

Järgmine ventilatsioon kontroll/puhastus OÜ Asbeko Air arvamusel:

Kontroll 1(ühe) aasta pärast.

Puhastus tõenäoliselt 5(viie) aasta pärast.

Puhastati järgmised ventilatsioonisüsteemi osad:

väljatõmbetorustiku seespidine kuivpuhastus
sissepuhketorustiku seespidine kuivpuhastus
plafoonide/restide puhastus
1 korruse agregaadil puhastus ja filtrite vahetus

Märkused

Tuletõkkeklapid: puuduvad
Pööningul olevale agregaadile puudub ligipääs

Puhastuse Standard: Puhtuse klass vastavalt siseõhu standardile, klass P1. (tolmu sisaldus $\leq 0,4g/m^2$)

OÜ Asbeko Air kasutas objekti ventilatsioonisüsteemi puhastamisel tööde iseloomust lähtuvalt alljärgnevat seadmeid:

Alarõhutekitajaid: kas AirPower A2001 või Lifa HepaClean 1000/1100/2500/4000

Filtrikastid: AirPower S2001 või alarõhuseaded koos filtriga Lifa HepaClean 1000/1100/2500/4000


Olenevalt objekti iseloomust tekitati ventilatsioonisüsteemi alarõhk 300-6000 m³/h 1 alarõhuseadme kohta.

Filtrina kasutati kas EU7 tüüpi fiiberfiltrit või EU5 filtrit koos Hepa filtriga.

Harjamasinad: LifaAir CombiClean15/SpecialClean 20PE või AirPower KelaMaster 30M/KealMaster20

Fotod puhastustööde kvaliteedist:



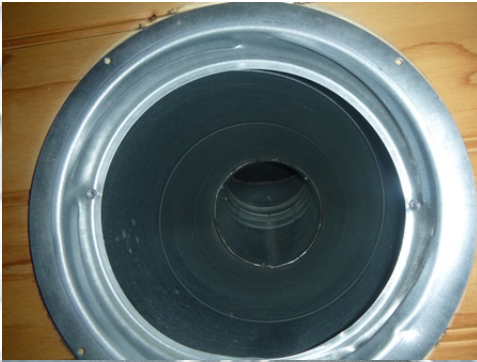











OÜ Asbeko Air kinnitab antud aktiga, et töö on teostatud kooskõlas kõikide Eesti Vabariigis antud töödele kehtivate kvaliteedi nõuetega.

Kaarel Leegen
Projektijuht
Gsm: 53333700
kaarel@asbeko.ee

OÜ Asbeko Air
Reg. nr: 12097565
www.asbeko.ee info@asbeko.ee