


Tüüpne kaeviku ristlõige 1:50

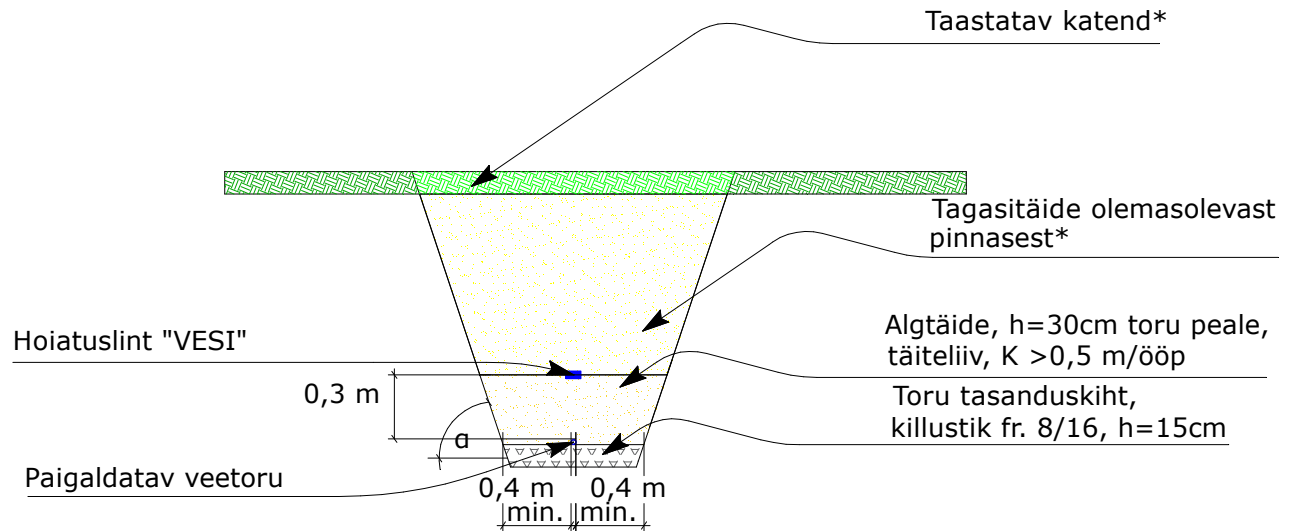


NB! Alg- ja tagasitäide tihendada 30-sentimeetriste kihtide kaupa plaatvibraatoriga.

* Tagasitäide tehakse filtreerivast liivast (KF>0,5 m/ööp), kui projekti järgi ehitatakse torustike kohale sõidutee / kõnnitee. Projektsetl liikluskoormuseta alale võib tagasitäite teha olemasolevast pinnasest.

Drenaažitoru remontimise ristlõige 1:25

Uus PP-drenaažitoru tükk

Drenaažitorude ja liitekohtade ümber kruus - 20...30 cm

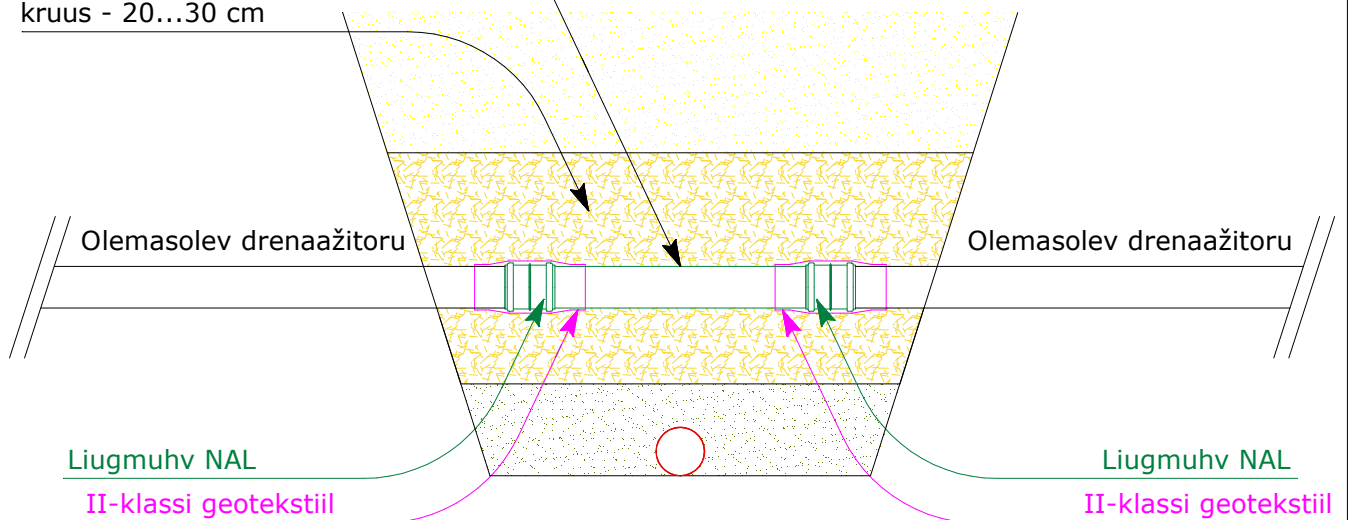

NIVELL EHTUS OÜ

Nivell Ehitus OÜ / Magdaleena tn 15-13 Tallinn
Harjumaa 11312

Tel. +372 53099258
magnar@nivellehitus.ee
Reg nr. 11402055
MTR nr. EEP004597

Projektijuht	Magnar Mäekivi
Projekteerija	Magnar Mäekivi
Kontrollis	
Joonestaja	

Tellija	Martin Stserbakov	Töö nr.	24-07
Töö	Ristikheina detailplaneeringuala veetorstike ehitusprojekt	Stadium	PP
Objekt	Ristikheina küla, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond	Kuupäev	12.06.2024
Joonis	Kaeviku ristlõige	Möötkava	1:50, 1:25
		Joonise nr.	VK-6-02