


Valgusposti maandus
(eskiis)

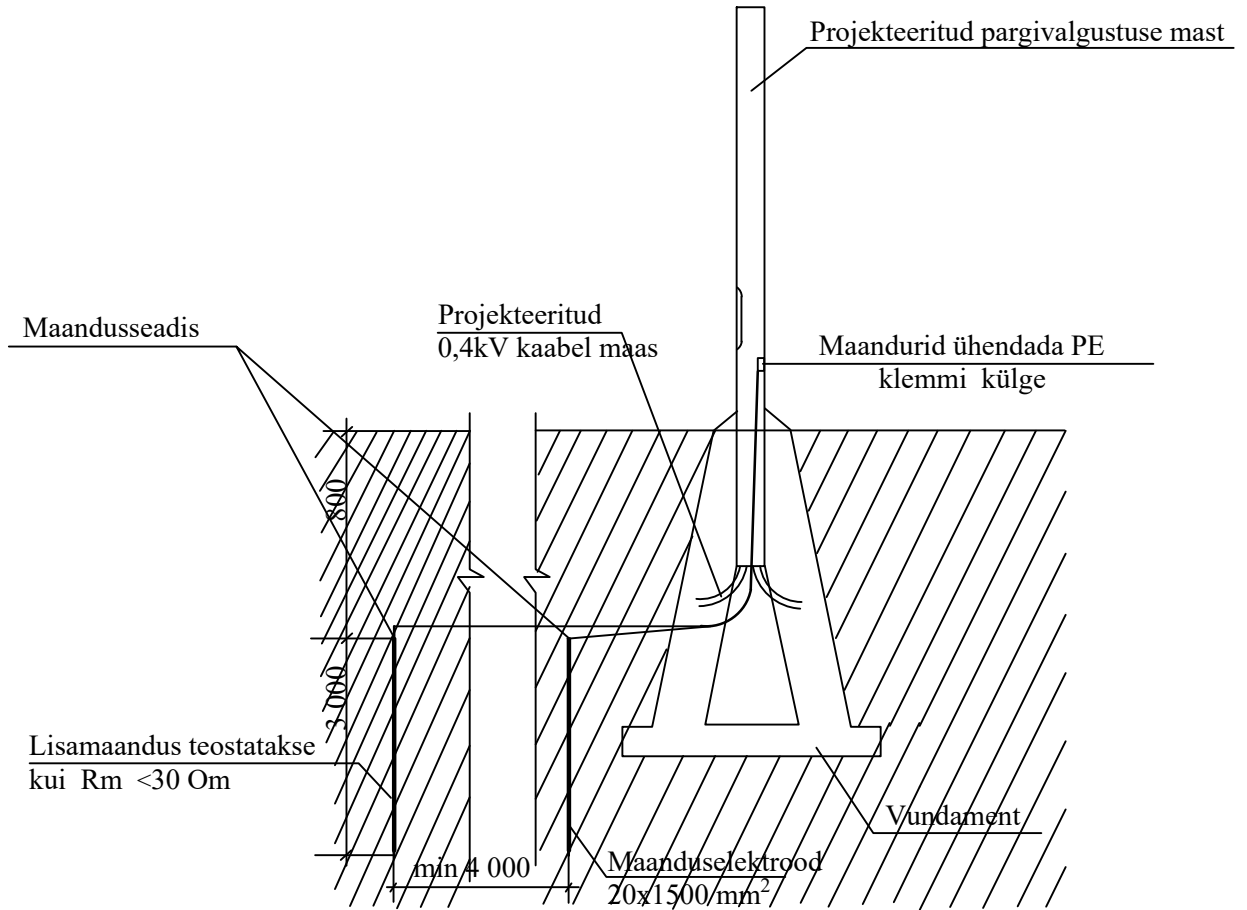

Märkused:

1. Maanduri maandustakistus peab olema väiksem 30 Oomi.
Kui mõõtmisel takistus on suurem tuleb lisada täiendavalt elektroode.
2. Maa sees paiknev maandur ühendatakse posti maandusklemmiga (PE).

Tellija Ü Narva Ehitusprojekt	Objekt Külaplatsi aadressil Külaplatsi, Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas ehitusprojekt Välisvalgustuse projekt Address Külaplatsi, Vaivara küla, Narva-Jõesuu linn		
Projekteerija FIE Eduard Zahharov Kraavi 14-25, Narva reg.kood 11782098	Joonis Masti maanduse eskiis		Mõõtkava
	Joonis nr 0823_EP_EL-6-01	Leht 1/1	
	Kuupäev 17.06.2024	Koostas /allkirjastatud digitaalselt/ E.Zahharov	Kontrollis /allkirjastatud digitaalselt/ E.Zahharov