

TINGMARGID


-

Märkused:

1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.

2. Peale kaave tööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted

3. Paigaldus- ja emistöödele juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

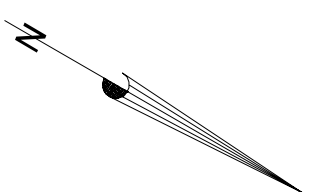

Kärdla-Sõpruse ja Lehma tiidrite rekonstrueerimine, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond

Elektripaidise plaanElektripaidise plaan