



18115 Vooreküla - Puskaru tee 21,37 km

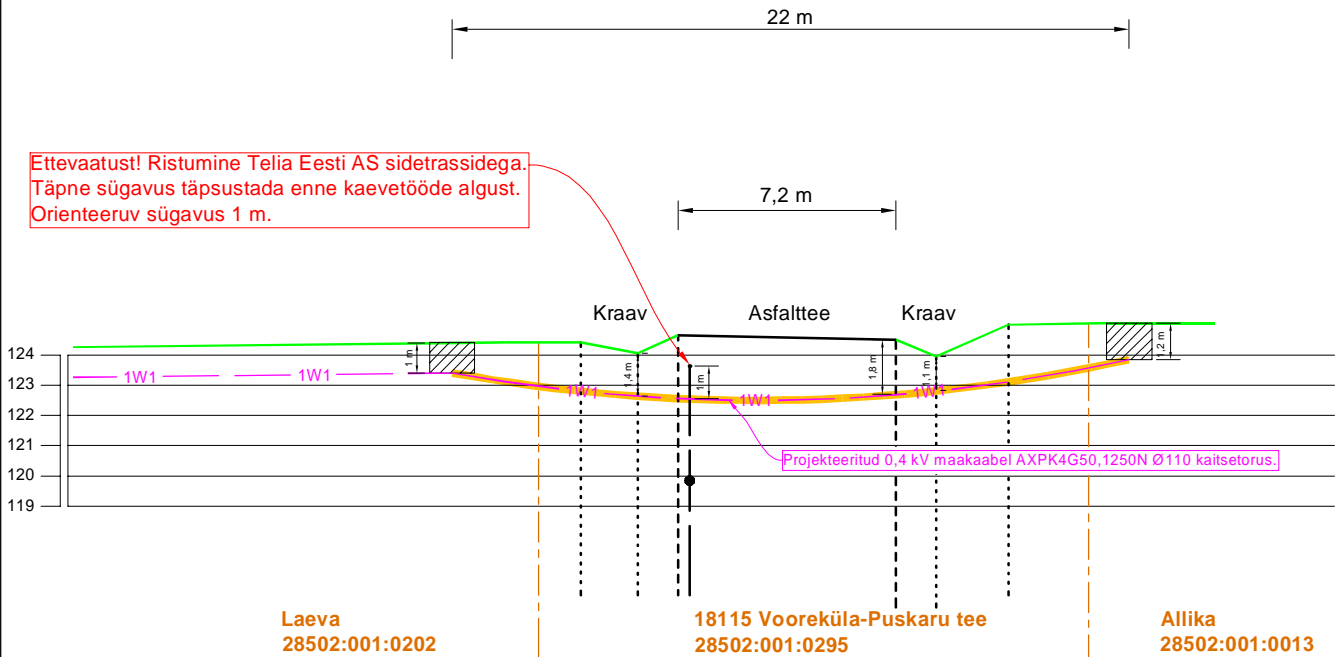

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trüubiga 1 m altpoolt trüubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=22 m. Kraavi põhjast paigaldada kaabel min 1m sügavusele.

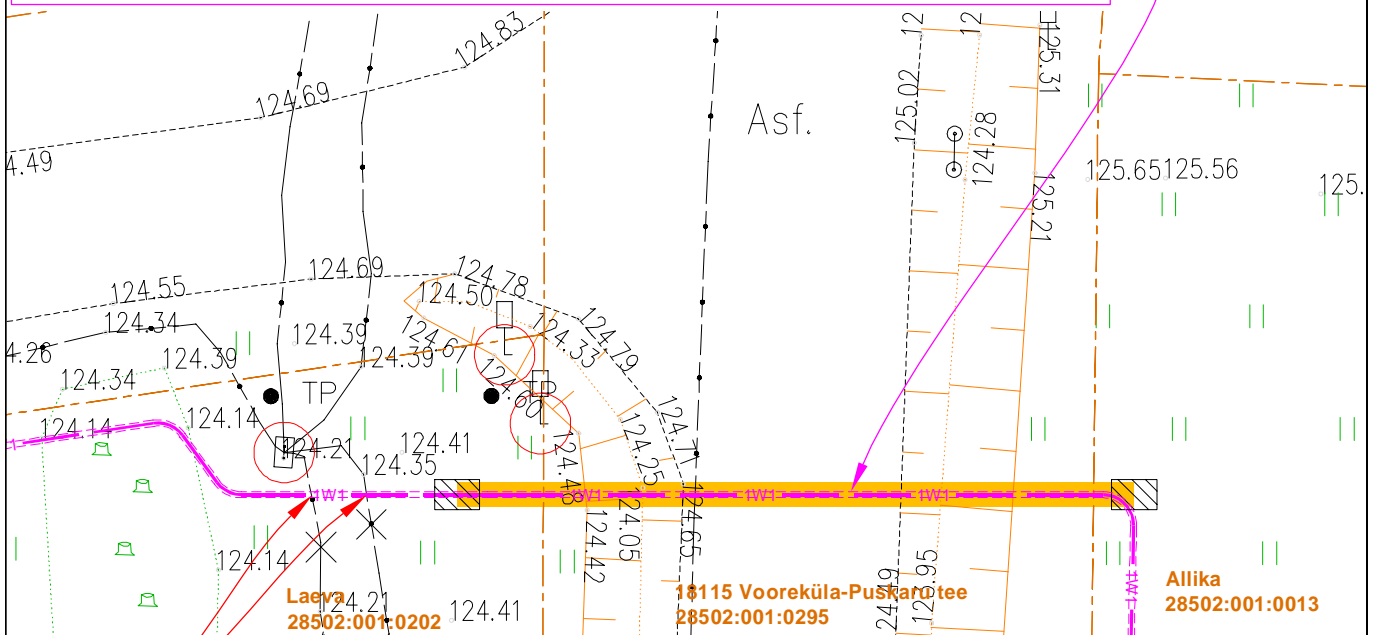

 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekt Allika kinnistu elektriliitumine. Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond				Tellija Elektrilevi OÜ	
	Joonis Ristmäväl				Joonise nr LC2260_TP_EL-4-02	
Projekteeris Raido Rebane	Kontrollis Kunnar Kangro	18.10.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava M 1: 250	Stadium Tööprojekt	
Projektijuht	Keel EST	Leht 1	Lehti 1			