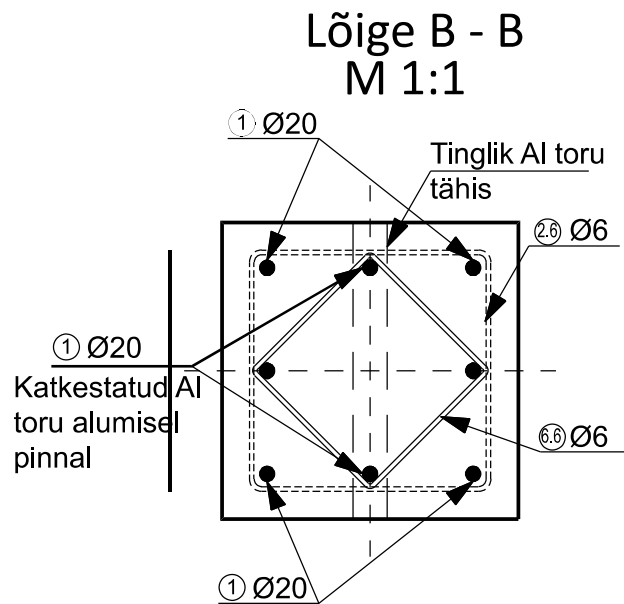
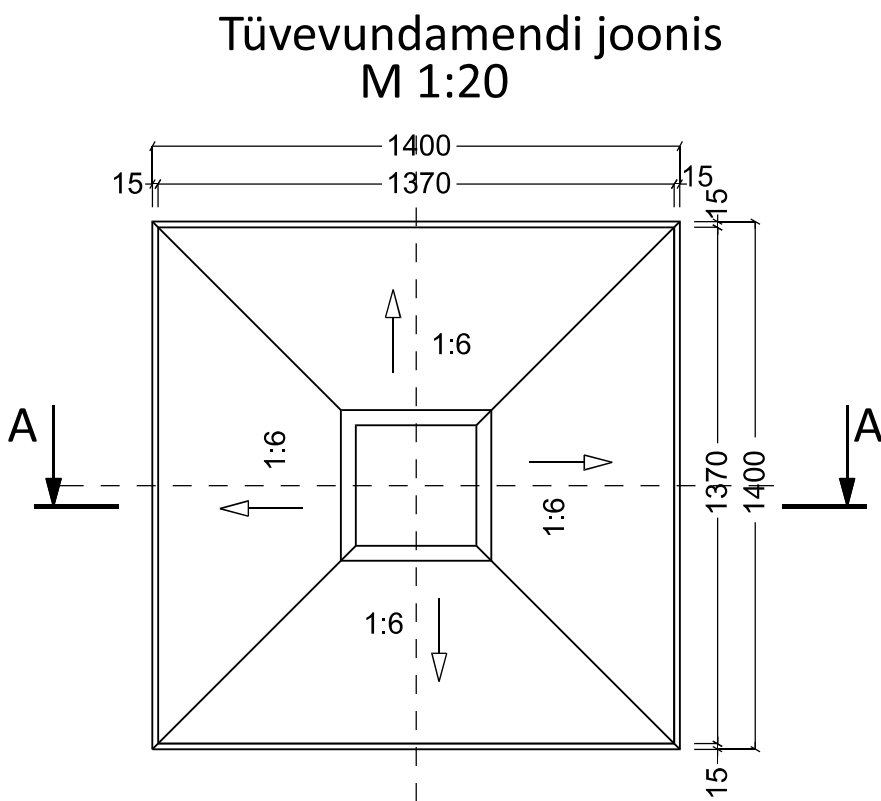
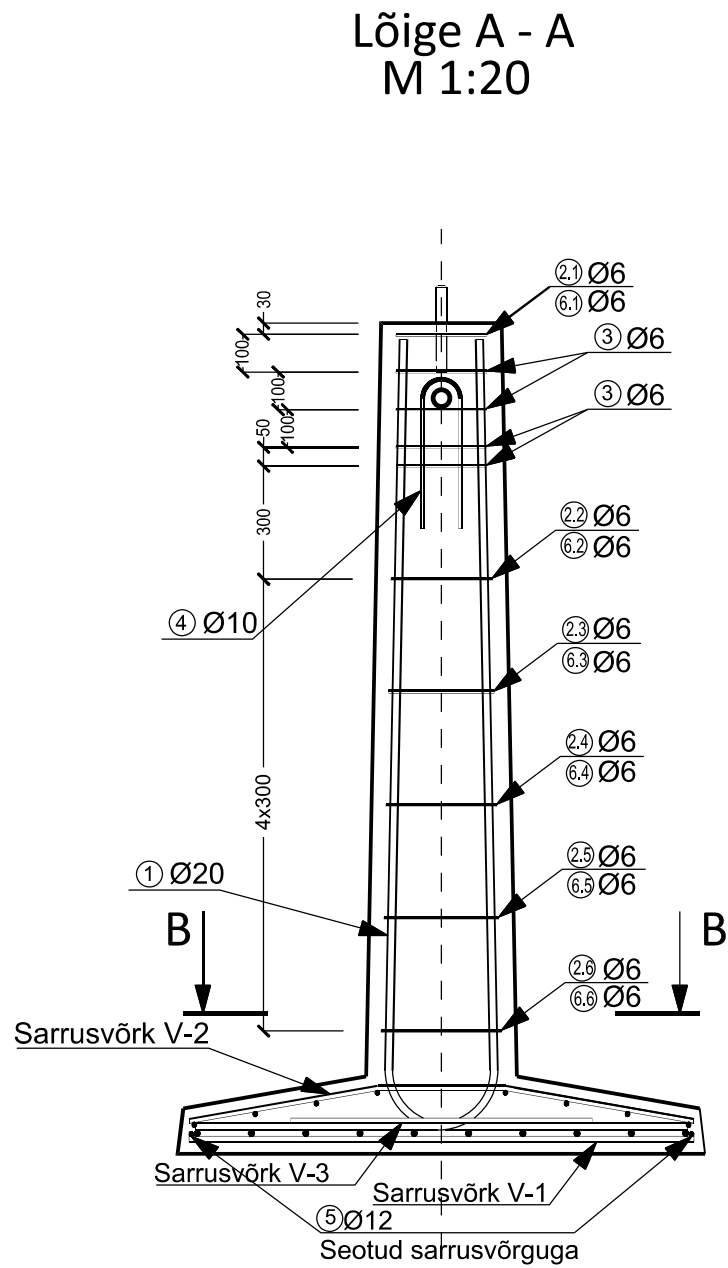
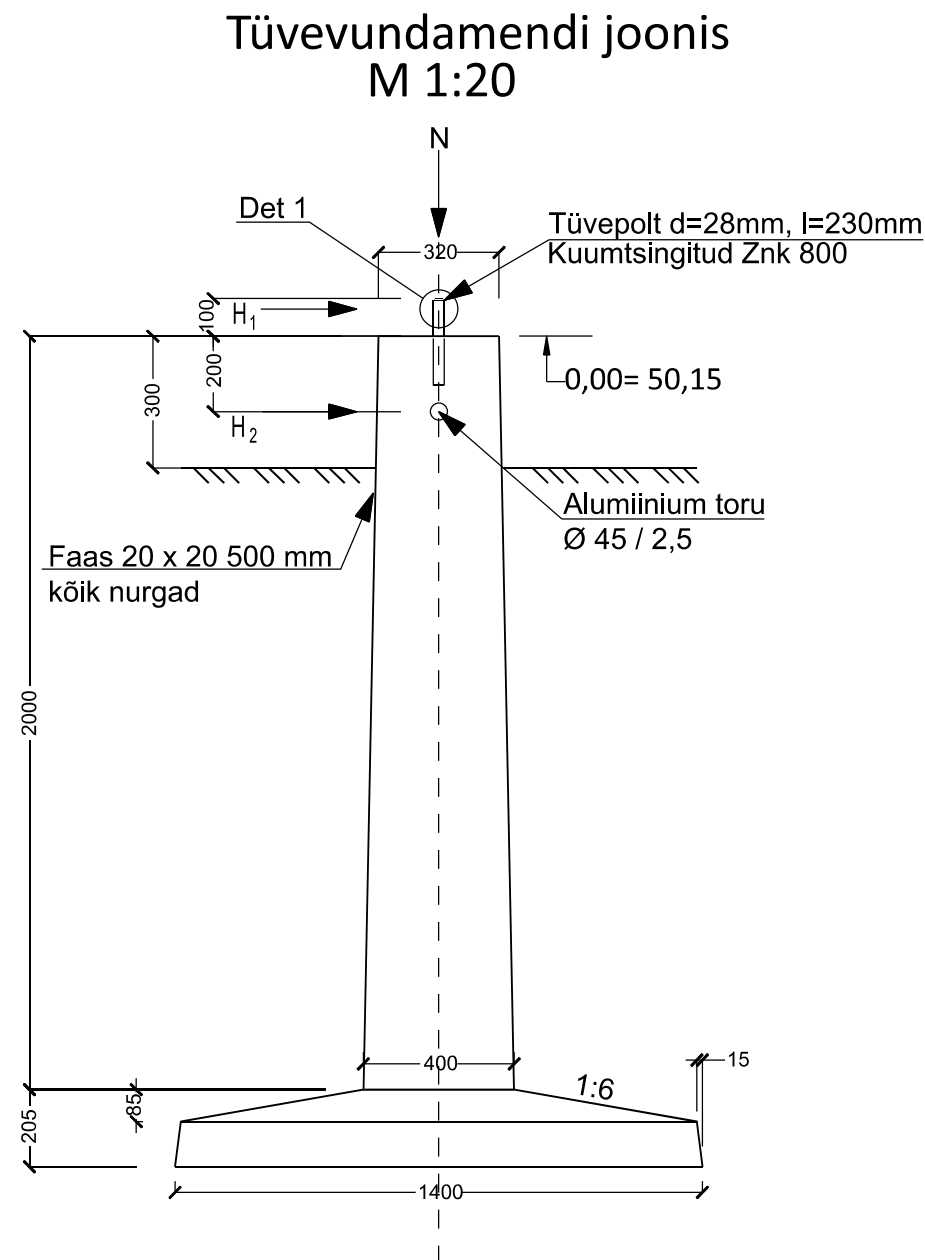


Element	Pos	Klass	Ø mm	Pikkus mm	Elem. arv tk	Varraste arv elem. tk	Arv kokku tk.	Kuju kood	Haak	Painutusmõõdud, mm							Märkused
										a	b	c	d	e	R	h	
Vundament	1	A400HW	20	2750	1	8	8	12	0	0	2100	800				140	
Vundament	2.1	A400HW	6	1060	1	1	1	31	1	1	240	240	240	240		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	2.2	A400HW	6	1180	1	1	1	31	1	1	270	270	270	270		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	2.3	A400HW	6	1220	1	1	1	31	1	1	280	280	280	280		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	2.4	A400HW	6	1260	1	1	1	31	1	1	295	295	295	295		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	2.5	A400HW	6	1340	1	1	1	31	1	1	305	305	305	305		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	2.6	A400HW	6	1500	1	1	1	31	1	1	320	320	320	320		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	3	A400HW	6	970	1	8	8	31	1	1	200	245	200	245		70	
Vundament	4	A400HW	10	860	1	2	2	13	0	0	400	110	400				Seotud võrguga V-1
Vundament	5	A400HW	12	5500	1	1	1	31	1	1	1340	1340	1340	1340		70	
Vundament	6.1	A400HW	6	820	1	1	1	31	1	1	170	170	170	170		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	6.2	A400HW	6	904	1	1	1	31	1	1	191	191	191	191		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	6.3	A400HW	6	932	1	1	1	31	1	1	198	198	198	198		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	6.4	A400HW	6	976	1	1	1	31	1	1	209	209	209	209		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	6.5	A400HW	6	1004	1	1	1	31	1	1	216	216	216	216		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundament	6.6	A400HW	6	1044	1	1	1	31	1	1	226	226	226	226		70	Kõik mõõdud sisemõõdudena

MÄRKUS: Armatuuri kokkuvõte on koostatud vastavalt standardile EVS- EN ISO 3766:2004

Element	Pos	Klass	Ø mm	Pikkus mm	Elem. arv tk	Varraste arv elem. tk	Arv kokku tk.	Kuju kood	Haak	Painutusmõõdud, mm							Märkused
										a	b	c	d	e	R	h	
V-2	1	A400HW	12	1360	1	4	4	25	0	0	510	340	510	100	100		
V-2	2	A400HW	12	1354	1	4	4	25	0	0	435	664	435	71	71		
V-2	3	A400HW	12	1350	1	4	4	25	0	0	181	988	181	43	43		
V-2	4	A400HW	12	1340	1	4	4	00	0	0	1340						

13	21	31
0	0	1
0	0	1
a	a	a
b	b	b
c	c	c
d	d	d
e	e	e
R	R	R
h	h	h

Tahis	Pikiarm klass	Pikiarmatuuri labimõõt ja samm mm	Pikiarmatuuri pikkus mm	Jaotus.arm klass	Jaotusarmatuuri labimõõt ja samm mm	Jaotusarmatuuri pikkus mm	Arv kokku tk	Skeem
V-1	A400HW	Ø16-144	1340	A400HW	Ø16-144	1340	1	
V-2	A400HW	Ø12-162	1340	A400HW	Ø12-162	1340	1	
V-3	A400HW	Ø12-150	800	A400HW	Ø12-150	800	1	

Märkused:

- Kõik mõõdud on antud millimeetrites.
 - Sarruste kaitsekiht 30mm plaadil; 50mm tüves
 - Betooni tugevusklass C30/37 (Soome K35-2); armatuurteras A400HW.
 - Sarrus 6.1-6.6 paigaldatakse samale kõrgusel kui 2.1-2.6.
 - Alusplaadi betoonkonstruktsiooni keskkonnaklass XC2; külmakindlus KK3.
- Tüve betoonkonstruktsiooni keskkonnaklass XC4, XF3.

TÖÖ NR	13893P	OBJEKT	Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Krundiküla ELASA 80m mobiilsidemast
TÖÖ KOOD		AADRESS	Pärnu maakond Häädemeeste vald Krundiküla
KOOSTAS	L. Janes	FAIL	13893_PP_EN-5-06_Vundament
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÖTKAVA	1:20
KOOSTATUD	27.02.2026	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Vundamendi joonis