




Trassi kulgemine riigiteel
nr. 17 Keila-Haapsalu tee
km 58,25-58,26

55201:001:3580
17 Keila-Haapsalu tee

55201:001:0320
Uuetoa

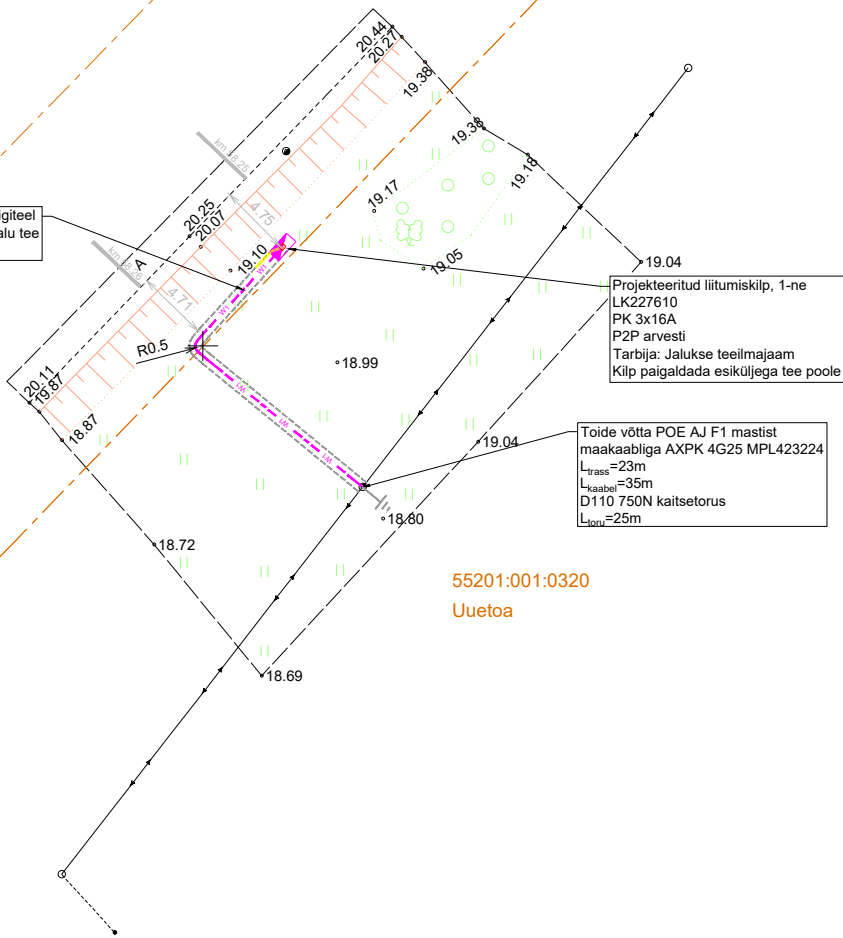



Projekteeritud liitumiskilp, 1-ne
LK227610
PK 3x16A
P2P arvesti
Tarbija: Jalukse teelmajaam
Kilp paigaldada esiküljega tee poole

Toide võtta POE AJ F1 mastist
maakaabliga AXPk 4G25 MPL423224
L_{trass}=23m
L_{kaabel}=35m
D110 750N kaitsetorus
L_{toru}=25m

TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKAABEL D110 750N KAITSETORUS, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD ELEKTRIKILP REAALSETE MÖÖTMETEGA
	TARBIJAKAABLI KAITSETORU D50 450N
	AVATUD KAEVIKU SUURUS
	OLEMASOLEV MAANDUSPAIGALDIS
	OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN, IMATRA ELEKTER AS
	KATASTRÜKSUSTE PIIRID

MÄRKUSED:

1. LIITUMISKILP LK227610 PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. TARBIJA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC D50 450N L=5M. TARBIJAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
3. LK227610 TOIDE VÕTTA POE AJ F1 MASTIST AXPk 4G25 KAABLIGA.
4. MAAKAABEL PAIGALDADA RIIGITEEMAAL VÄHEMALT 1,0M SÜGAVUSELE.
5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
6. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekti nimetus		Jalukse teelmajaama elektriliitumine, Saunja küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond	
Joonise nimetus		Asendiplaan	
Projekteerija		Tellija	
 Hepta Group Energy OÜ Teaduspargi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee		 Elektrilevi OÜ Veskiposti 2 10138, TALLINN, EESTI Tel. +372 777 1545 elektrilevi@elektrilevi.ee	
Kontrollija	S. Kulp	Stadium	Möötkava
Projektijuht	S. Kulp	TP	1:500
Projekteerija	V. Romanjuk	Kuupäev	Projekti nr
		28.03.2024	11557P_JT2905
			Joonise nr
			EL-4-01