Kaeviku tüüpristlõige kaabliga paralleelsel kulgemisel

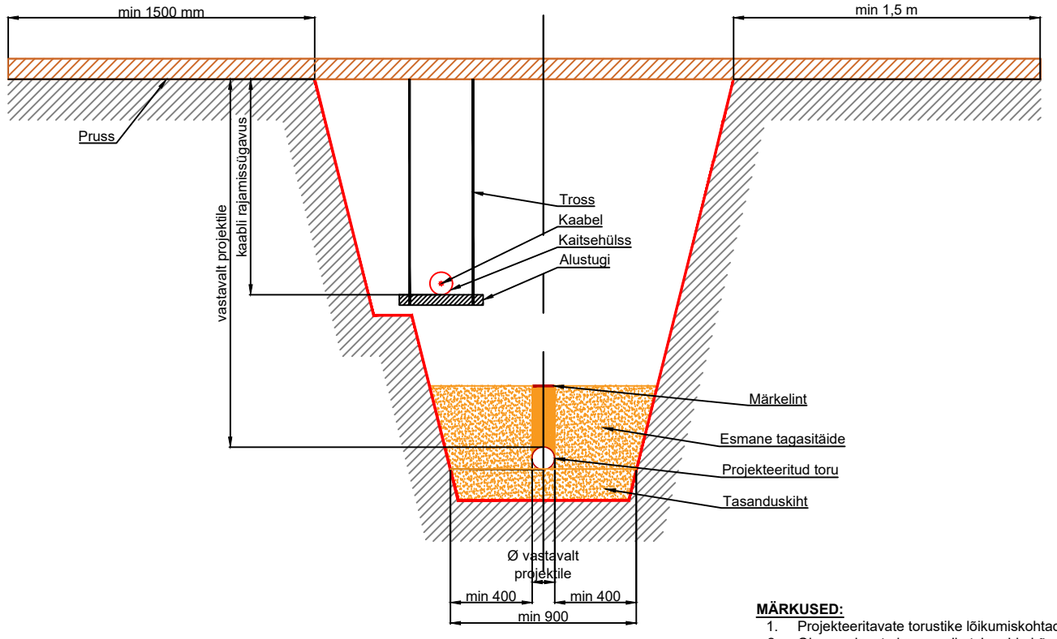

Lõige A - A

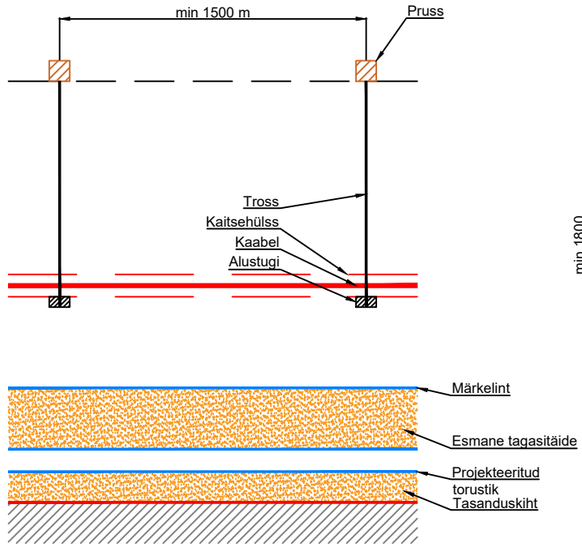

Toestamata kaeviku skeem

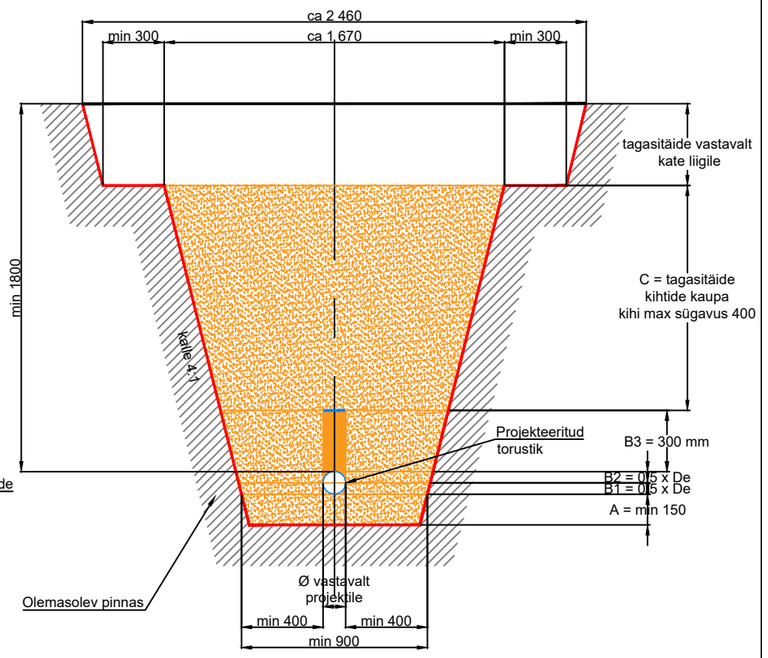

MÄRKUSED:

1. Projekteeritavate torustike lõikumiskohtades olemasolevate kommunikatsioonidega tuleb kohale kutsuda kommunikatsioonide esindajaid;
2. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgusmärgid puuduvad. Täpsustada kohapeal;
3. Lõikumiskohtades side- ja elektrikaabliga lahti kaevatud kaablid toestada ja kaitsta nt. poolitatava toruga TEC PVC 102/95.

Kaeviku tüüpristlõige kaabliga ristumisel

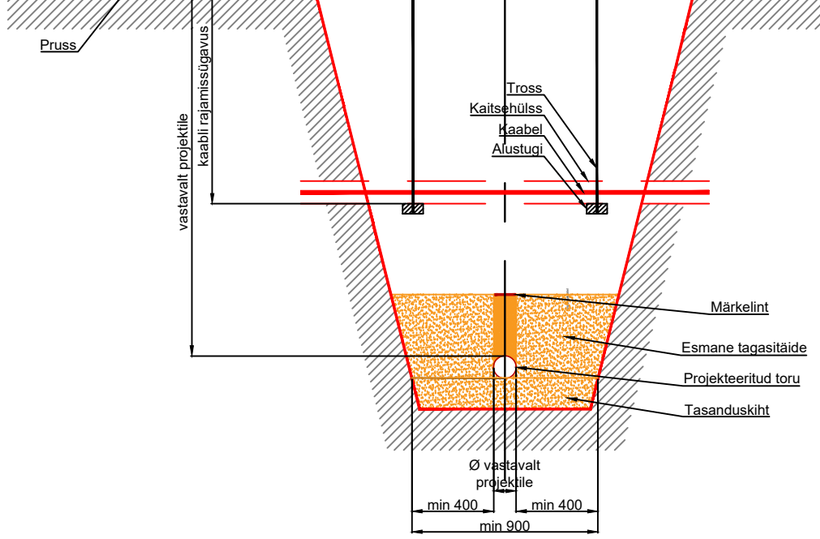

Lõige A - A

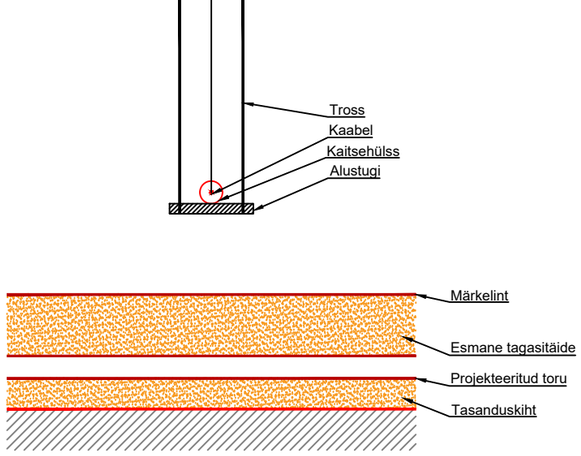

Märkused:

kiht A - tasanduskiht, liiv, kihi paksus 150 mm
kiht B1 - algtagasitäide, liiv, kihi paksus 0,5 toru läbimõõtu
kiht B2 - algtagasitäide, liiv, kihi paksus 0,5 toru läbimõõtu
kiht B3 - algtagasitäide, liiv, kihi paksus 300 mm
kiht C - lõpptäide

Projekteerija: **Triangulum OÜ reg. kood: 14443557**		Tellija: **Haapsalu Veevärk AS reg. kood: 10175723**	
MTR nr EEP004045		Nimetus: **Veetorustiku rekonstrueerimine Tennise ja Masti tänavate vahel**	Aadress: **9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L14, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond**
Teostas:	Veera Petrova		
Kuupäev: 15.11.2024 Töö nr: 183/24 Staadium: Põhiprojekt		Leht: **4**	Tähis: **Kaeviku skeem VK-7-01** / Mõõtkava: **skeem**