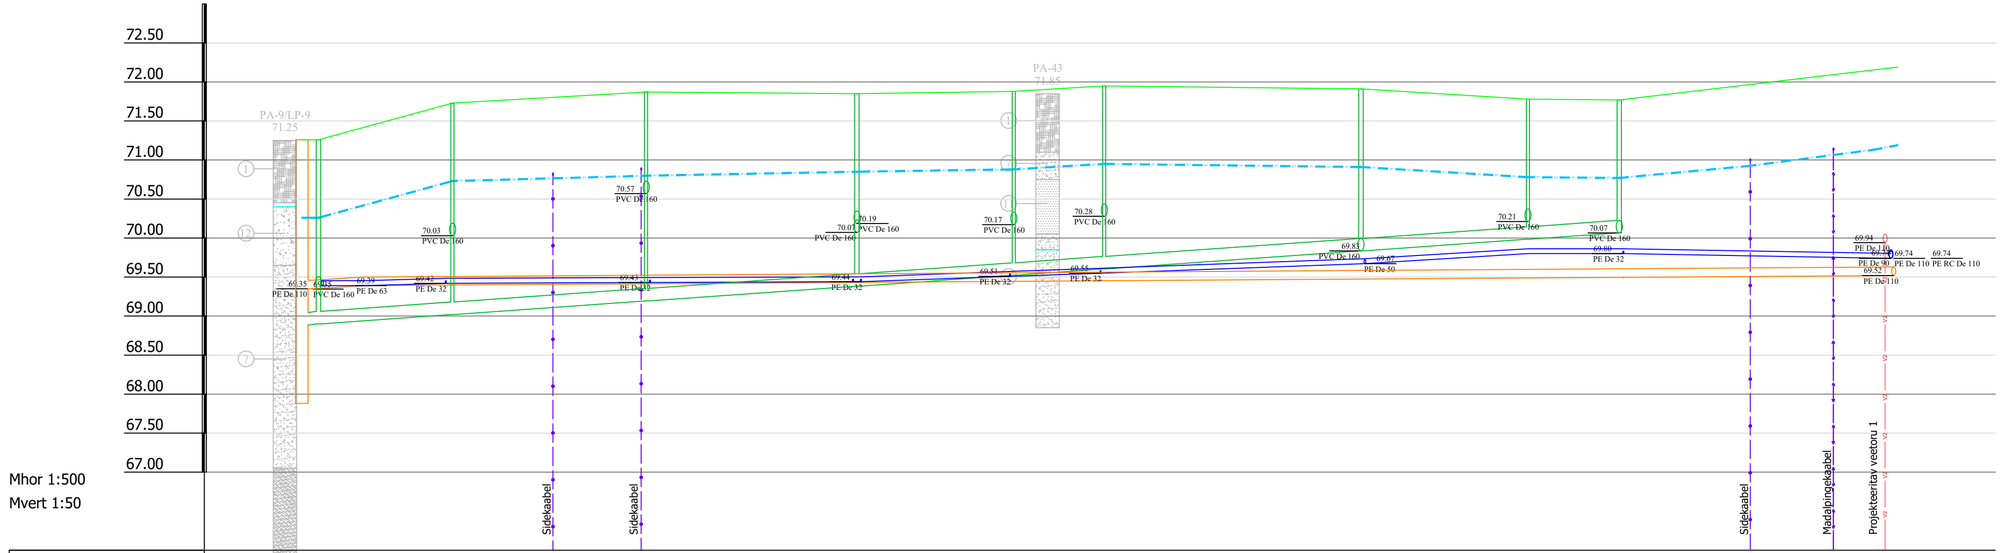

KAEVU TÄHIS	RKP 5-2	KK 5-37	KK 5-36	KK 5-35	KK 5-34	KK 5-33	KK 5-32	KK 5-30	KK 5-29	KK 5-28	
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	71.26	71.26	71.73	71.87	71.85	71.88	71.95	71.91	71.78	71.77	72.19
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	71.26	71.26	71.73	71.87	71.85	71.88	71.95	71.91	71.78	71.77	72.19
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	68.88	68.90	69.02	69.19	69.38	69.52	69.60	69.83	69.98	70.07	69.52
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.38	2.36	2.71	2.68	2.47	2.36	2.35	2.08	1.80	1.70	2.67

LANG ‰ / PIKKUS (m): 7 — 168.8 — 1 — 34.9

TORU LÄBIMÕÕT: PVC De 160 - 168.8m; PE De 110 - 34.9m

VAHEKAUGUSED (m): 2.1 — 17.2 — 24.8 — 27.0 — 20.1 — 11.6 — 32.9 — 21.4 — 11.7 — 34.9

SIRGESTATUD TRASSI PLAAN



MÄRKUSED:
1. Torustike asukoht vt. joonis AS 4-05.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikuta mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija: OÜ Kehtna Vesi		Töö nr: 094/2022
Vastutav spetsialist: Lauri Aim	Projekt: Lelle aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud		Lelle alevik Kehtna vald Raplamaa
Projektijuht: Lauri Aim	Joonis: Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil RKP 5-2...KK 5-28		Staadium: Tööprojekt
Projekteerijad: Merilin Lilo / Hanno Koha	Fail: 0942022_TP	Kuupäev: 25.04.2023	Mõõt: 1:50 1:500	Joonis: VK-6-36