
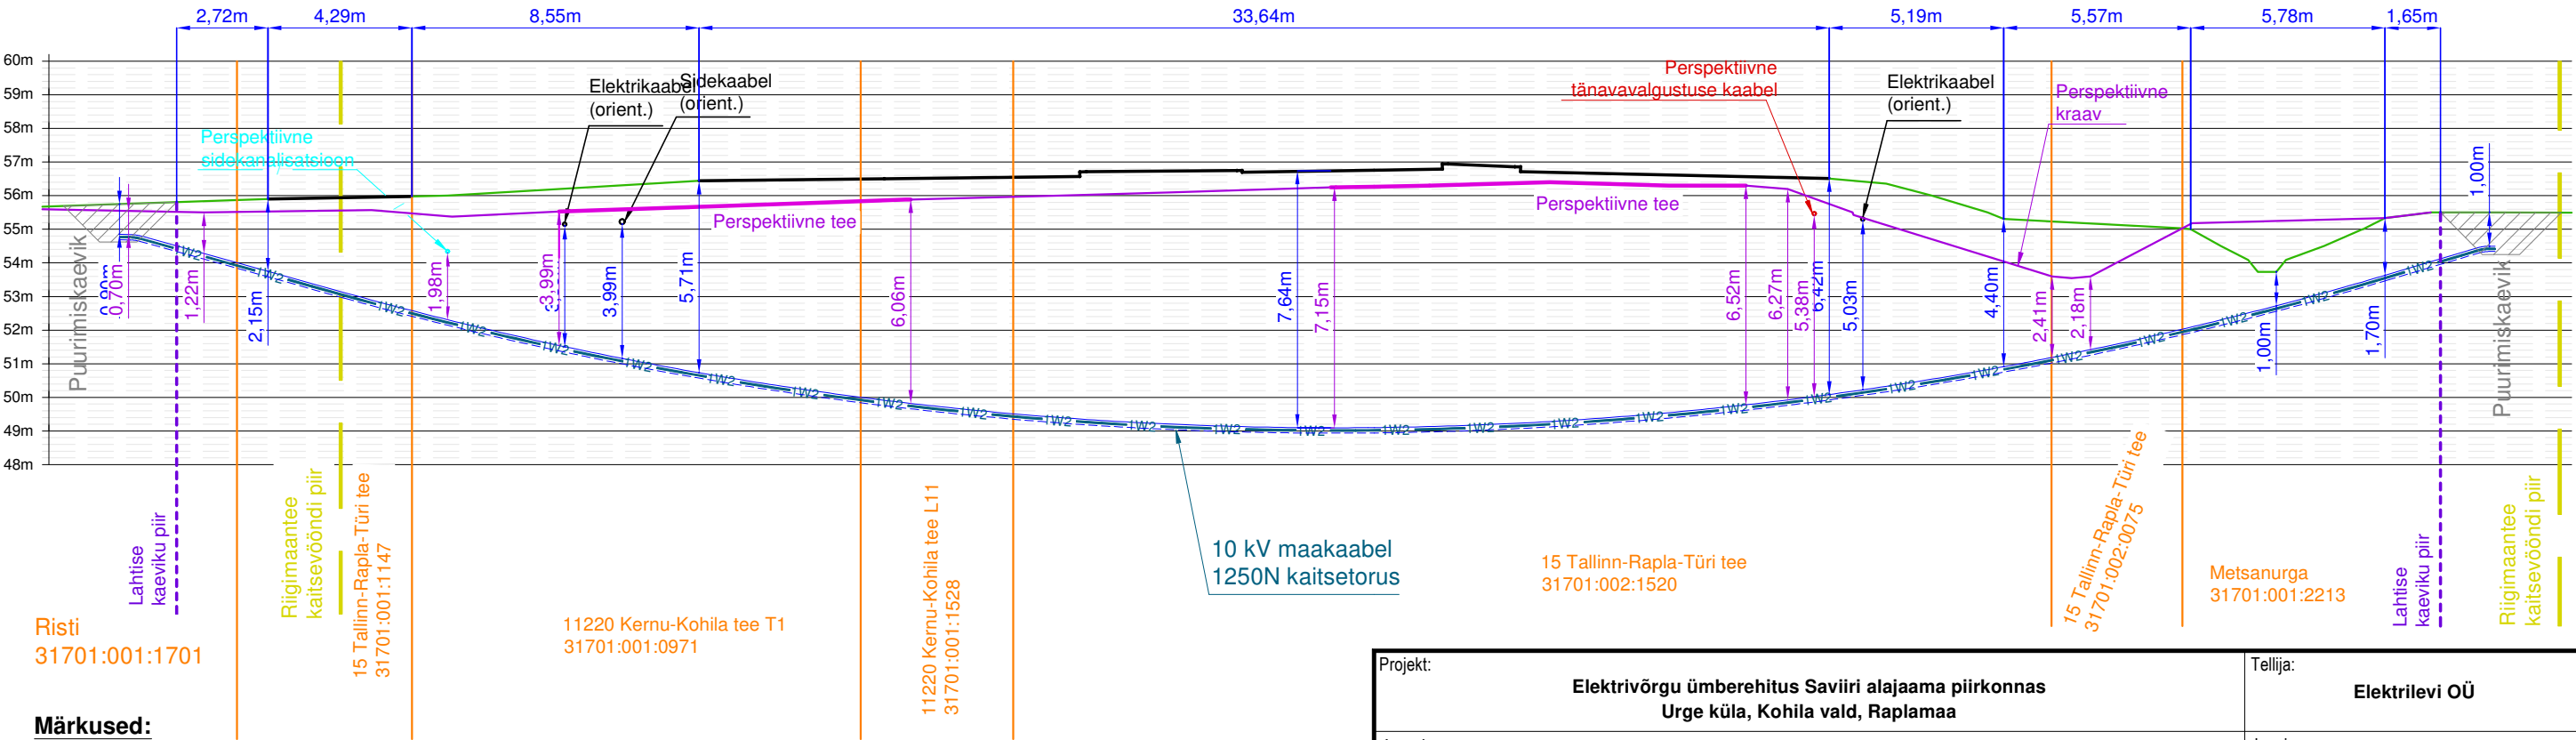


Kaabli paigutus lõigul M...N  
Ristumine tugimaanteeaga nr 15 (Tallinn-Rapla-Türi tee, km 27,38)

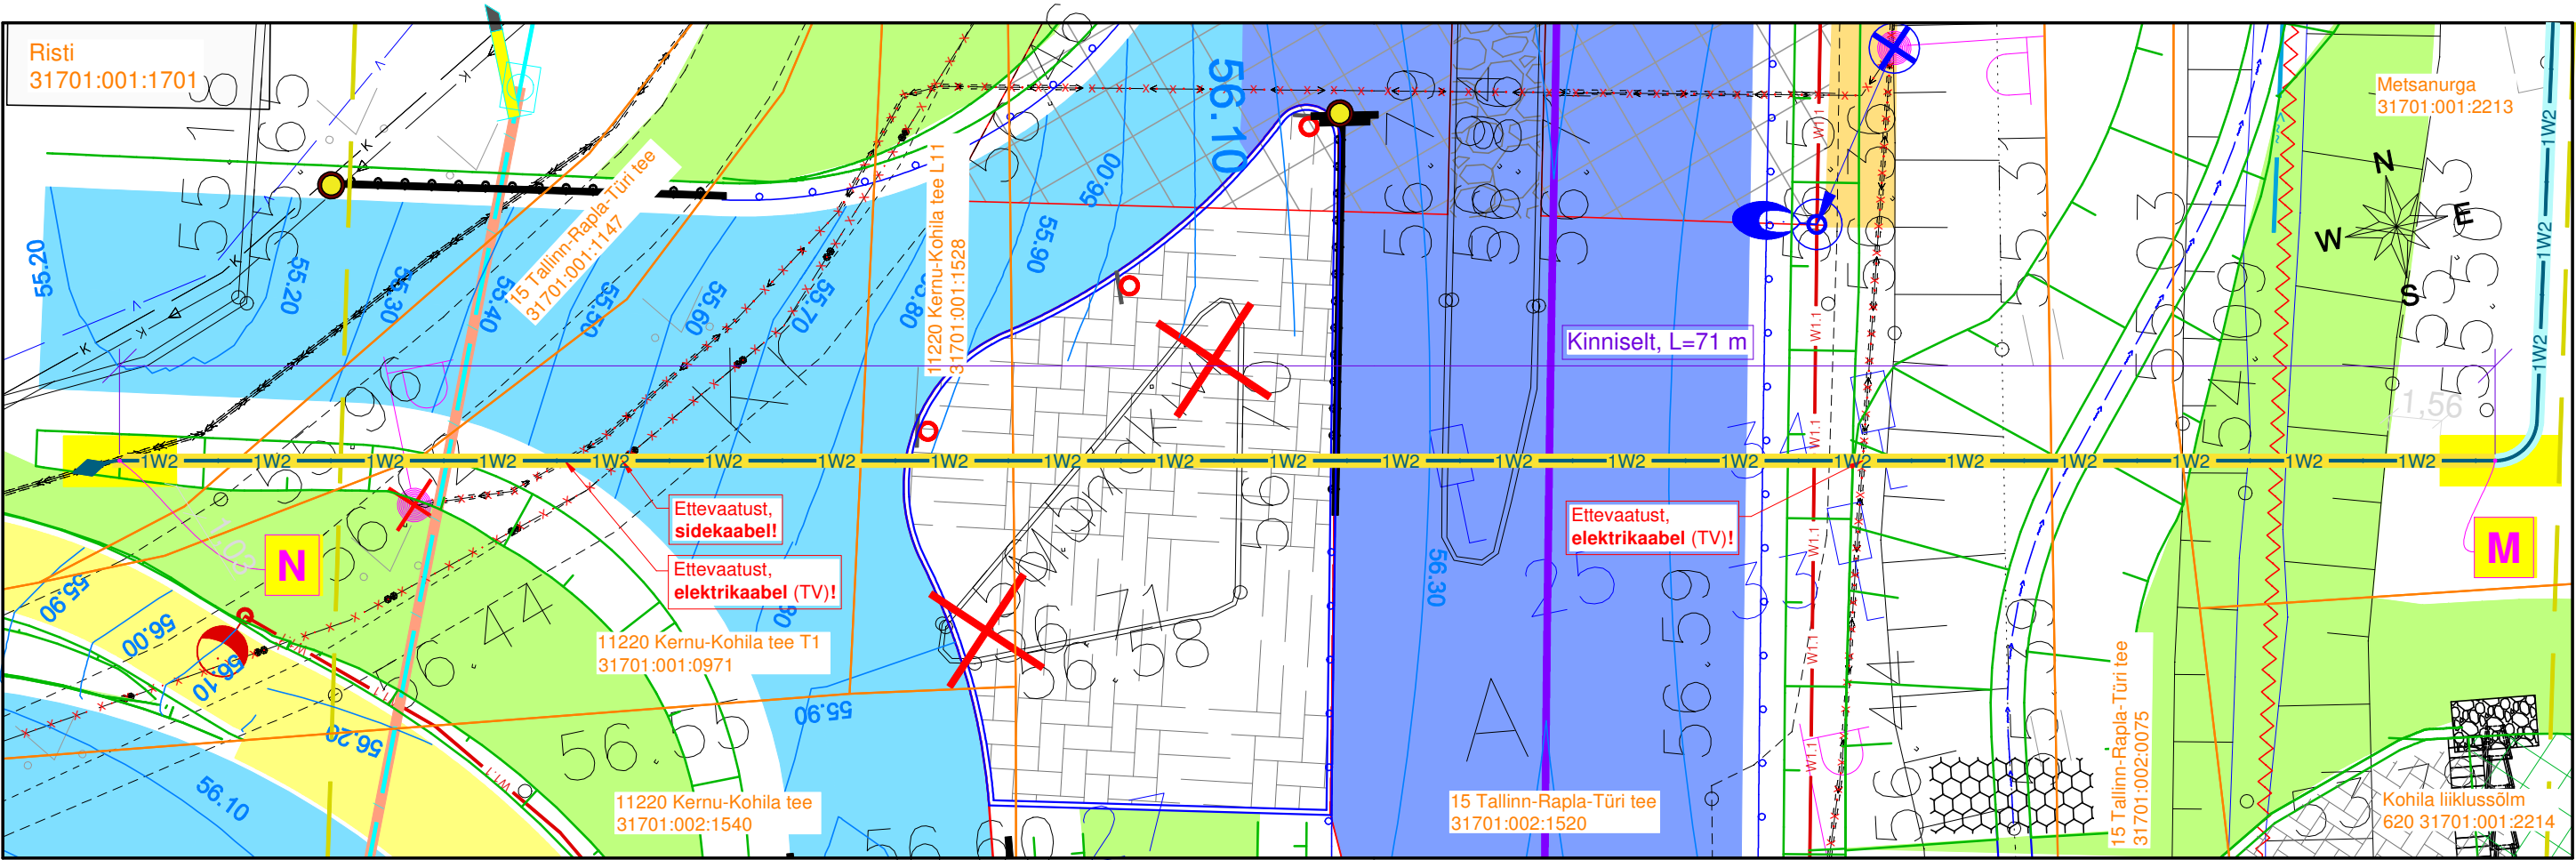

- Märkused:**
- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=71m)
  - Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
  - Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
  - Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Projekt:				Tellijä:			
Elektrivõrgu ümberehitus Saviiri alajaama piirkonnas Urge küla, Kohila vald, Raplammäe				Elektrilevi OÜ			
Joonis:				Joonise nr:			
Kaabli paigutus lõigul M...N				TR1140-4			
<div><div>DRAFTIT</div><div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee</div></div>	Projekteeris	Aro Kivisild	17.09.2024	Mõõtkava	1:200	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	17.09.2024				
					Staadium	Tööprojekt	7