



KAEVIKU LÕIGE TEE ALAL

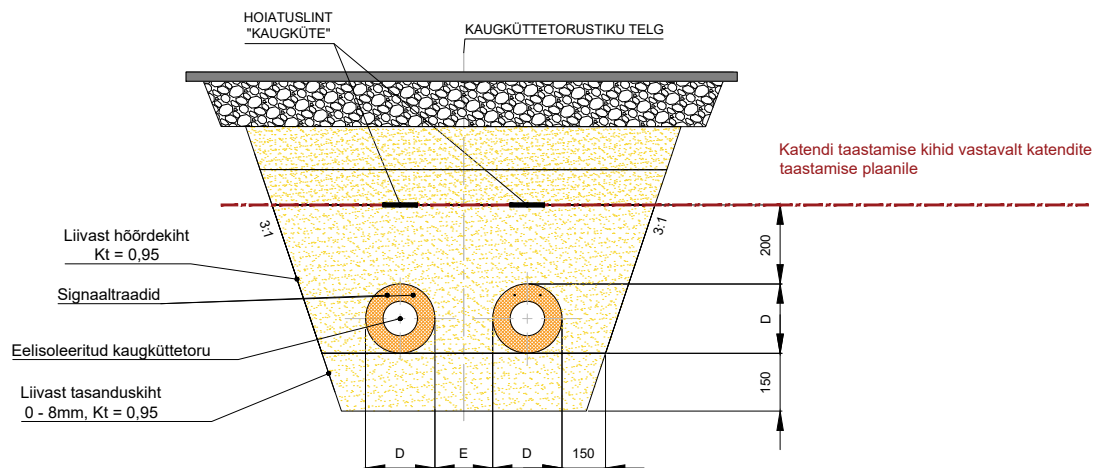

KAEVIKU LÕIGE HALJASALA ALAL

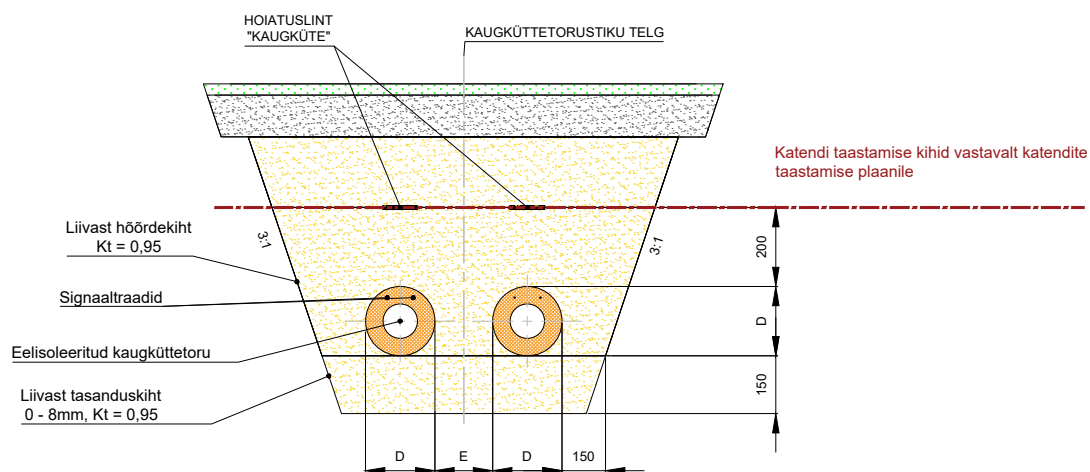

Toru väliskesta läbimõõt, mm	Kahe toru vaheline kaugus, mm
90-225	150
250-560	250
630-1400	300

Märkused:

1. Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitäiteks ainult liiva.
2. Torude ümbruses on tagasitäite ehk hõrdekihi nõueteks: max tera suurus 32mm, max 10% kaalu järgi alla 0,075mm, ühtlustustegur 1,8.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

TÖÖ NIMETUS: Peri katlamaja soojusvarustuse välisvõrk	PROJEKTEERIJAJA: OÜ SOOJATOOJA REG.12667672 TEL. +372 507 1350 E-MAIL: info@soojatooja.ee	
JOONISE NIMETUS: Kaeviku tüüplõige	TÖÖ TELLIJAJA: PÕLVA SOOJUS AS REG. 10244660	TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG: 24.05.2024
Aadress: Mõisa tee 1; Mõisa tee 3; Mõisa tee 3a; 18152 Meemaste-Peri tee, Peri küla, Põlva vald, Põlva maakond	Projekteeris Vastutav isik	Tanel Rugam /allkirjastatud digitaalselt/
	JOONISE NR: TÖÖ NR:	MÖÖTKAVA: STAADIUM:
	7-01 24052	Põhiprojekt