

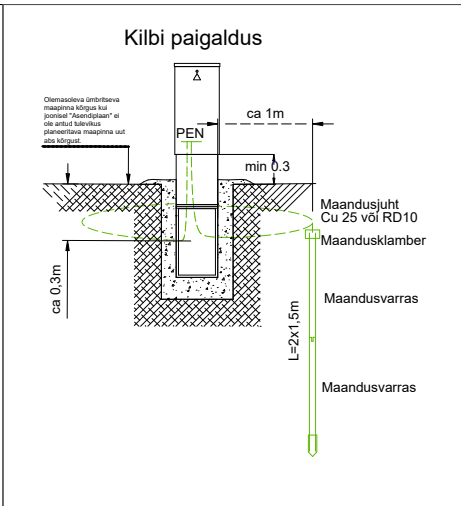
**TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**




Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev MP õhuliini post
- Olemasolev sidekaabel (ELA SA)

**Märkus:**

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-140.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.



			
<div>Tellija:</div> <div> elektrilevi</div>	<div>Töövõtja:</div> <div> enersense</div>	<div>Aadress:</div> <div>Mõigu 3, Tallinn 10112</div> <div>Reg. nr:</div> <div>11445550</div>	<div>Kuupäev:</div> <div>05.11.2025</div>
<div>Töö nimetus:</div> <div>Tuleviku kinnistu liitumine madalpingel, Allika küla, Kuusalu vald, Harju maakond LC4397</div>		<div>E-mail:</div> <div>sander.kotter@enersense.com</div> <div>Tel nr:</div> <div>+372 5547 836</div>	<div>Töö nr:</div> <div>ENS-25-140</div>
<div>Joonise nimetus:</div> <div>Asendiplaan</div>		<div>Projekteeris:</div> <div>Sander Kotter</div> <div>Kontrollis:</div> <div>Janar Kubbi</div>	<div>Joon nr:</div> <div>001</div> <div>Versioon:</div> <div>v01</div> <div>Mõõtkava:</div> <div>1:750</div>

