


Transpordiamet, Lõuna osakond
Raul Goos - liikluskorraldaja
19. detsember 2025. a.

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liikluskorraldused peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liikluskorralduse märke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise ajal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistööde tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Metsamaterjali kaugus sõidutee servast $\geq 4,0$ m.
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

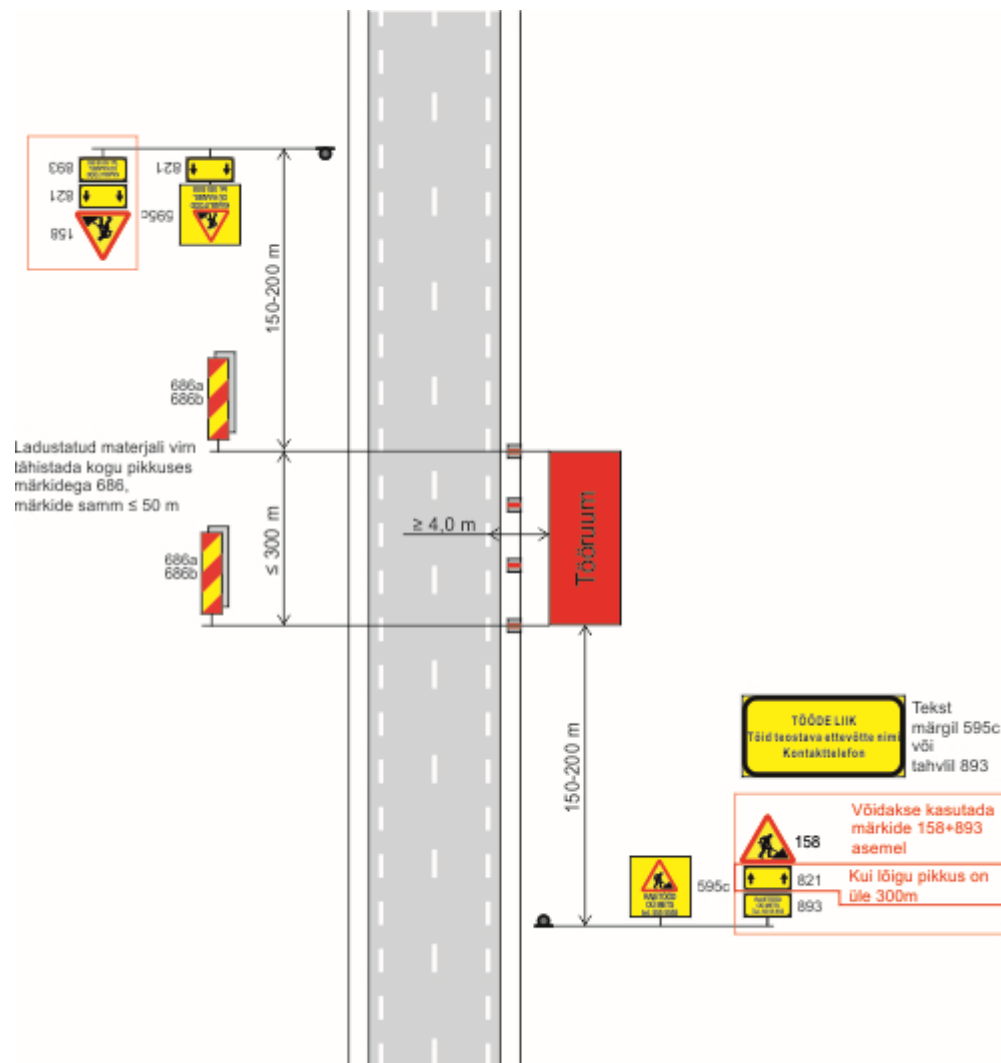

Tüüpjoonis	Metsa ladustamine kattega tee äärde – kiirus 70-90 km/h				Joonis 5-1	
Töö nimetus	10 KV elektriliini liinikoridori hooldus ja raietööd			Teostamise aeg	05.01.26-11.01.26	
Tööde asukoht	Tee nr	65	Tee nimi	Võru-Räpina	Km	21-22
	Muu info	Vasakul pool asuval teemaal ja teekaitsevööndis				
Tööde teostaja	Masinakoda OÜ					
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi	Martin Paas		Tel. nr	5565 1053