



# 10 kV maakaabli ristumine Kõrvalmaantee nr 16179 Vatia-Nehatu tee, km 2,47

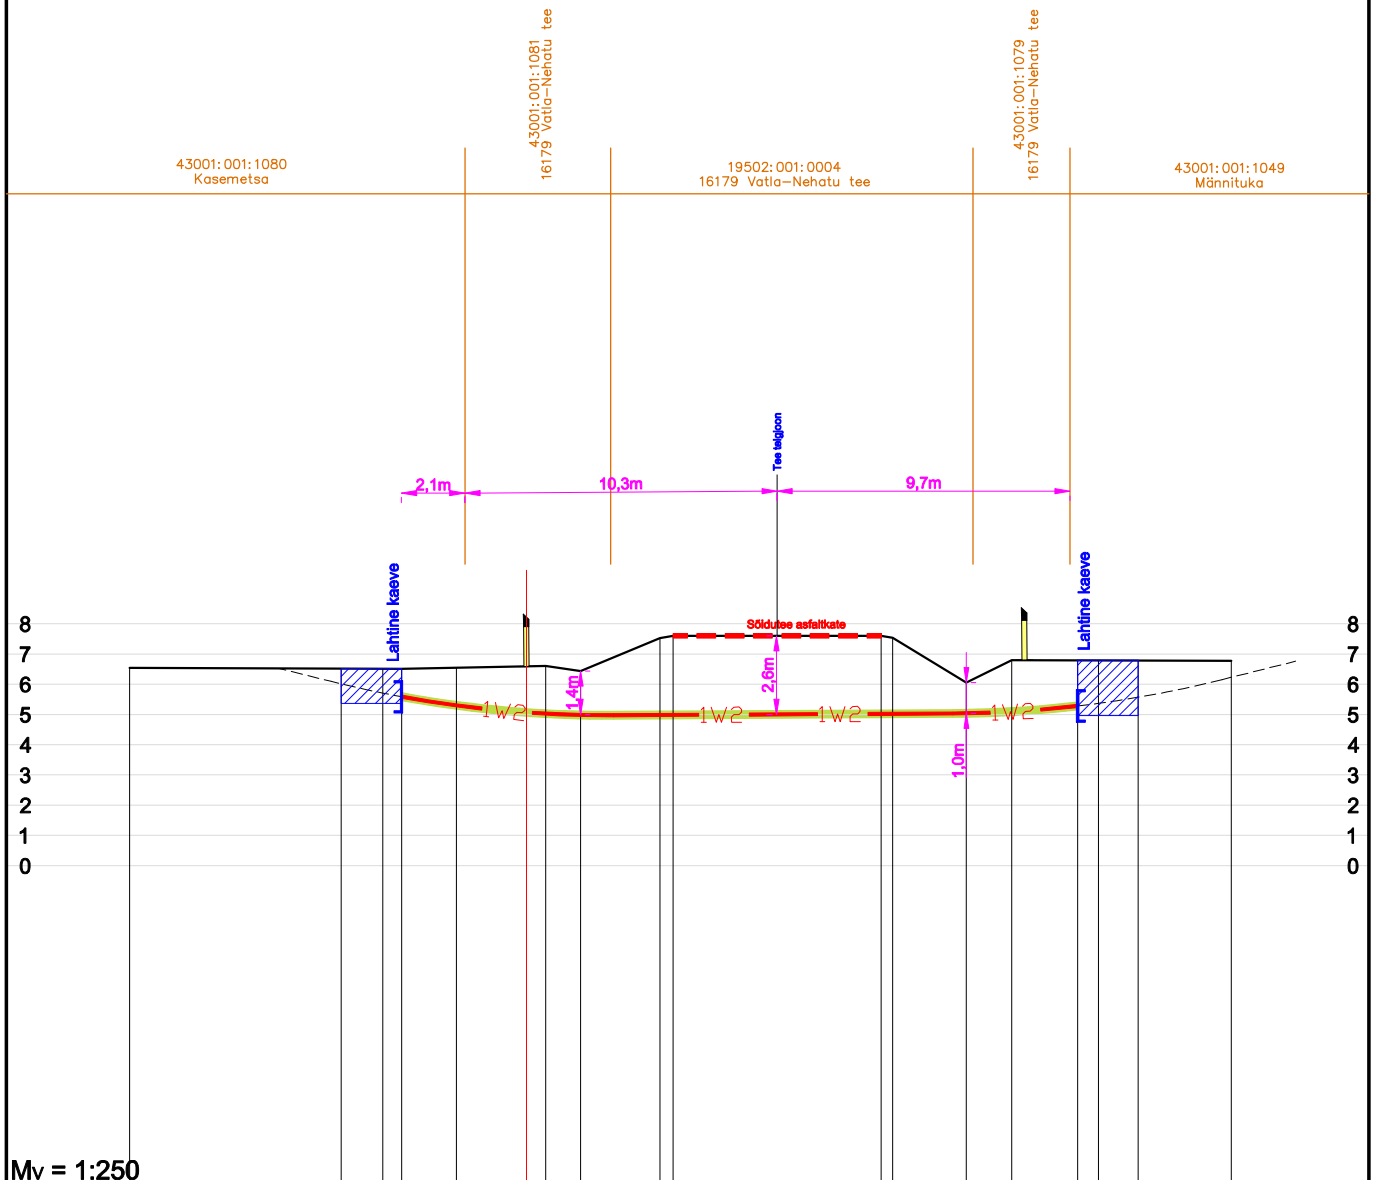

M<sub>v</sub> = 1:250

M<sub>H</sub> = 1:250

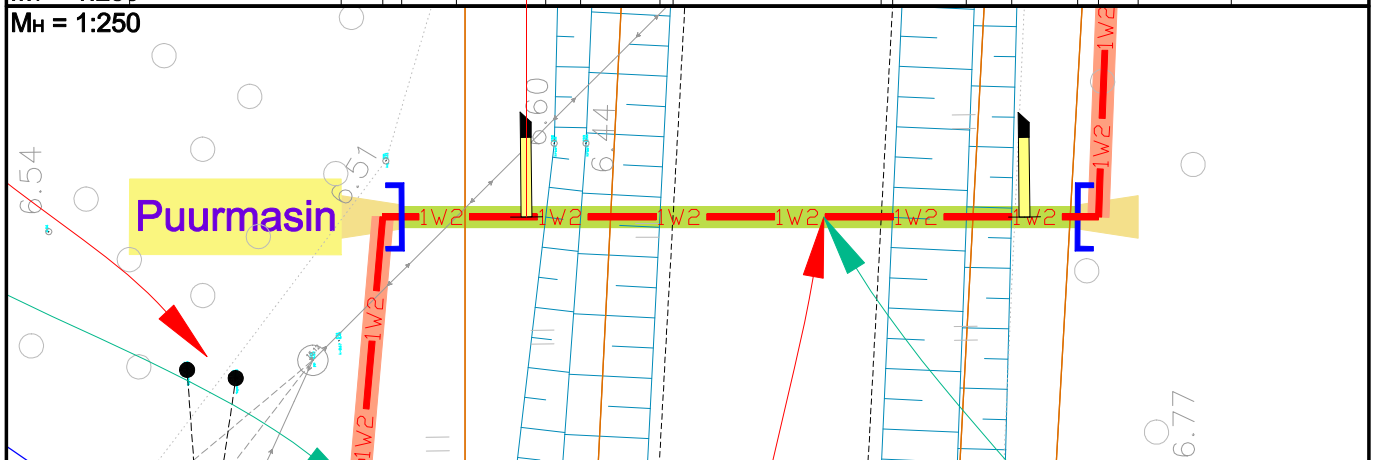

Projekt:				Tellija:					
Lihula - Tuhu 10 kV liini (Raatslotsa HL) ümberehitus Nehatu, Äila ja Vatia küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond				Enefit Connect OÜ					
Joonis:				Joonise nr:					
Ristmäväli				JT1097-4					
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatähe 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div>	Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		Mõõtkava 1:250			Leht	Lehti
	Kontrollis	Aro Kivisild							
					Staadium Tööprojekt			1	1