



## 23114 Laatre - Lüllemäe - Hargla tee 18,21 km

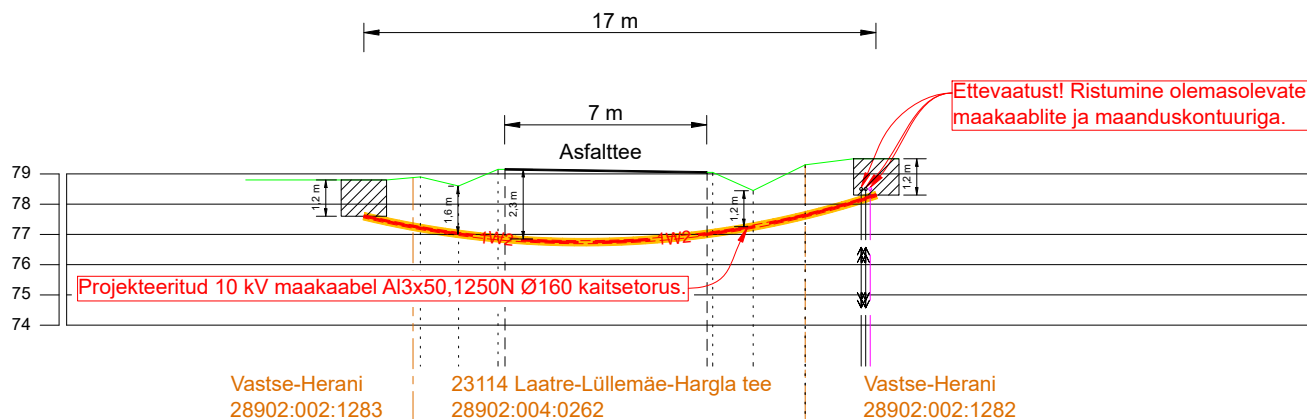


**Märkused:**

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.


## Asendiplaani leht 1 vaade 1

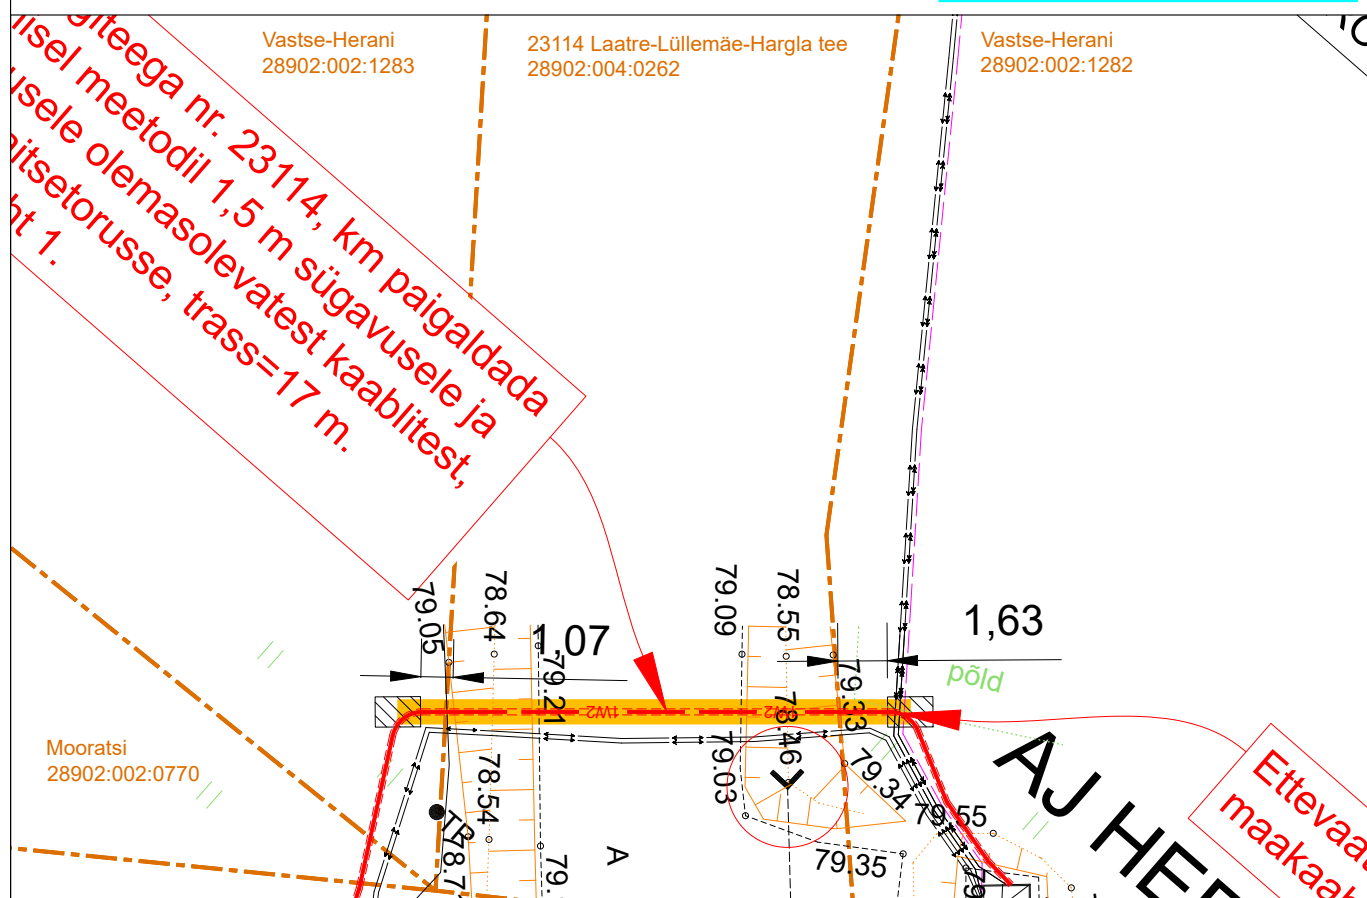

Projekt							Tellija		
Mõniste - Saru 10 kV fiider 1. etapp. Koobassaare küla ja Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond							Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS  LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis		Asendiplaan				Joonise nr IP7587-K1_TP_EL-4-02		
	Projekteeris	Raido Rebane		05.06.2025	+372 5699 8445	Möötkava	M 1: 250		
	Kontrollis	Hendrik Vissel		05.06.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt		
	Projekti juht					Keel EST	Leht 1	Lehti 4	

23110 Koikküla - Metsoja tee 8,63 km

23114 Laatre - Lüllemäe - Hargla tee 19,13 km

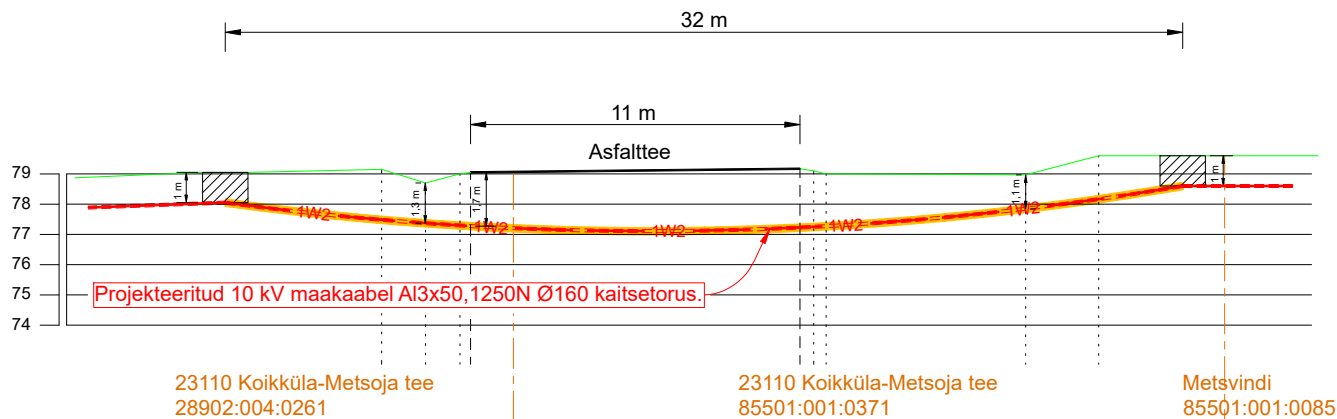


**Märkused:**

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trubiiga 1 m altpoolt trubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.


Asendiplaanil leht 2 vaade 4

Ristumisel riigiteega nr. 231  
kinnisel meetodil 1,5 m süga  
kaitsetorusse, trass=32 m.  
Vaata EL-4-02 leht 2.

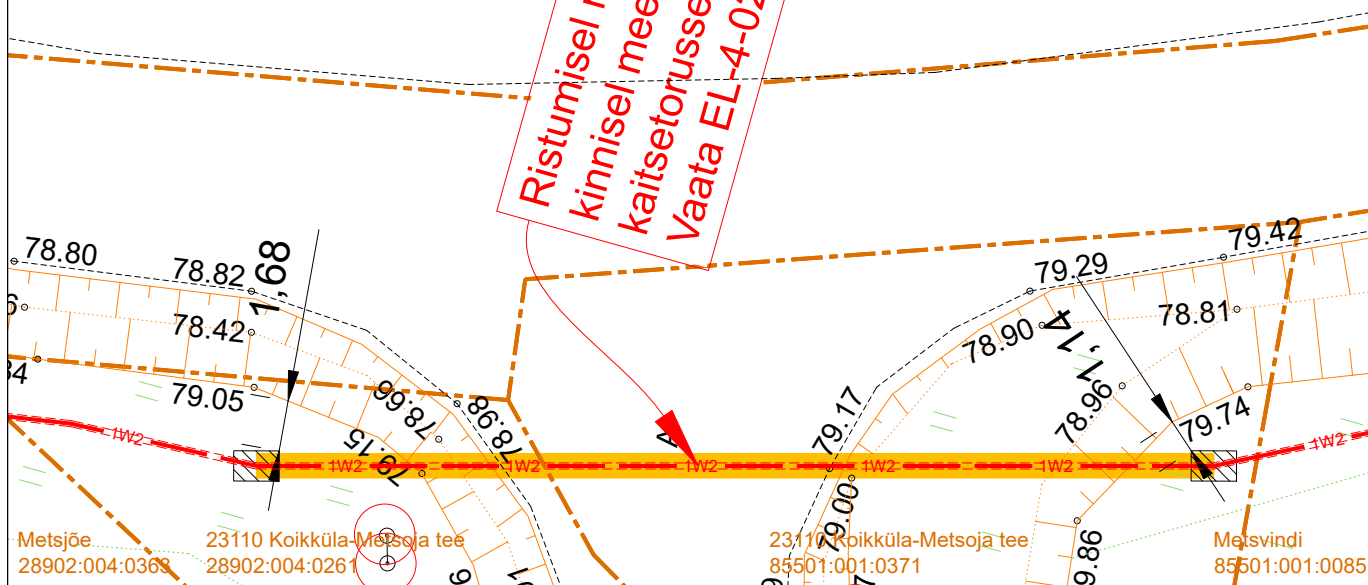


Projekt <b>Mõniste - Saru 10 kV fiider 1. etapp. Koobassaare küla ja Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond</b>						Tellija <b>Elektrilevi OÜ</b>		
 <b>LEONHARD WEISS</b> LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis		Asendiplaan			Joonise nr <b>IP7587-K1_TP_EL-4-02</b>		
	Projekteeris	<b>Raido Rebane</b>		05.06.2025	+372 5699 8445	Möötkava	M 1: 250	
	Kontrollis	<b>Hendrik Vissel</b>		05.06.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht					Keel EST	Leht 2	Lehti 4

23114 Laatre - Lüllemäe - Hargla tee 21,27 km

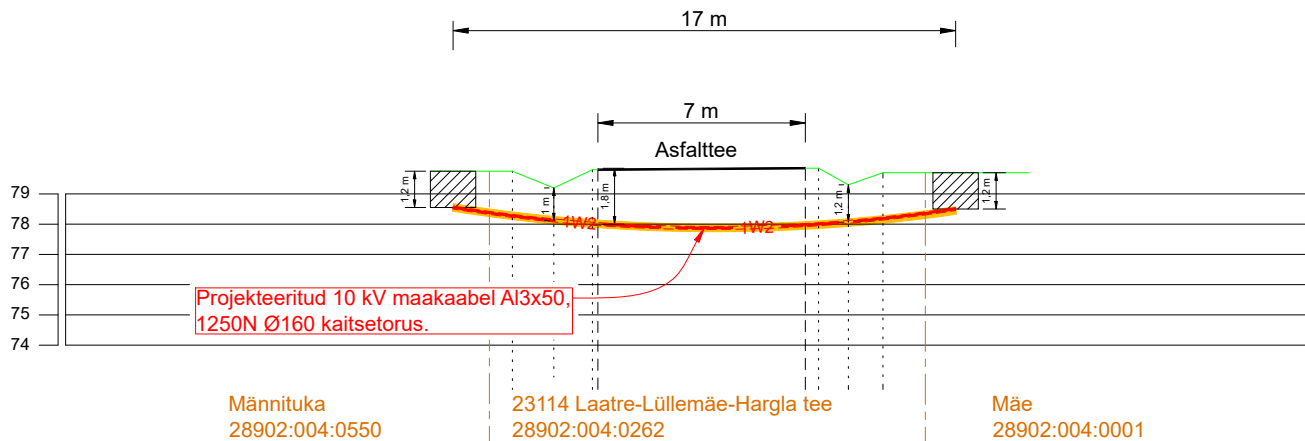


**Märkused:**


- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

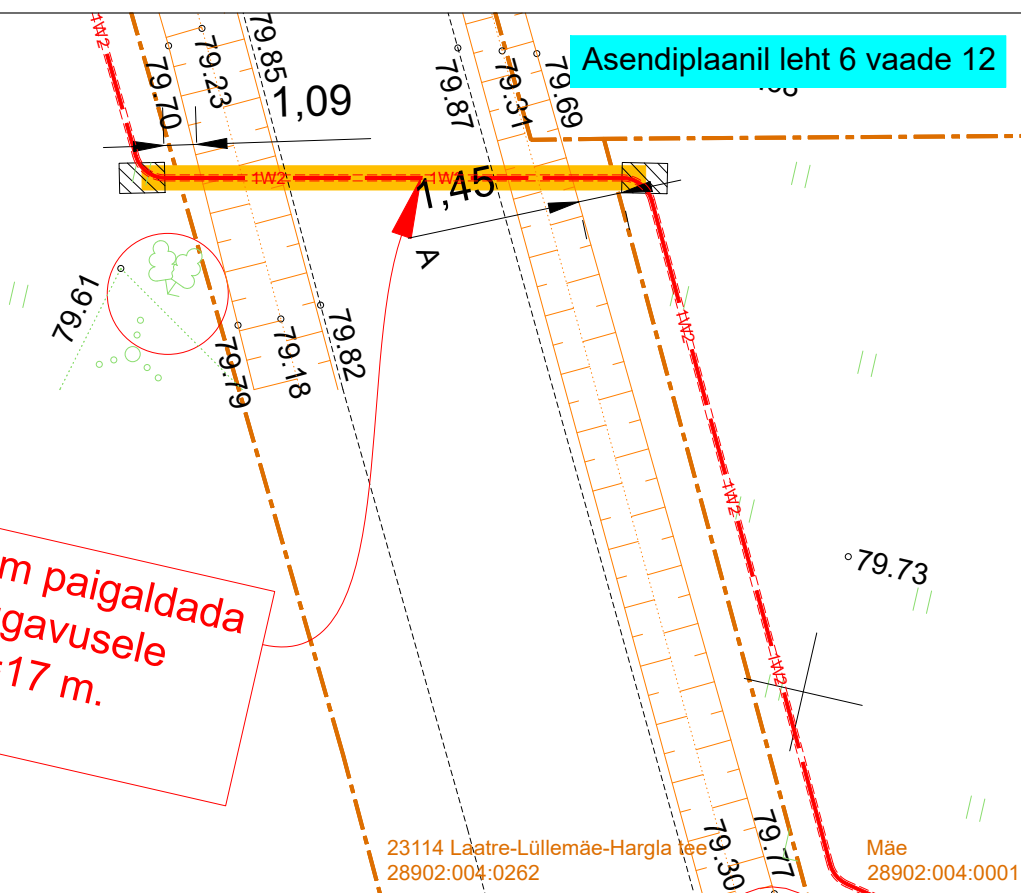

iteega nr. 23114, km paigaldada  
meetodil 1,5 m sügavusele  
itsetorusse, trass=17 m.  
eht 3.


Projekt						Tellija		
Mõniste - Saru 10 kV fiider 1. etapp. Koobassaare küla ja Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond						Elektrilevi OÜ		
<div> LEONHARD WEISS</div> <div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486</div>	Joonis		Asendiplaan			Joonise nr IP7587-K1_TP_EL-4-02		
	Projekteeris	Raido Rebane		05.06.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250	
	Kontrollis	Hendrik Vissel		05.06.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht					Keel EST	Leht 3	Lehti 4

# 23114 Laatre - Lüllemäe - Hargla tee 21,62 km

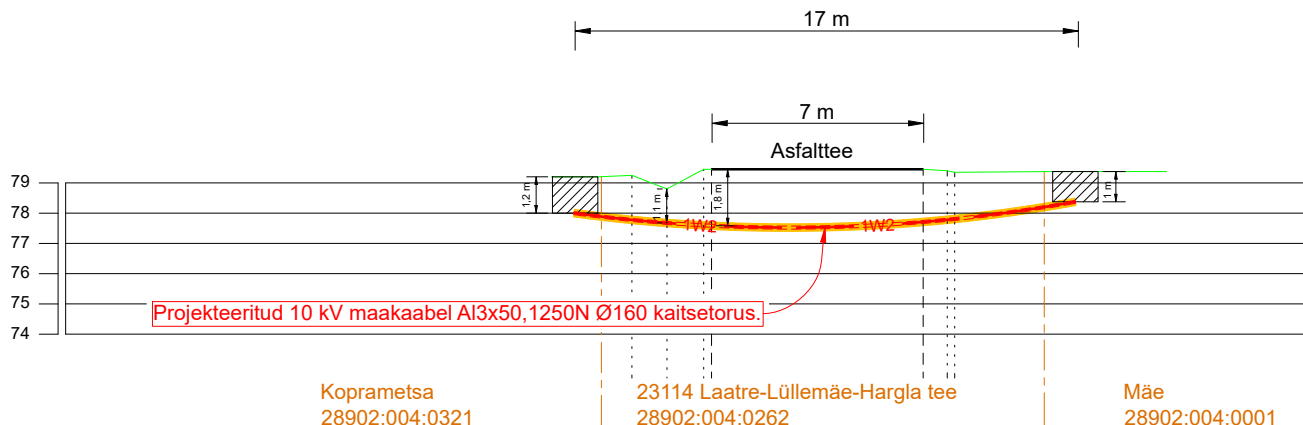

## Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trüubiga 1 m altpoolt trüubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

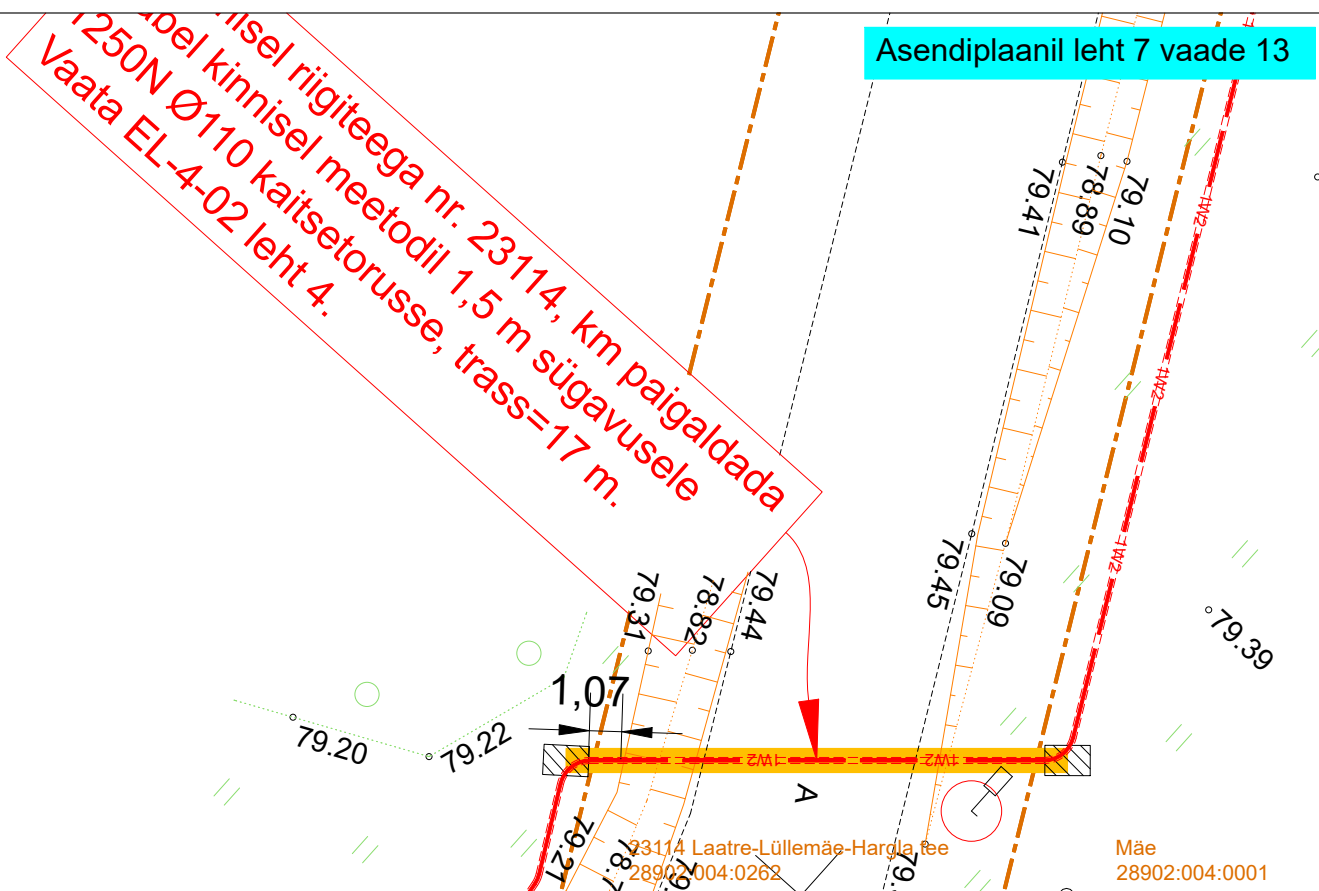

<b>Projekt</b> <b>Mõniste - Saru 10 kV fiider 1. etapp. Koobassaare küla ja Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond</b>					<b>Tellija</b> <b>Elektrilevi OÜ</b>		
<b>LEONHARD WEISS</b> LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486					<b>Joonise nr</b> <b>IP7587-K1_TP_EL-4-02</b>		
<b>Joonis</b> <b>Asendiplaan</b>					<b>Möötkava</b> <b>M 1: 250</b>		
<b>Projekteeris</b> <b>Raido Rebane</b>					<b>Staadium</b> <b>Tööprojekt</b>		
<b>Kontrollis</b> <b>Hendrik Vissel</b>					<b>Keel</b> <b>EST</b>		
<b>Projektijuht</b>					<b>Leht</b> <b>4</b>		
					<b>Lehti</b> <b>4</b>		