79401:005:0216
Mäe

79401:005:0244
Suure–Makari

79401:005:0187
39 Tartu – Jõgeva – Aravete tee

Rose tn

Tartu – Jõgeva – Aravete nr 39

põld

põld

põld

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev madalpinge maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- V — Olemasolev veetrass
- D — Olemasolev drenaažitrass
- Taastatav heinamaa
- Puu kaitsevöönd 2m

N W E S

A

Lõigus A-B:
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus
L=29m (trass) / 30m (kaitsetoru)
(sügavus ristlõike järgi)

B

Puurimiskaevik 1,5m x 1,5m

Puurimismasina võimalik asukoht 2,5m x 7,0m

Ristumine elektrikaabliga!

3.81
3–.62.64 400PL

Ristumine sidekaabliga!

Puurimismasina võimalik asukoht 2,5m x 7,0m

Puurimiskaevik 1,5m x 1,5m

Lõigus B-C:
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus
L=19m (trass) / 20m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

C

64.10
62.55–62.17 450PL

Lõigus C-D:
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus
L=65m (trass) / 67m (kaitsetoru)
(sügavus 1,5m)

D

Projekteeritud AXPK4G240
L=657m (trass) / 686m (kaabel)
ORGE 0.4KV JS-LK226239
MPL419900

Lõigus D-E:
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus
L=234m (trass) / 241m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,5m)

x= 6486300
y= 656450

TÜHERMAA/HEINAMAA/PINNASTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).

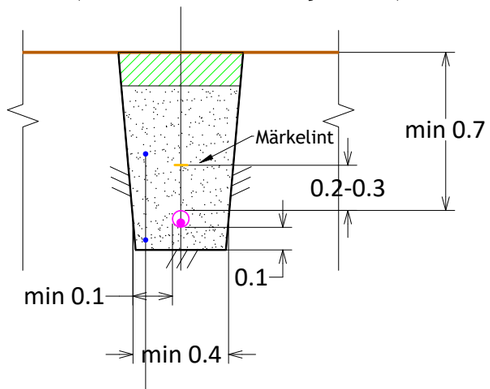

Kaeviku tagasitäide - kohalik kivivaba pinnas
1x PVC 110 kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 461872.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanidena on kasutatud:
- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 231204G1). Koostamise aeg: 04.12.2023; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: Enefit Connect / enersense		Aadress: Lootuse 6 Össu küla, Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 06.02.2024
Töö nimetus:	Olu kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Reg nr: 11445550 Telefon: 5260354 e-mail: roland.molder@enersense.com	Töö nr: LC0385
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Roland Mölder	Joonise nr: 02
		Kontrollija: Siim Holtsmann	Mõõtkava: M1:500/A2
			Muudatus: Ver 1