


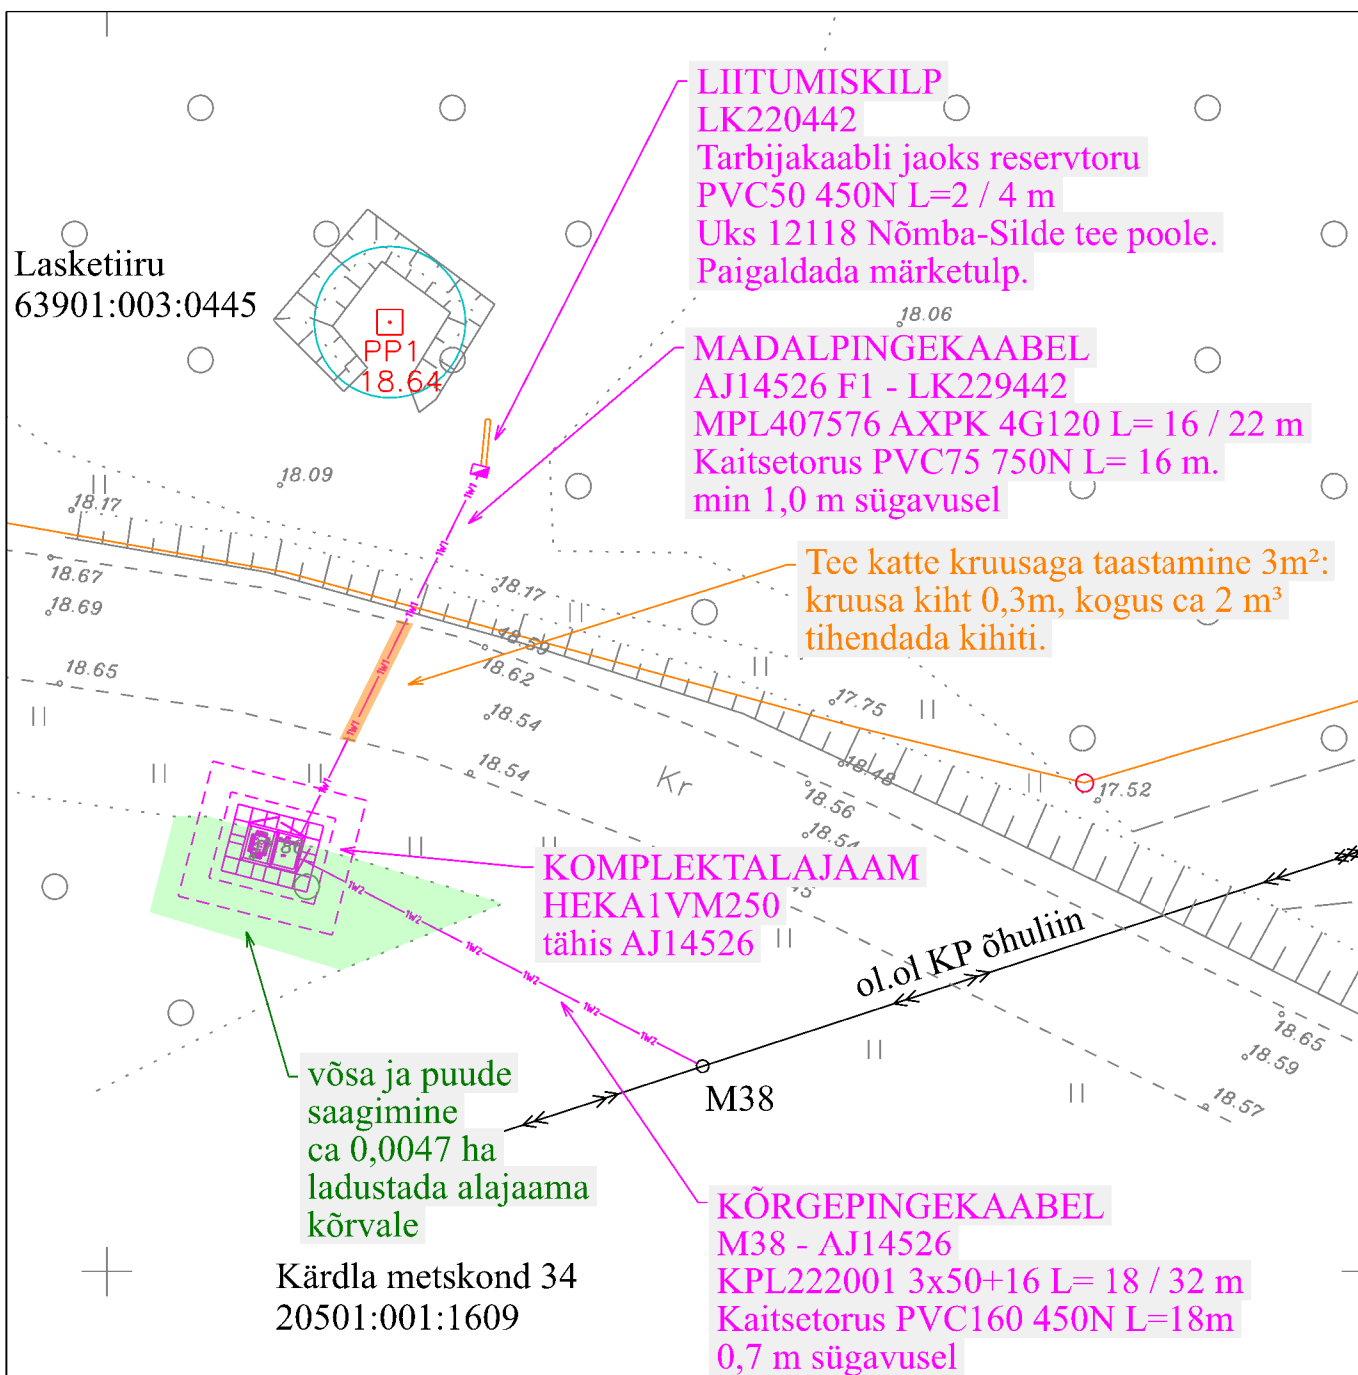

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL	Olemasolev 10 kV õhuliin + post
Projekteeritud 24 kV maakaabel	kaitsetorus PVC D160 450N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel	kaitsetorus PVC D75 750N
Projekteeritud tarbijakaabli	reservtoru PVC D50 450N
Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp	
Kruusaga taastamise ala	
Kinnistu piir	

Märkused:

-) Geoalusena kasutatud OÜ Reib tööd nr TT-5815.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellijal	Enefit	Toovõtjal	enersense	Address	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev	august 2023
Reg nr	11445550	Reg nr	11445550	Reg nr	11445550	Too nr	LR9118
Telefon/fax	5642985	Telefon/fax	5642985	Telefon/fax	5642985	Joon nr	001
e-mail	ain.talts@enersense.com	e-mail	ain.talts@enersense.com	e-mail	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava	1:300 (A4)
Projekteerija	Ain Talts	Projekteerija	Ain Talts	Projekteerija	Ain Talts		
Too nimetus	Lasketiiru liitumise tööprojekt. Tubala küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond. LR9118	Too nimetus	Lasketiiru liitumise tööprojekt. Tubala küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond. LR9118	Too nimetus	Lasketiiru liitumise tööprojekt. Tubala küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond. LR9118		
Joonise nimetus	Asendiplaan	Joonise nimetus	Asendiplaan	Joonise nimetus	Asendiplaan		