

Väike-Nõmme tn 2  
79401:006:0491

Ojaääre tn 2  
79601:001:2240

39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee L2 kinnistule ehitada uus 1-kohaline liitumiskilp LK222734 teenindusküljega sõidutee poole (seljaga piirdeia äärde). Kõrgusmärk ol.olev maapinnaga tasa.

Kinnisel meetodil: vt ristlõige 1-1 Kaitsetoru D110 (1250 N) L=57 m (trass)/60 m

Taastada freesafalt S=22 m<sup>2</sup>


Taastada kruuskate S=33 m<sup>2</sup>

JK66520 - LK222734 MPL413019 AXPK 4G50 L=147 m (trass)/155 m

JK66520 - punkt A Kaitsetoru D110 (750 N) L=54 m/58 m


Vt. VÄLJAVÕTE 1-1. Ojaääre tn 2 kinnistule ol.oleva LK187563 kõrvale paigaldada uus jaotuskilp JK66520 teenindusküljega Ojaääre tänava poole. LK187563 toitekaabel pikendada proj. JK66520 ja LK187563 viia JK66520 toitele. Ehitada uus ühine maanduspaigaldis.

Võimalusel tõsta kaabel MPL362396 otse projekteeritud JK66520. Kui ei ole võimalik, siis kaabli nr MPL362396 teha sisselõige, paigaldada jätkumuhv ja pikendada JK66520. AXPK 4G50 L=1 m (trass)/3 m Kaitsetoru D110 (750 N) L=1 m (trass)/2 m

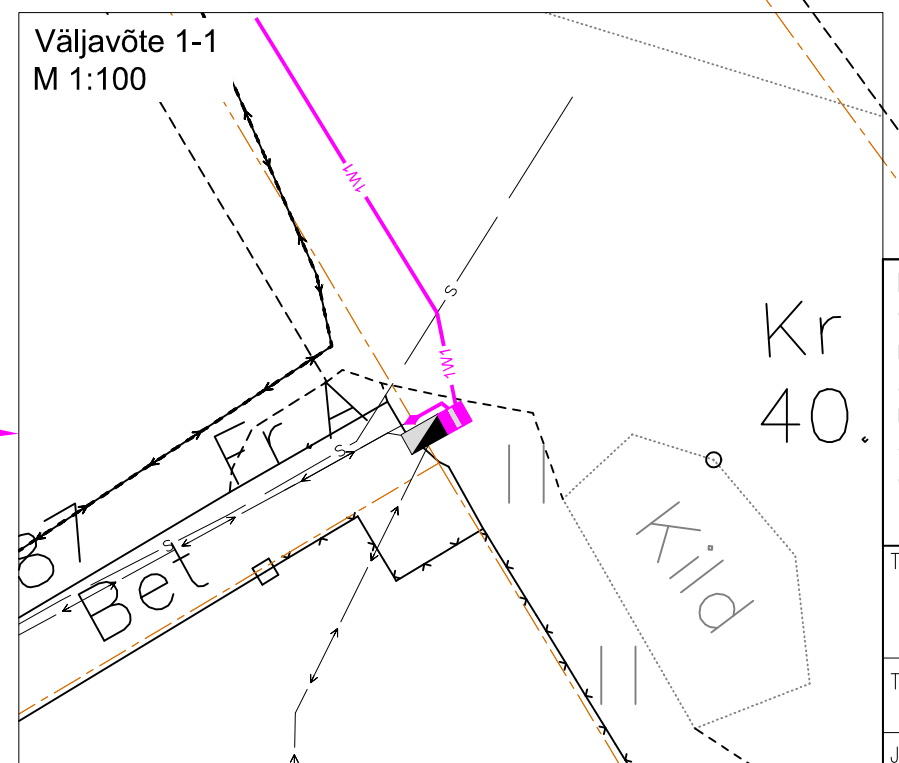

**TINGMÄRGID**

	Kinnistu piir
	Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
	Olemasolev KP maakaabelliin
	Olemasolev veetoru
	Olemasolev sadeveekanaliseerimine
	Olemasolev kaugkütetoru
	Varem proj. 0,4 kV maakaabel
	Proj. 0,4 kV maakaabel torus
	Proj. kaitsetoru
	Kinnisel meetodil paigaldamine
	Proj. liitumis- ja jaotuskilp
	Proj. maanduspaigaldis



- Märkused:**
- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 451198 ja Tartu Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
  - Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite, vee-, kanalistasiooni- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugusest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käitsi (v.a kinnisel meetodil).
  - Projekt on koostatud digitaliseeritud geolusele töö nr. 230620G1 (Enersense AS, 27.07.2023).
  - Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Telliju:			Address: Ringlee 63A Ossu küla Kanija vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 05.10.2023
Töö nimetus:	39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee tänavavalgustuse liitumine elektrivõrguga, Maramaa küla, Tartu vald.		Reg nr: 11445550 Telefon: 5918 9813 e-mäl: siim.holtsmann@enersense.com	Töö nr: LR9441
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Siim Holtsmann	Joonise nr: 01	Mõõtkava: M 1:250
		Kontrollija: Siim Holtsmann		Muudatus: Ver 1

File name: LR9441\_Arendiplaan.dwg, Plohtid: Thursday, 5 October 2023 10:17:44, Plot Device: AZLandscape.p5, Plotted by: Holtsmann Siim