RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik lagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

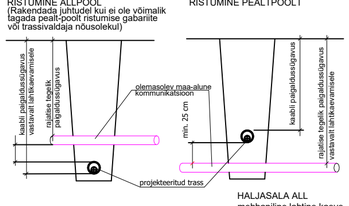

RISTUMINE PEALTPOOLT

SÕIDUTEE ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus)



HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)



Haljasala katte taastamine



Kruuskatte taastamine



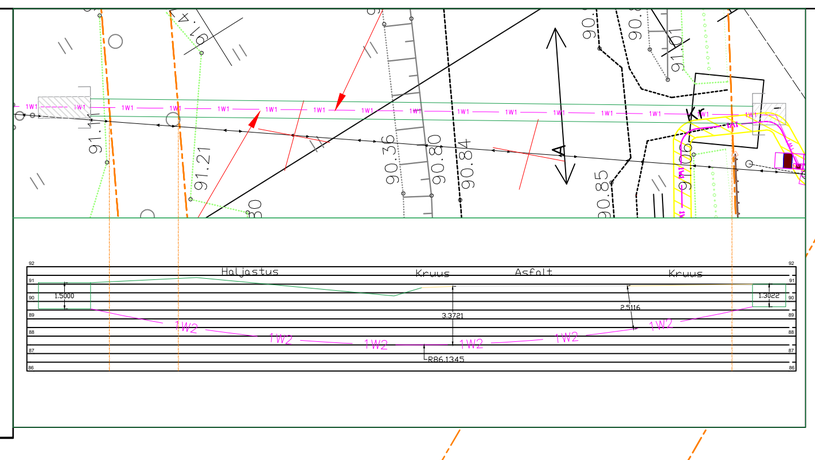

Tüüp 2
Sõidutee asfaltkatte taastamine

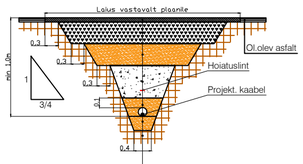

ASFALTBETOON AC 12 surf (graniit)	7 cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
killekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m^2	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

Ala puhastada eelnevalt võsast, et oleks võimalik puurida

71601:001:0340
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=23m h=min. -1m

27202:001:0501
Kiku küla

27202:001:0485
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=23m h=min. -1m

Asfaltkatte taastus ~392m^2

27305:003:1690
Riistamäe

71601:001:0260
Lillemäe

27202:001:0485
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

71601:001:0340
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

27202:001:0563
Mäe

M10-M4 õhuliin
AMKA3x50+70
L_{trass}=181m
Vt lisaks õhuliini rippe joonis 1 asendiplaanilt 010

JK66952-M10
AXPK 4G120
L_{trass}=3+54+10m

Kinnisel meetodil
PE 1250N De160
L=39m

AJ13324-JK66952
Kbl. nr MPL389008
AXPK4G120
L_{trass}=199m
Demonteerida mast 11. Taastada tarbijakaabliga ühendus AXPK 4G25 L=5+3m.

71601:001:0260
Lillemäe

71601:001:0340
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

27202:001:0485
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

27202:001:0563
Mäe

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=171m h=min. -1m

27202:001:0563
Mäe

27202:001:0291
Riistapõllu

*Kinnistu piiri ületuskoht

27202:001:0291
Riistapõllu

AJ13324-127348 JM
Kbl. nr MPL389xxx
AXPK4G120
L_{trass}=15m

71601:001:0017
Männimäe

AJ13324-LK16808 JM
Kbl. nr MPL389xxx
AXPK4G120
L_{trass}=10m

AJ13324-LK162608
jätkata lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=12m h=min. -1m

Puudest lähemal kui 2m kaevata käsitsi (Neeruti MKA, Neeruti pv).

71601:001:0190
Tamme

AJ13324-M10
Kbl. nr MPL389006
AXPK4G120
L_{trass}=515m

AJ13324-LK211348
jätkata lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=506m h=min. -1m

AJ13324-kbl. nr 127348
jätkata lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=12m h=min. -1m

27202:001:0564
Nurmela

HK1967-AJ13324
Kbl. nr KPL215531
AHXAMK-W 3x120+35Cu
L_{trass}=1354m

Proj. AJ13324
Alajaama kõrgus 0.00=95.40

AJ13324-AJ13326
Kbl. nr KPL215532
AHXAMK-W 3x120+35Cu
L_{trass}=1332m

27202:001:0111
Riistamäe–Neeruti tee

Demonteeritav õhuliin koos mastidega
M1-M8-M2 L=~551m

Rek. M1-M5 õhuliin
AMKA3x70+95
L_{trass}=183m

Tingmärgid asendiplaanil:

- Proj. keskpinge kaablitrass kaablikaitsetorus
- Proj. 0,4 kV kaablitrass kaablikaitsetorus 3tk
- Proj. 0,4 kV kaablitrass kaablikaitsetorus 2tk
- Proj. 0,4 kV kaablitrass kaablikaitsetorus 1tk
- Proj. kaablitrass kinnisel meetodil
- Proj. 0,4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. puurimiskaevik
- Proj. alajaam
- Proj. muhv
- Ol. olev 0,4kV õhuliin
- Ol. olev sidetrass
- Dem. õhuliin
- Haljasala taastamine ~13+12+26=51m^2
- Kruuskatte taastus ~27m^2
- Asfaltkatte taastamine ~72+77=149m^2
- Pinnaskattega tee taastus ~15m^2
- Katastriüksuse piir

Märkused:

1. Enefit Connect OÜ projekteerimisülesanne nr II1761.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut. ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust kaablitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
4. Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast ja ristmevälja joonistelt.
5. Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht on kooskõlastatud maaomanikega.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Lähemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
8. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 8389G, 09.08.2022)

Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
plaanile kantud digitaalsed katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist 21.12.2021 kihil PIIR esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed.

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 02.09.2022
		MTR: TEL002388	Töö nr: 22-60
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 010
Töö nimetus: Kadrina-1013 investeering: Kadrina vald, Lääne-Viru maakond. II1761 Tööprojekt		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A1
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Triinu Koger (5674 3238)	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	