

Kivi tõsta tööde ajaks eemale!

Puurimisloik A-B:
L_{trass}=67m. Vt ristmeväljajoonis 003.
Ristumine riigiteega nr 11345 mahasõiduga.
Ettevaatust! Ristumine ELV KP kaabliga!
Vältida puujuurte kahjustamist!

Puurimisloik A-LK240347:
L_{trass}=64m. Lahtine meetod.

Ettevaatust!
ELV KP kaabel!

Nurmekunde:(Saue) F1 mast M3:
Mast asendada - tan, II kl, 11m.
Mastile rajada maanduspaigaldis
Mastist rajada maakaabel AXPK 4G50
(MPL447106) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK240347. L=133/146m.

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK240347.
Peakaitse 3xC20, arvesti P2P.
Paigaldada reservkaablikaitsesõõri tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.











Ristumine kraaviga. Kaabel
paigaldada kraavi põhjast min
1,0m sügavamale.

Taastada kruusatee - ca 2,4m².


Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.



Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m (v.a riigitee maal);
Mõisamäe kinnistu tee all - min 1,0m;
Riigiteemaal - vt ristmeväljajoonis 003.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

-  Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N (lahtine meetod)
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
-  Projekteeritud tarbija kaablikaitsesõõri D50mm, 450N
-  Kinnistu piir
-  Olemasolev MP õhuliin
-  Olemasolev KP kaabel
-  Projekteeritud puurimiskaevik
-  Projekteeritud puitmast
-  Projekteeritud maandus

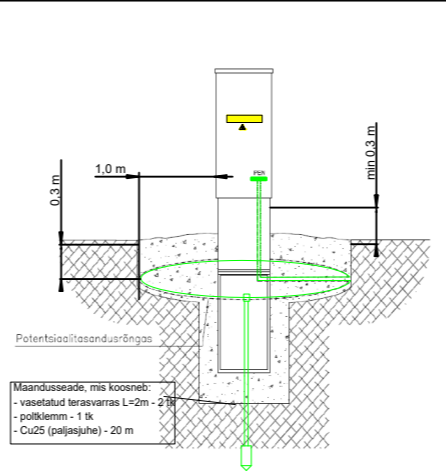Märkus:
- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-037.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.



Tellija: 	Töövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 06.04.2026 Töö nr: ENS-26-037
Töö nimetus: Mõisamäe kinnistu liitumine madalpingel, Üksnurme küla, Saku vald, Harjumaa LC3436	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Versioon: v01	Möötkava: 1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Veiko Natus		