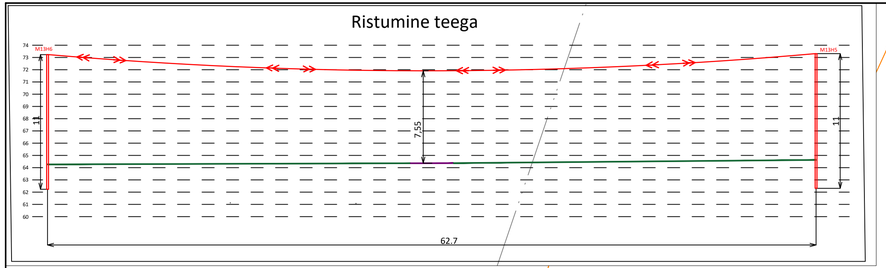

TINGMÄRGID
- Projekteeritud BLL62 õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Raieala
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev raudbetoonmast
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev kinnistupiir

Rekonstrueerida Laimiku10kV haruliin
Mastist M13-M13H8
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL62
L=555m (trass)

Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Ehitada maandus

Laimiku tee
31701:005:0074

Sapriku
31701:005:0330

70,4 | 62,6 | 62,7 | 65,2 | 67,8 | 80,8 | 75,5 | 69,6

M13H8 — M13H7 — M13H6 — M13H5 — M13H4 — M13H3 — M13H2 — M13H1 — M13

Raie: noored männid
223m²

Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)

Ristumine teega
Gabariit 7,5m

Asendada Traavers

Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)

Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Pärd
31701:005:0028

Reinholdi
31701:005:0200

Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Hautree
31701:001:1895

Asendada Traavers

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).

Tellija:	Elektrilevi OÜ
Staadium	Tööprojekt
Koostas	H. Turja
Kontrollis	H. Turja
Proj. kood	IP6010
Töö nr.	23_3619
Kuupäev	04.01.2024

Joonis: Asendiplaan	Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
	EL-01	1:1000 / -	2/16
Töö nimetus: Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine	Muudatus		Kuupäev
Aadress: Kohila vald, Rapla maakond			

23_3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.: EL10300030-0001