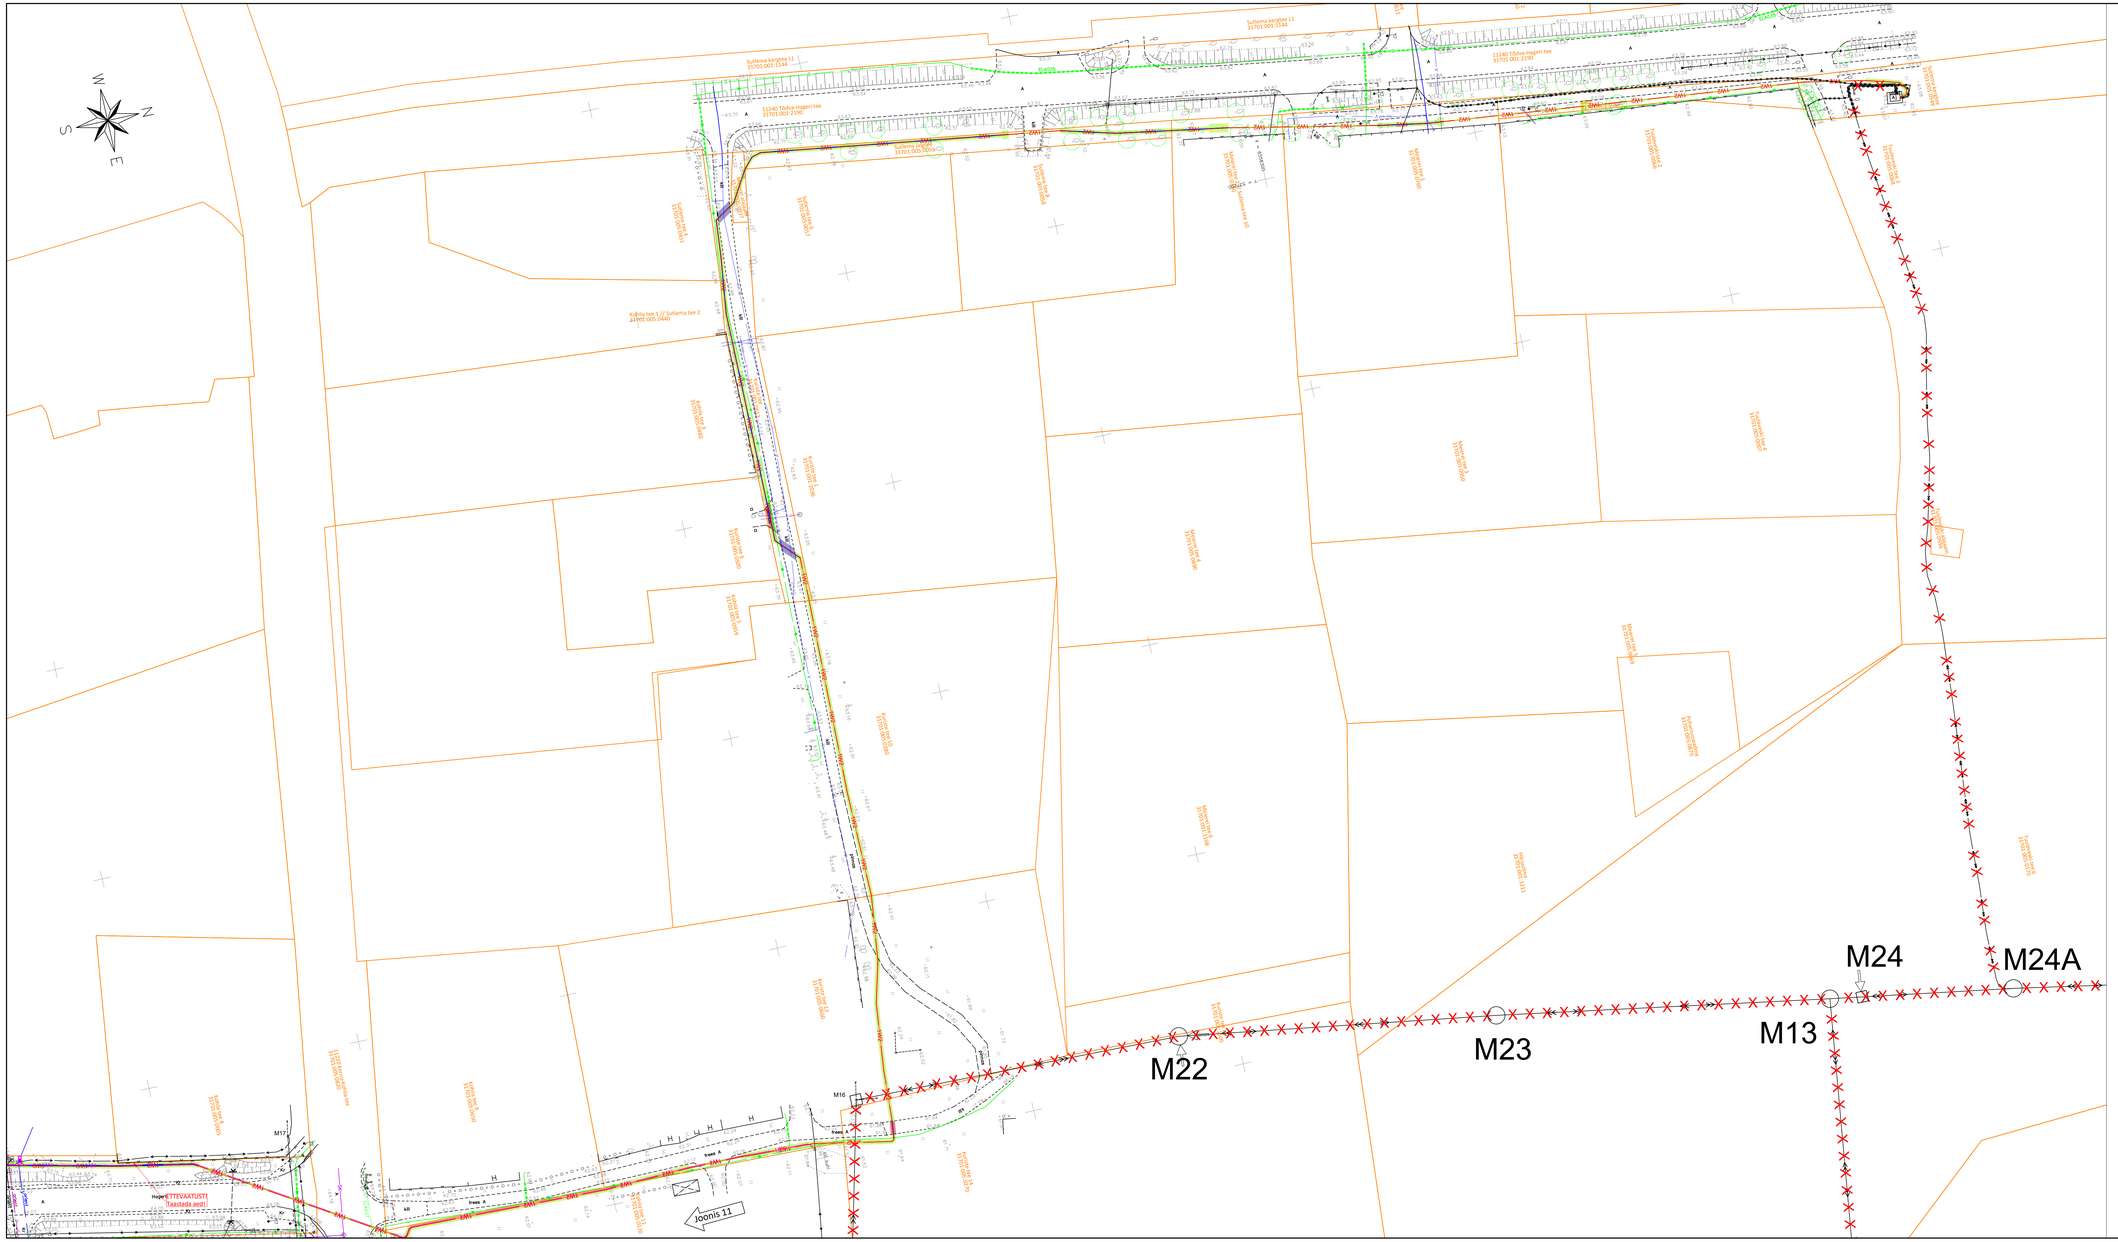

TINGMÄRGID

- TK01 Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetoru
- TK02 Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetoru
- Projekteeritud 450N kaitsetoru
- Projekteeritud 750N kaitsetoru
- Projekteeritud 1250N kaitsetoru
- Olemasolev 0,4kV õhuliin
- Olemasolev 0,4KV maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev kanalisatsiooni trass
- Olemasolev sadekanalisatsioonі trass
- Olemasolev vee trass
- Olemasolev kinnistupiir
- Puu kaitsevöönd R=2m

Taastatav ala S= 17 m²

SÕIDUTEE KILLUSTIKKATTE TAASTAMINE

M 1:50



projekteeritud kaabelliin kaablikaitsetorus (PVC Ø160 mm) 750N

Purustatud killustik fr. 0.063...20	h= 10 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, killutud E_S170 MPa	h= 25 cm
Dreenkiht keskteraline liiv/looduslik fr. 0.063...63, kt=0,98	h= 20 cm
Tee mulle keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, kt=0,98	h= 25 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E_{S}65 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E_{S}65 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E_{S}65 MPa (tihendamise mitte saavutamisel killuda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

Taastatav ala S= 500 m²

MURU TAASTAMINE

M 1:50



projekteeritud kaabelliin kaablikaitsetorus (PVC Ø160 mm) 450/750N

Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E_{S}60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E_{S}60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E_{S}60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel killuda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

Taastatav ala S= 9 m²

PINNASTEE TAASTAMINE

M 1:50



projekteeritud kaabelliin kaablikaitsetorus (PVC Ø160 mm) 450N

Kruus	h= 95 cm
Olemasolev kõvipaba pinnas	
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E_{S}60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E_{S}60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel killuda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kusp: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisest skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Kateet taastamise asendiplaan	Joonise nr: M608kava / Leht: EL-02 / 1:500 / - / 2/5
Staadium	Tööprojekt	Töö nimetus: Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine	Muudatus / Kuupäev
Koostas	H. Turja		
Kontrollis	H. Turja		
Proj. kood	IP6010	Aadress: Kohila vald, Rapla maakond	
Töö nr.	23_3619		
Kuupäev	04.01.2024	23_3619_TP_EL-02_KATTED_240104.HT	

E-SERVICE ELEKTROTÖÖD
Soine 2a Saku 76502
Tel. (+372) 6 701 080
www.eservice.ee
Elektriööde reg. nr. EL 100602/K/KOOS