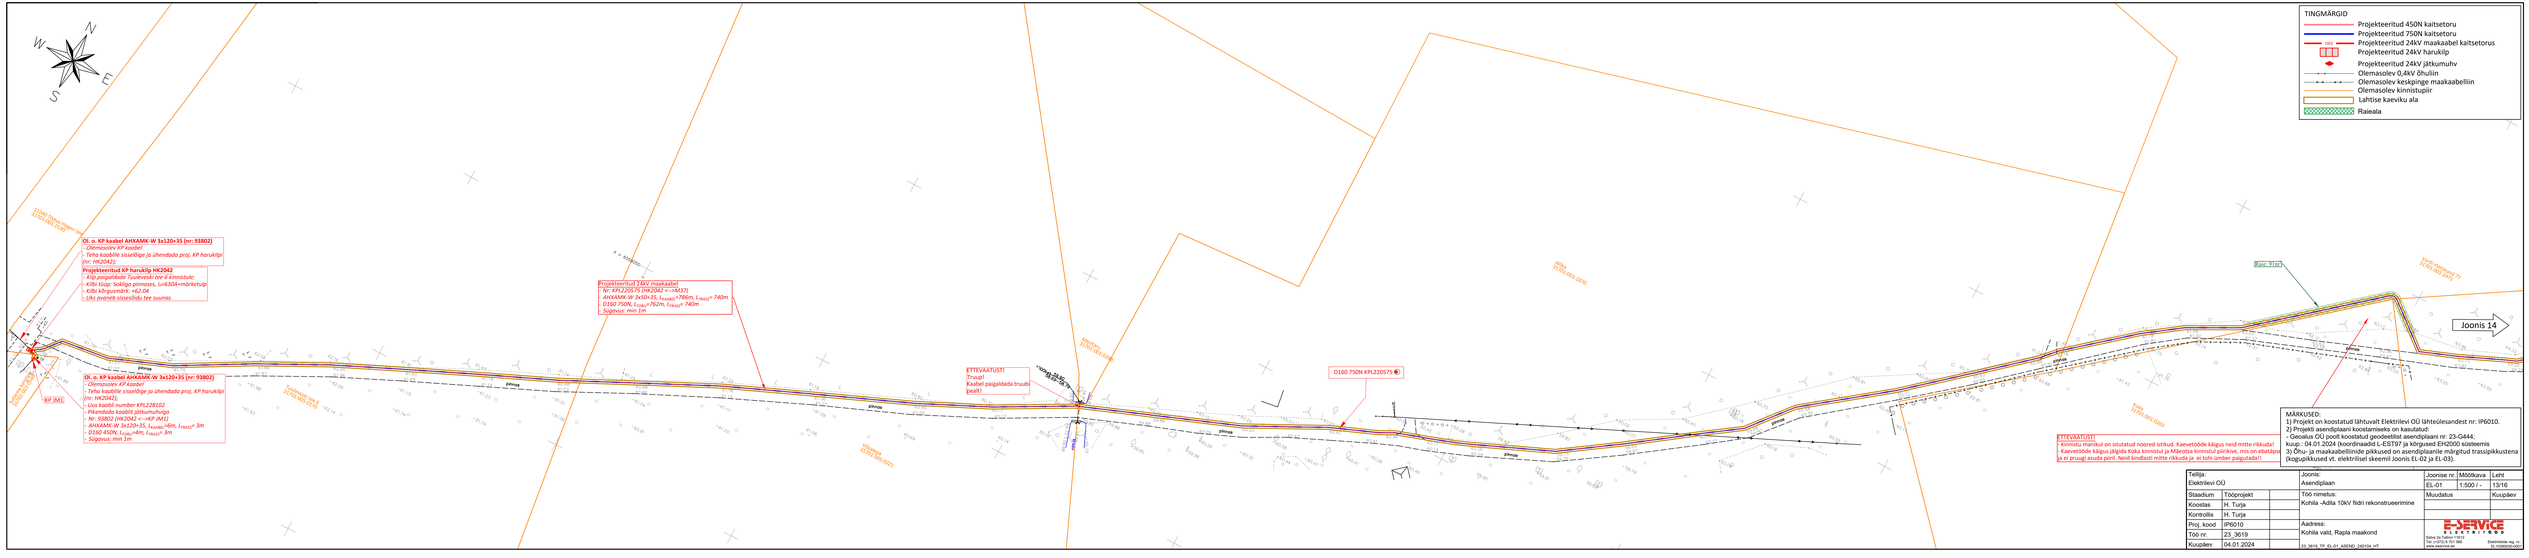
TINGMÄRGID
Projekteeritud 450N kaitsetoru
Projekteeritud 750N kaitsetoru
Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetorus
Projekteeritud 24kV harukilp
Projekteeritud 24kV jätkumuhv
Olemasolev 0,4kV õhuliin
Olemasolev keskpinge maakaabelliin
Olemasolev kinnistupiir
Lahtise kaeviku ala
Raieala
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähtetüesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-ESTS7 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).
ETTEVAATUST!
- Kinnistu mainkul on istutatud noored istikud. Kaevetööde käigus neid mitte rikkuda!
- Kaevetööde käigus jälgida Koka kinnistul ja Mäeotsa kinnistul piirkivi, mis on ebatäp
a ei pruugi asuda piiril. Neid kindlasti mitte rikkuda ja ei tohi ümber paigutada!!
Joonis 14
Raju 91m
Olemasolev KP
Projekteeritud KP harukilp HK2042
- Kilbi asupaikkond Tuulivereti (ex 4 kinnistute;
- Kilbi tüüp: Sokliga piirdeaed, L=6304+määratuli
- Kilbi läbiguabrõik: +62.04
- Uks avaneb sissesõidu tee suunas.
Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL220579 (HK2042 <-->MJ1)
- AHXAMK-W 3x50+35, L_kaabel=786m, L_trass= 740m
- D160 750N, L_kaabel=792m, L_trass= 740m
- Sügavus: min 1m
ETTEVAATUST!
Truup!
Kaabel paigaldada truubi
peale!
D160 750N KPL220575
Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL220578 (MJ1 <-->KP)
- AHXAMK-W 3x120+35, L_kaabel=96m, L_trass= 3m
- D160 450N, L_kaabel=44m, L_trass= 3m
- Sügavus: min 1m
KP JM1
Olemasolev KP
Olemasolev KP kaubel AHXAMK-W 3x120+35 (nr: 93802)
- Olemasolev KP kaubel
- Teha kaablile sisselõige ja ühendada proj. KP harukilpi
(nr: HK2042)
Olemasolev KP kaubel AHXAMK-W 3x120+35 (nr: 93802)
- Olemasolev KP kaubel
- Teha kaablile sisselõige ja ühendada proj. KP harukilpi
(nr: HK2042)
- Uus kaabli number KPL228103
- Pikendada kaablit jätkumuhviga
- Ühendada kaabel proj KP (MJ1)
- AHXAMK-W 3x120+35, L_kaabel=96m, L_trass= 3m
- D160 450N, L_kaabel=44m, L_trass= 3m
- Sügavus: min 1m
Joonis 14
Raju 91m
Projekteerija:
Elektrilevi OÜ
Staadium: Tööprojekt
Koostas: H. Turja
Kontrollis: H. Turja
Proj. kood: IP6010
Töö nr.: 23_3619
Kuupäev: 04.01.2024
Joonis: Asendiplaan
Töö nimetus: Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine
Aadress: Kohila vald, Rapla maakond
23_3619_TP_EL-01_ASEND_2#2104_HT
Joonis nr: EL-01
Mõõtkava: 1:500 / -
Leht: 13/16
Muudatus
Kuupäev
E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Elektritööde reg. nr: EL10380030-EVR1