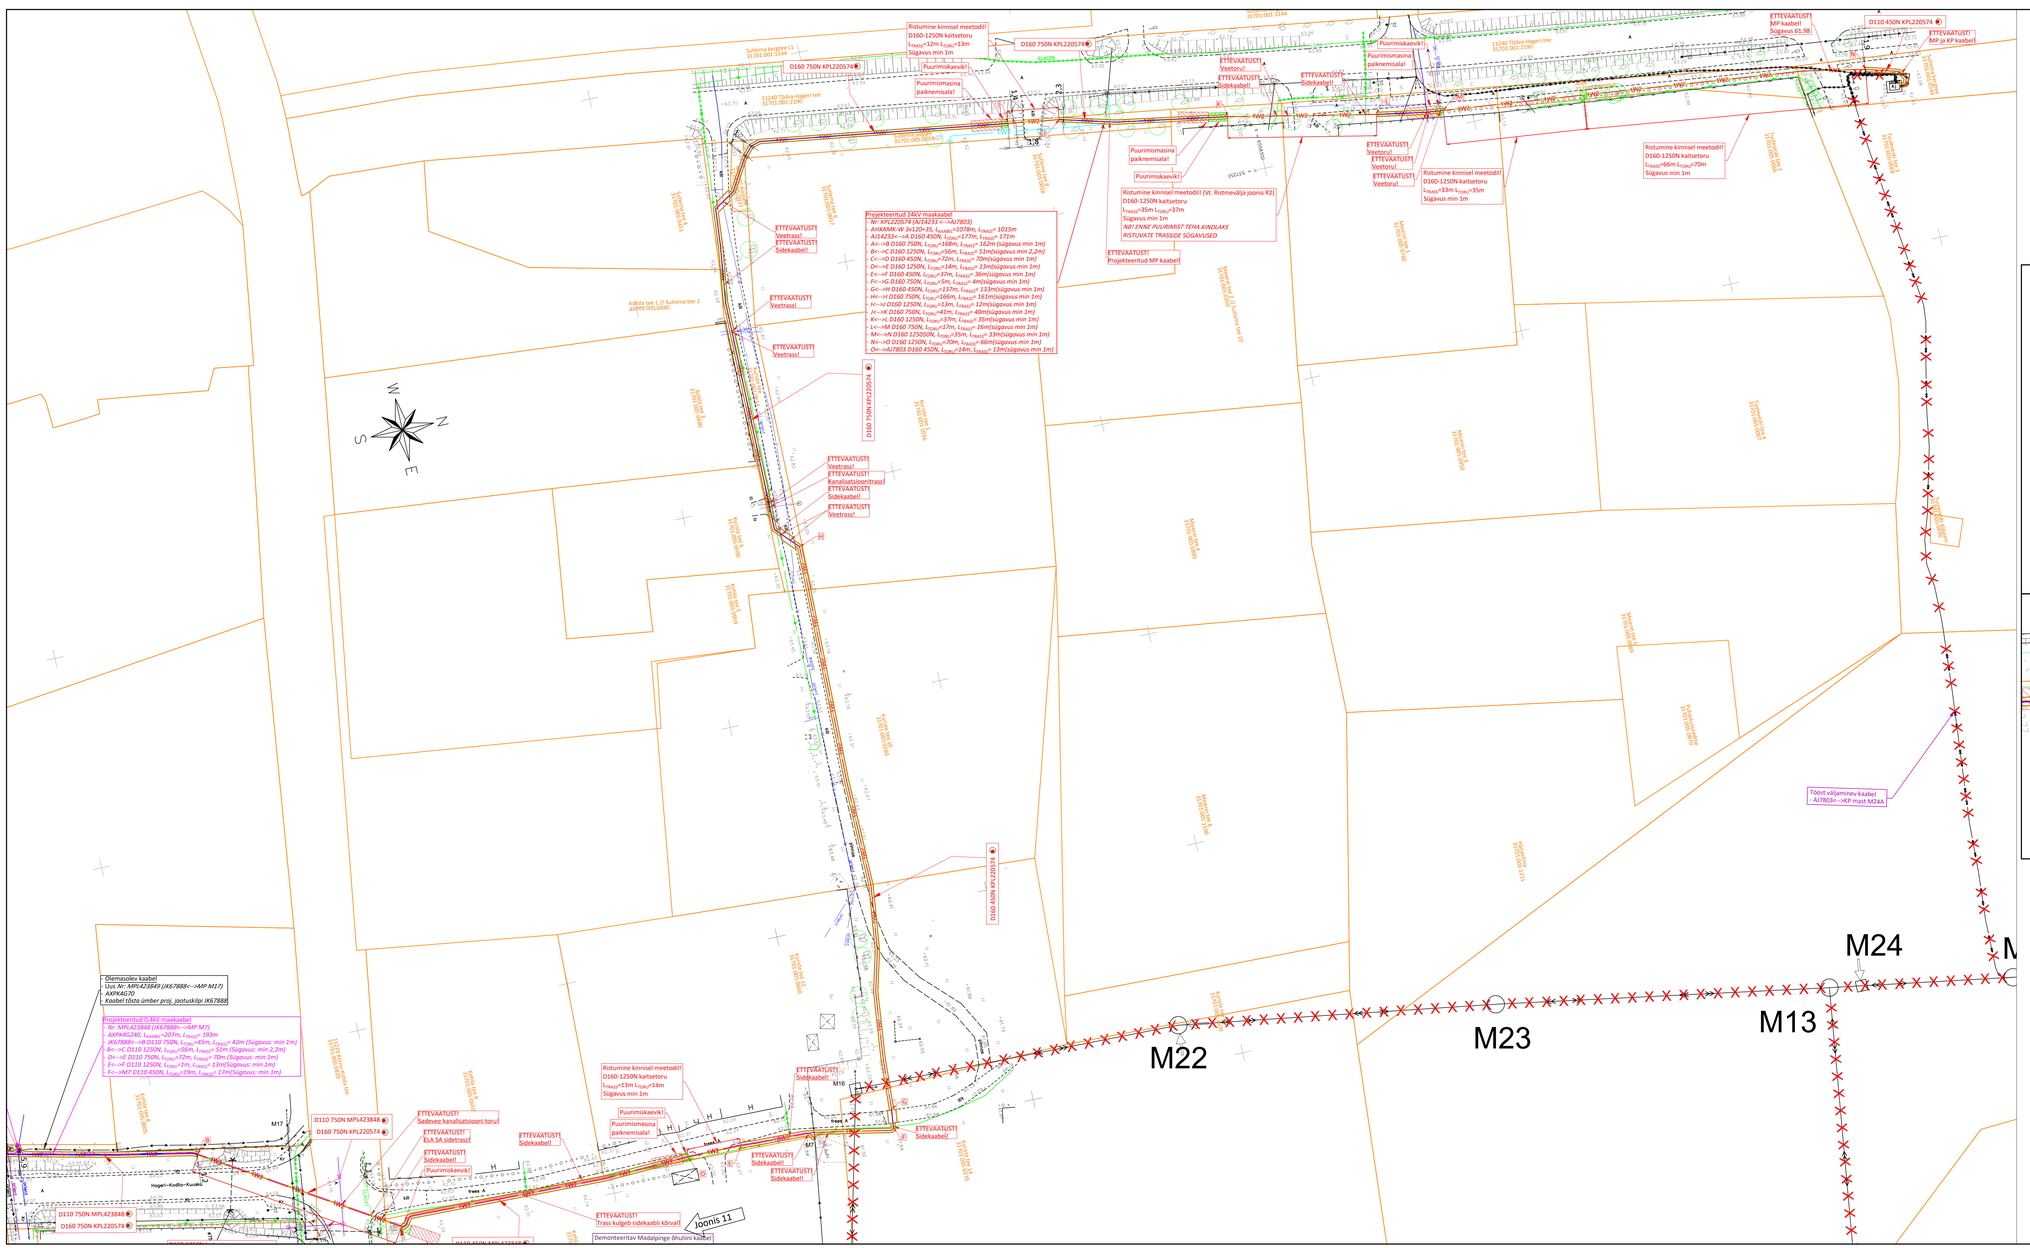
Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL220574 (A114233 <-->AI7803)
- AHXAMK-W 3x120+35, L(AXAMK)=1078m, L(tee)= 1015m
- A114233<-->A D160 450N, L(tee)=177m, L(tee)= 171m
- A<-->B D160 750N, L(tee)=168m, L(tee)= 162m (sügavus min 1m)
- B<-->C D160 1250N, L(tee)=56m, L(tee)= 51m(sügavus min 2,2m)
- C<-->D D160 450N, L(tee)=72m, L(tee)= 70m(sügavus min 1m)
- D<-->E D160 1250N, L(tee)=14m, L(tee)= 13m(sügavus min 1m)
- E<-->F D160 450N, L(tee)=37m, L(tee)= 36m(sügavus min 1m)
- F<-->G D160 750N, L(tee)=5m, L(tee)= 4m(sügavus min 1m)
- G<-->H D160 450N, L(tee)=137m, L(tee)= 133m(sügavus min 1m)
- H<-->I D160 750N, L(tee)=166m, L(tee)= 161m(sügavus min 1m)
- I<-->J D160 1250N, L(tee)=13m, L(tee)= 12m(sügavus min 1m)
- J<-->K D160 750N, L(tee)=42m, L(tee)= 40m(sügavus min 1m)
- K<-->L D160 1250N, L(tee)=37m, L(tee)= 35m(sügavus min 1m)
- L<-->M D160 750N, L(tee)=17m, L(tee)= 16m(sügavus min 1m)
- M<-->N D160 1250SN, L(tee)=35m, L(tee)= 33m(sügavus min 1m)
- N<-->O D160 1250N, L(tee)=70m, L(tee)= 66m(sügavus min 1m)
- O<-->AI7803 D160 450N, L(tee)=14m, L(tee)= 13m(sügavus min 1m)
Ristumine kinnisel meetodil!
D160-1250N kaitsetoru
L(tee)=12m L(tee)=13m
Sügavus min 1m
Puurimisaseva paikneimisala!
Puurimiskaevik!
D160 750N KPL220574
Sutlema kergtee! L1
31701 005 0144
Sutlema kergtee! L1
31701 005 0144
Kõnnitee 1 // Sutlema tee 2
31701 005 0440
Kõnnitee 1 // Sutlema tee 2
31701 005 0440
Kõnnitee 1 // Sutlema tee 2
31701 005 0440