












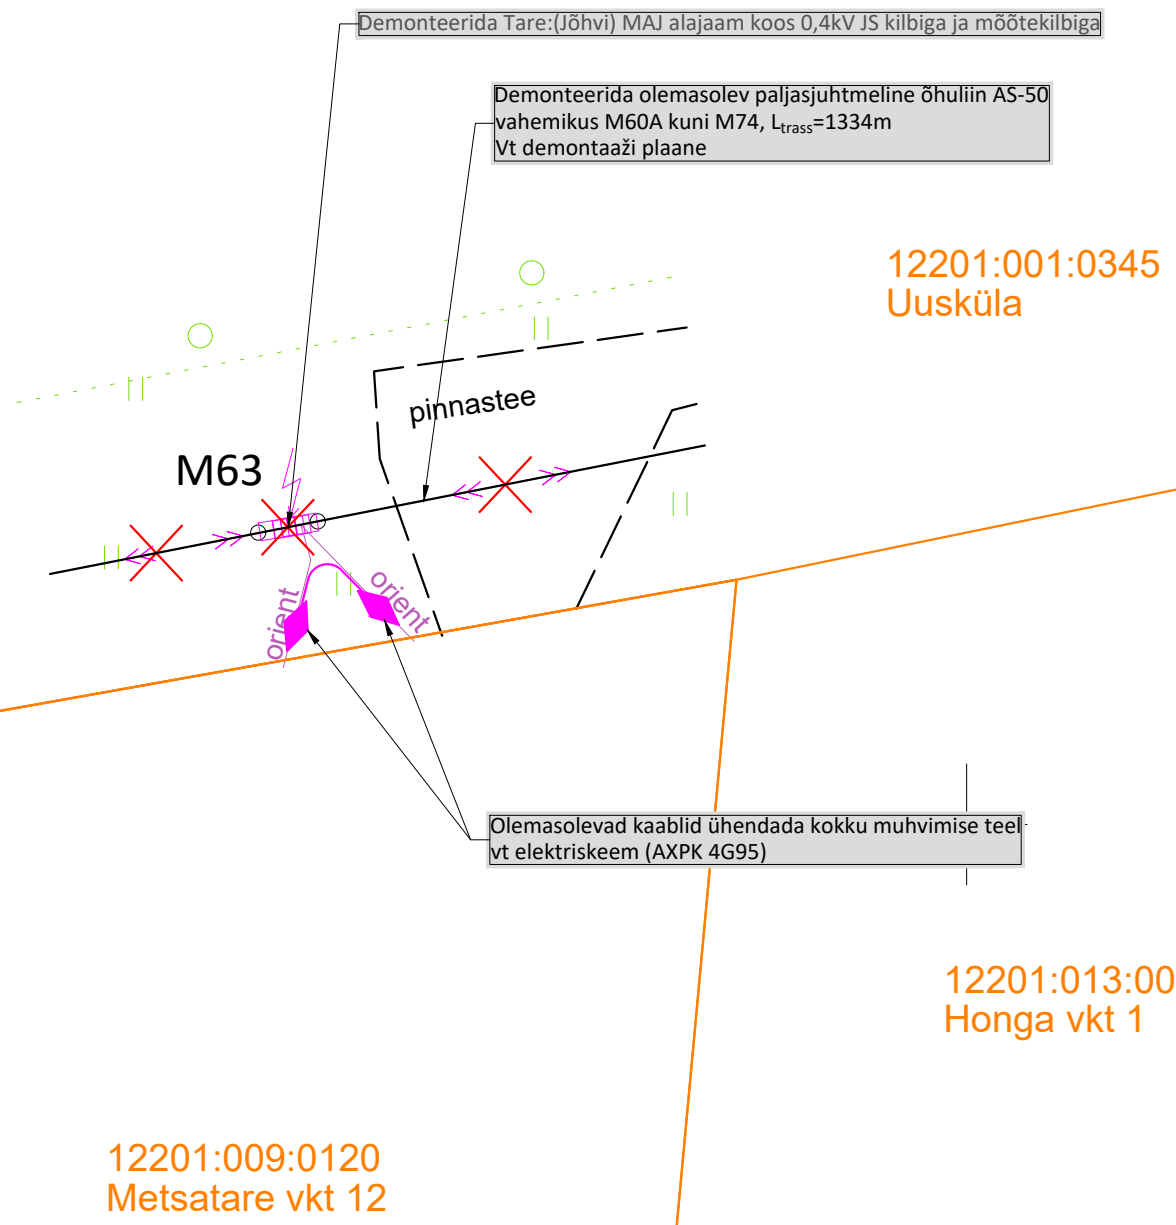


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

-  Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
-  Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
-  Paigaldus kinnisel meetodil
-  Projekteeritud jaotuskilp
-  Projekteeritud liitumiskilp
-  Projekteeritud keskpinge harukilp
-  Projekteeritud komplektalajaam
-  Projekteeritud jätkumuhv
-  Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
-  Katastriüksuse piir
-  Projekteeritud maanduskontuur
-  Demontaaž



Tellija: Elektrilevi OÜ		STRΩTEC	Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Kuupäev: 27.01.2026
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280		Töö nr: 23-92
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr: 010		
			Mõõtkava: M1:250 A3		