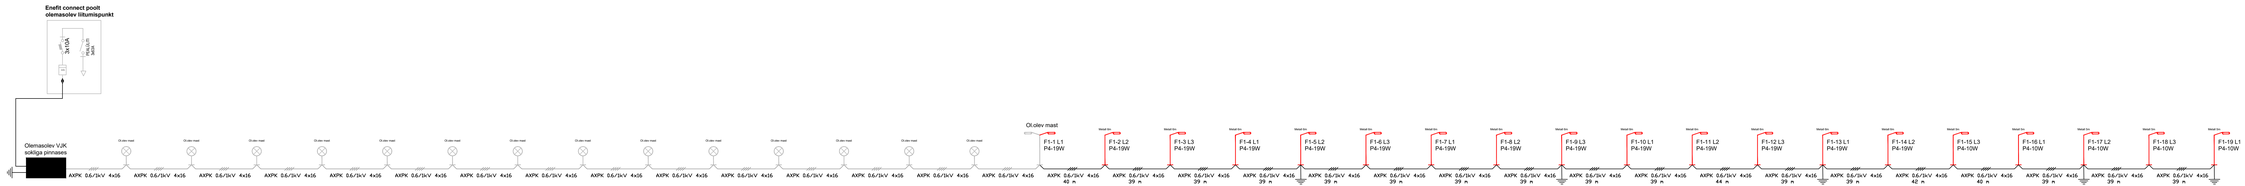

Minimum SC-Current	IK3, kA	IK1, kA
0.04 kA/m/mm2	0.06	0.03

Voltage loss	L1%L%	L, m
0.4kV, 3%, 1mm2,cos φ=0.9	0.51	1209.3

- Projekteeritav liin
- Ol.olev liin
- Uus metallmast uue valgustiga
- Paigaldatav kordusmaandus 100oomi
- Ol.olev mast

ADETEX OÜ
TEEDE JA TÄNAVATE PROJEKTEERIMINE
E-mail: info@adetex.ee
Reg. nr. 10717006
MTR reg. nr. EEP003726, ELK000099

Tellija	SAUE VALLAVALITSUS						
Projekt	Ääsmäe-Hageri teega(tee nr 11247) (km 0,41-4,06) külgneva jalgratta ja jalgtee rajamise ehitusprojekt						
Objekti aadress	11247 Ääsmäe-Hageri tee, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond						
Projekteeris	Allkiri	Kuupäev	Joonise nimetus				
Artjom Rem		31.01.2024	Elektriline skeem - Ääsmäe-Hageri tee (tee nr 11247) (km 0,41-4,06)				
Kontrollis	Allkiri	Kuupäev	Proj nr	Joonise nr	Proj etapp	Mõõtkava	REV
Artjom Rem		31.01.2024	231101-1	TL-7-01	TP	-	REV0