


Kilbi paigaldus

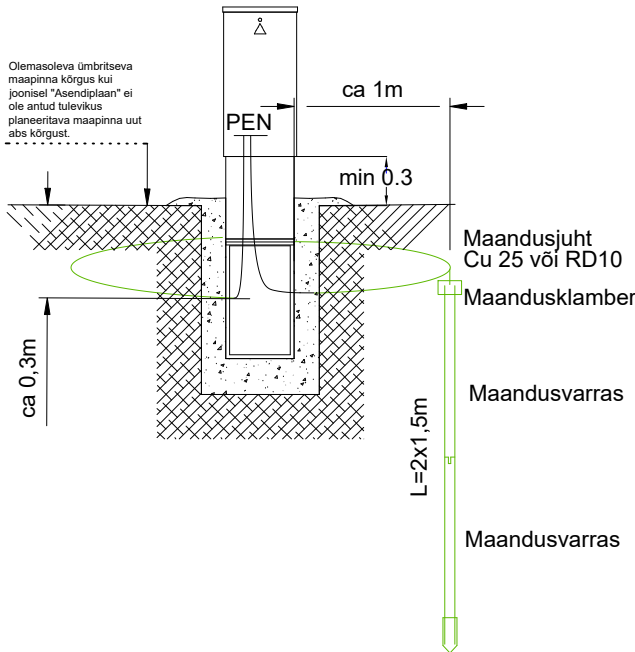

43101:001:0653
Veskipõllu

Taastada kraav täies mahus
olemasolevasse seisule!

86801:001:0123
17 Keila-Haapsalu tee


Ettevaatust!
ELA SA sidetrass. Trassi
asukoht enne tööde alustamist
fikseerida

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK237548.
Kilbi koordinaadid XY: 6565892.39, 514215.42
Peakaitse 3xC6, arvesti PLC.
Paigaldada reservkaablikaitskõri tarbija kaablile,
D50mm, 750N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.

Puurimisloik A-B:
L_{trass}=21m. Minimaalselt 1.5m sügavusel!
Tööd riigiteel nr 11380 km 14.01-14.07 ja
riigiteel nr 17 km 15.43-15.48.

43101:001:2116
Vasalemma kool


Vasalemma kool:(Harju-Risti) F8 mast M5:
Mastist rajada maakaabel AXPk 4G50
(MPL441859) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK237548. L=89/102m.

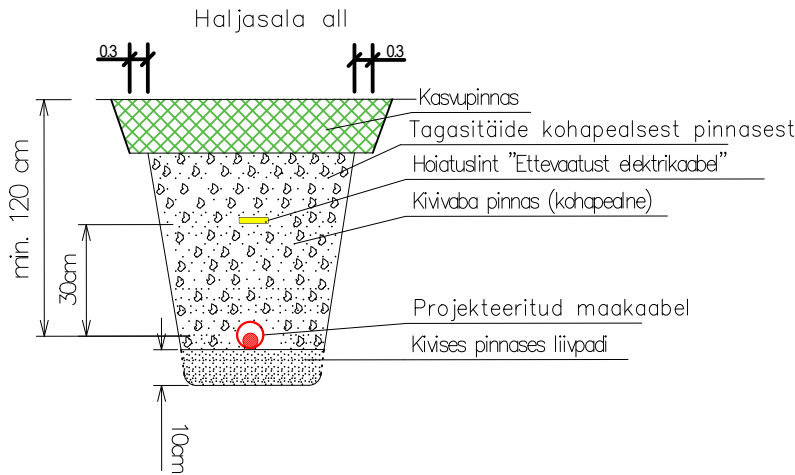

- MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendada.
 4. Liivapadi on vajalik, kui kaevise rajatakse kruusasessse või kivisessse pinnasessse.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abili.
 7. Kaevamistöed kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
 9. Katte taastamine 30cm astmetena!



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga



Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25/096.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.

Tellijä: 	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 12.08.2025 Töö nr: ENS-25-096
Töö nimetus: 17 Keila-Haapsalu tee Rummu alevik Lääne-Harju vald Harju maakond liitumine madalpingel, LC4107		E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtkava: 1:500