
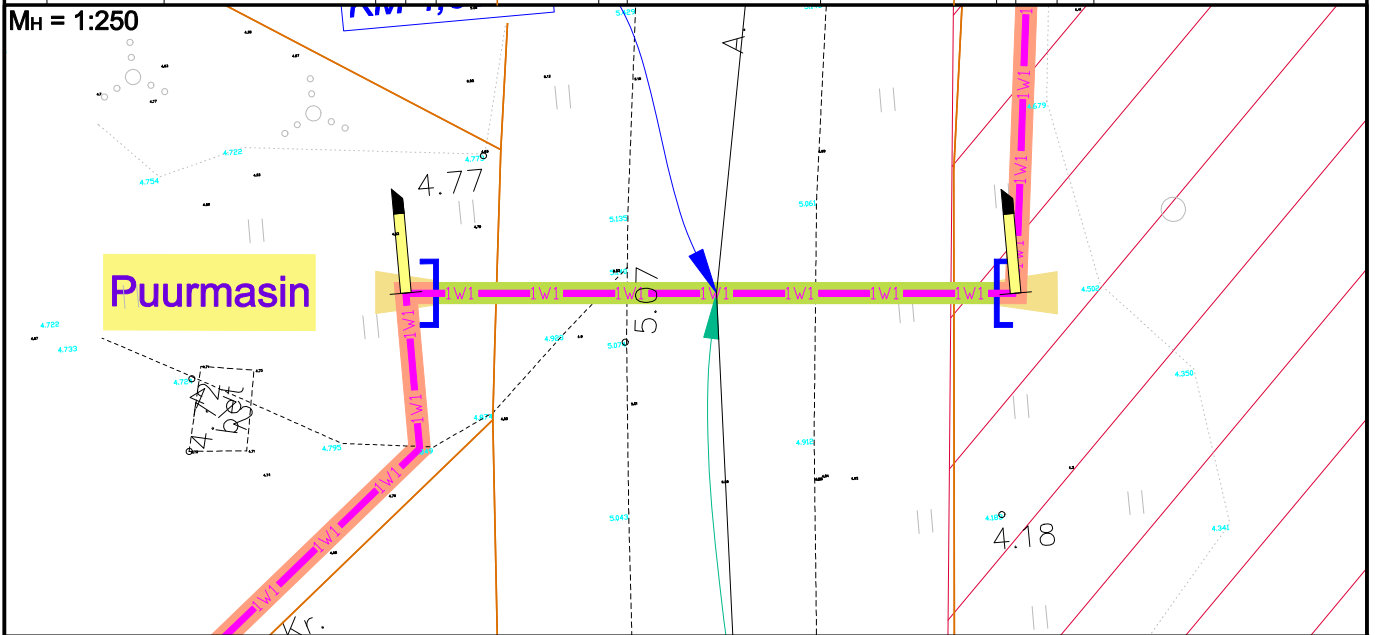


0,4 kV maakaabli ristumine Kõrvalmaantee nr 16114 Valgevälja-Ahli tee, km 4,33

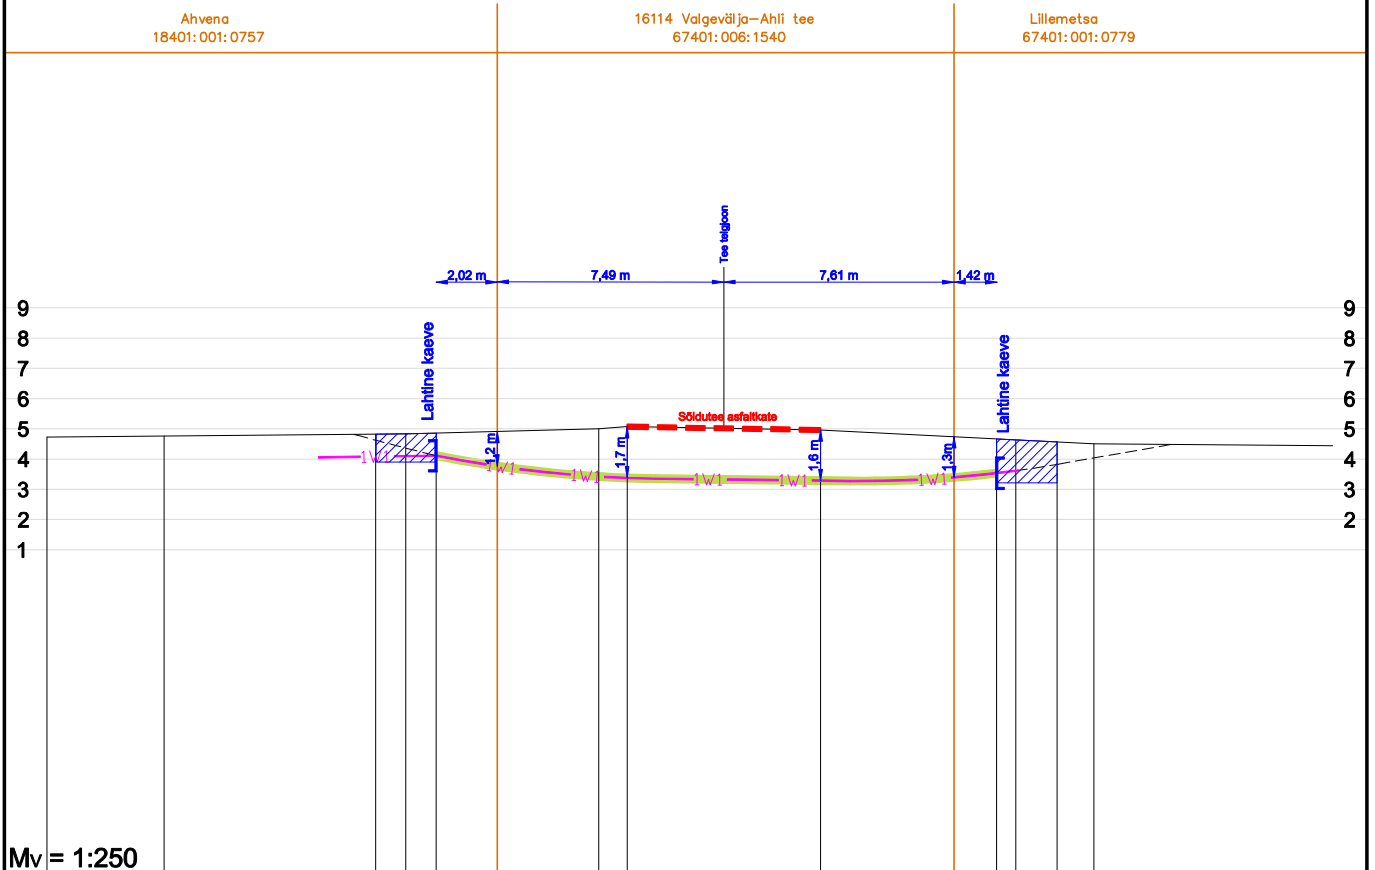

Projekt:	Ahvena kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga Mägari küla, Haapsalu linn, Lääne maakond	Tellija:	Enefit Connect OÜ	
Joonis:	Ristmeväli	Joonise nr:	JT2714-3	
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draitit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352	
	Möötkava	1:250	Leht	Lehti
Stadium	Tööprojekt	1	1	