

Lp Indrek Sirp
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
info@kaitseministeerium.ee

Teie 29.04.2026 nr 12-1/26/100
Meie 08.09.2026 nr 11-4/2026/416

Elering AS-i vastus kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande eelnõude esitamine arvamuse avaldamiseks Piirsalu ja Aidu alade osas


Käesoleva kirjaga esitab Elering AS (edaspidi Elering) täpsustuse varasemalt edastatud informatsioonile seoses planeeringuala läheduses kavandatud võrguarendustega.

Planeeringuala lähedusse jääb Eleringi poolt hallatavaid elektri- ja gaasitaristu objekte (leitavad Maa-ameti kitsenduste kaardilt), mille puhul tuleb arvestada kaitsevöönditega, kus tegutsemisele kehtivad piirangud. Kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord on sätestatud ehitusseadustiku § 70 lõike 8 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusega nr 73. Kõik ristumised Eleringi taristuga ning kaitsevööndis planeeritavad tegevused tuleb kooskõlastada Eleringiga. Detailsema info või eelprojekti tarbeks tehniliste tingimuste taotlemiseks palume pöörduda Eleringi poole.

Planeeringu koostamisel tuleb arvestada, et õnnetuse korral tootmisalal hoiustatav detoneeruv lõhkematerjal ei tekitaks Eleringi ülekandevõrgu rajatistele kahjustusi lõõklaine, kildude või muu mõju tõttu, mis seaks ohtu elektri- ja gaasisüsteemi stabiilsuse. Mõju Eleringi rajatiste püsivusele tuleb hinnata lähtudes MKMi 08.09.2017 määrusest nr 49 „Lõhkematerjali kasutamise ja hävitamise nõuded“, lisa „OHUALA JA OHUTUTE LANEGUTE MÄÄRAMINE, ehitise liik nr 2 „Betooni-, raudbetoon- ja teraskonstruktsioonid, eelmainitud konstruktsioonidest tööstushooned, pritsbetooniga kaetud allmaarajatised“, $F_k = 1,5$ ning kahjustuskoefitsient mitte suurem kui 0,03. Lisaks tuleb ohutust hinnata ka ülekandeliinide tekitatava madalsagedusliku elektromagnetvälja suhtes, et oleks välditud lõhkelaengute iseeneslik rakendumine. Hindamisel tuleb lähtuda kehtivast Eesti Kaitseväge lõhketööde ohutuseeskirjast.

Varasemas kirjas esitatud teave planeeringuala läheduses plaanitud suuremate võrguarengute kohta on ajakohastunud. Planeeringualade läheduses plaanitud suurematest võrguarengutest on kavas:

- L360 Püssi-Rakvere 330 kV õhuliini rekonstrueerimine (ehitus planeeritud aastatel 2033-2035);
- Aastaks 2038 on eeldatavalt plaanis valmis ehitada Eesti-Soome kolmas HVDC ühendus (EstLink 3, joonis 1). Ühenduse randumiskohaks on hetkel planeeritud Aulepa piirkond, kuhu rajatakse konverterjaam ja 330 kV alajaam. Uue ühenduse liitmiseks Eesti ülekandevõrguga rajatakse Risti piirkonda uus 330 kV alajaam ning Aulepa-Risti 330 kV õhuliin.

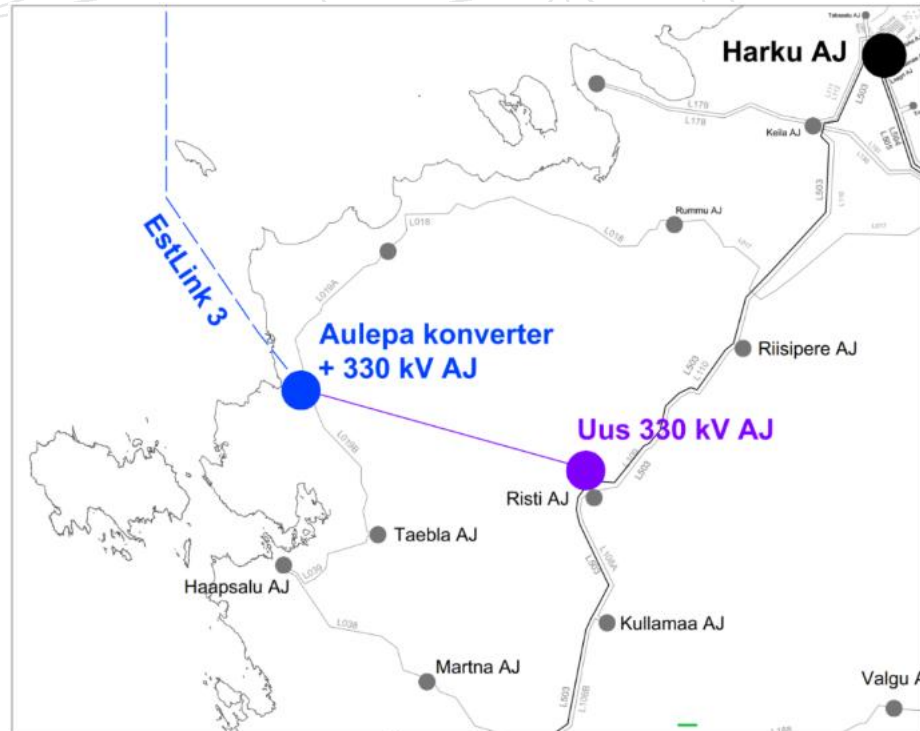

Joonis 1. EstLink 3

Elering on Eesti elektri- ja gaasisüsteemihaldur, kes vastutab energiasüsteemi toimimise eest. Selleks arendab Elering kõrgepinge- ja gaasivõrku ning tagab ühendused, mille kaudu energia liigub üle Eesti ja naaberriikide vahel. Energiasüsteemis tegutsevad Eleringi kõrval ka tootjad, müüjad, jaotusvõrguettevõtted, bilansi-, reguleerimis- ja agregeerimisteenuse pakkujad. Elering keskendub sellele, et energia jõuaks tootjatelt jaotusvõrkudeni kiiresti, tõhusalt ja katkematult.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Rebeka Kukk
Elektrisüsteemi analüütik
Rebeka.Kukk@elering.ee