


- Tingmärgid**
- Krundipiir
 - Ol.olev mp. kaabel
 - Ol.olev kp. kaabel
 - Ol.olev sidekanalisatsioon
 - Ol.olev veetorustik
 - Ol.olev reoveetorustik
 - Ol.olev sademeveetorustik
 - Truup

- ELTAM OÜ töö nr 01106-24 välisvalgustuse projekti tingmärgid**
- Projekteeritud tänavavalgustuse kaabel
 - Projekteeritud valgustuspunkt metallpostil
 - Projekteeritud korduvmaandus-paigaldis Rm< 100 oomi
 - valgustuspunkti jrk. nr.
 - posti kõrgus/valgusallika võimsus W

KASUTATUD VALGUSTID
Schröder - IZYLLUM LT 1 / 5307 / 10 LEDs 600mA WW 730 20W // 542362

- Märkused:**
- Välisvalgustuse postide toiteliniid ehitada alumiiniumsoontega maakaabliga mis paigaldada rohelisse torusse ø75 750N
 - Posti paigaldada klemmid koos kaitsmepesa ja kaitsmega 2A, kaitsmepesast kuni valgustini paigaldada kaabel NYY-J 3G1,5
 - Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus peab jääma maapinnast 4–5 cm.
 - Valgustid ühendada eri faasidele L1, L2 ja L3, jälgides koormuse ühtlast jaotust.
 - Kaablikaitse toru peale 0,3 m kõrgusele paigaldada hoiatuslint "Ettevaatust elektrikaabel"
 - Katendite taastamine toimub üldhitustööde käigus.
 - Enne projekteeritud valgustusvõrgu (valgustid V11.1...V11.4) toitekaabli ühendamist valgustiposti V11 võtta ühendust olemasoleva valgustusvõrgu haldajaga (SHOVEL OÜ tel.5096939)

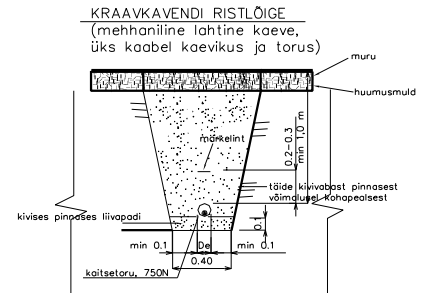

- MÄRKUSED:**
- Kaabelliinid paigaldada üldjuhul lahtise kaevega.
 - MP kaablite paigaldussügavus üldjuhul on min 1m.
 - Töö teostaja peab taastama töödele eelneva olukorra.
 - Kaabelliinide rajamisel teavitada kinnistu omanikke ja trassi valdajaid min 3 tööpäeva enne tööde algust kui kooskõlastustes pole märgitud teisiti

MÄRKUSED
1. Geodeetiline alusplaan on koostatud Maainsener OÜ poolt 2024. a aprillis (töö nr GEO 6857). Koordinaadid L-Est 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Enne kaevetööde algust kohale kutsuda ristuvate kommunikatsioonide esindajad olemasolevate insenerivõrkude asukoha täpsustamiseks. Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, 2m raadiuses kaevetöid teostada käsitsi.

Muudatus	Kirjeldus			Nimi	Allkiri	Kuupäev
Mõõtkava: M1: 500	Stadium: PP	Erial: EL	Objekti aadress: Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond			
ELCAD:			Töö nimetus: Punga tee teede ja tehnoorkude projekt.			
Joonise nimetus: Välisvalgustusvõrk			Välisvalgustus OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 6330 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430–0001 16.09.2002			
Töö number: 01106–24	Joonise number: EL–1	Jooniste nr (arv):	Projekteeris: Mati Ivandi			Kuupäev: 25.06.2024.
			Vastutaja: Evo Sirendi			