

## AJ Kure:(Kotka) lisada fiider F3:

Alajaamast ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL412561) kuni projekteeritud Mustikanurga kinnistu liitumiskilbini **LK222550**, L=375/387 m

Riigimaantee alla paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1,5 m sügavusele. Lahtiselt paigaldada maakaabel min 1,2 m sügavusele.


Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:

Lahtiselt PVC D110 750N

Kinniselt PVC D110 1250N

Haljasala taastamine

0.5 m 0.6 m

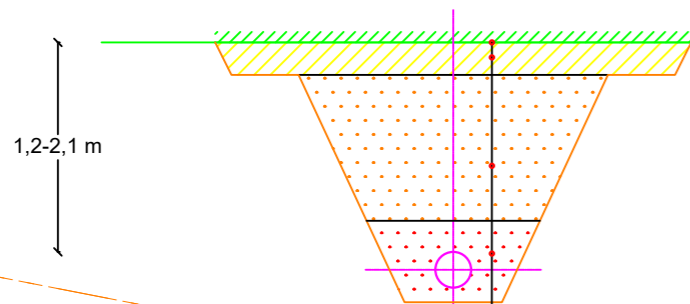

Murukülv (külviühendus 20 g/m <sup>2</sup> )	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

### TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	Olemasolev MP õhuliin
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
	Kinnistu piir
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev ELASA multitoru
	Avatud kaeviku piirjooned
	Puurimise stardi- ja lõpukaevik

#### Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23/104 Mustikanurga madalpingel liitumine
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõusvat pinnas tihendada.

Puu alt paigaldada maakaabel min 1,2 m sügavusele kinnisel meetodil!

L = 5 m

**ETTEVAATUST!**

Ristumine ELASA multitoruga!

**NB!** Tuvastada multitoru täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

**ETTEVAATUST!**

Ristumine sidekaabliga!

**NB!** Kaabli kõrgus teadmata!

Enne puurimist tuvastada käsitsi surfides sidekaabli sügavus!

Tee alla paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL412561) min 1,5 m sügavusele kinnisel meetodil!

L = 12 m

Metsa paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL412561) min 1,2 m sügavusele kinnisel meetodil!

L = 72 m

Tellija:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.08.2023 Töö nr: 29/9350
Töö nimetus: Mustikanurga liitumine madalpingel Kahala küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9350	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L1 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo		