



# TINGMÄRGID

- Rek. 0,4 kV õhuliin
- Proj. MP kaabel
- Proj. mast
- Proj. tugi
- Proj. kaitsetoru
- Katastriüksuse piir
- Riigitee kaitsevöönd
- Ol.olev drenaaž
- Ol.olev KP õhuliin
- Ol.olev MP õhuliin
- Ol.olev MP kaabel

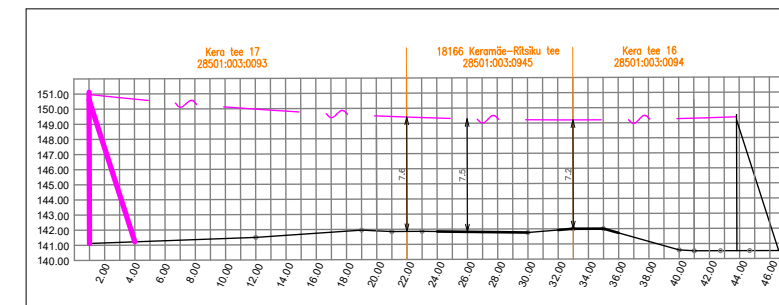


PP1; M 1:500

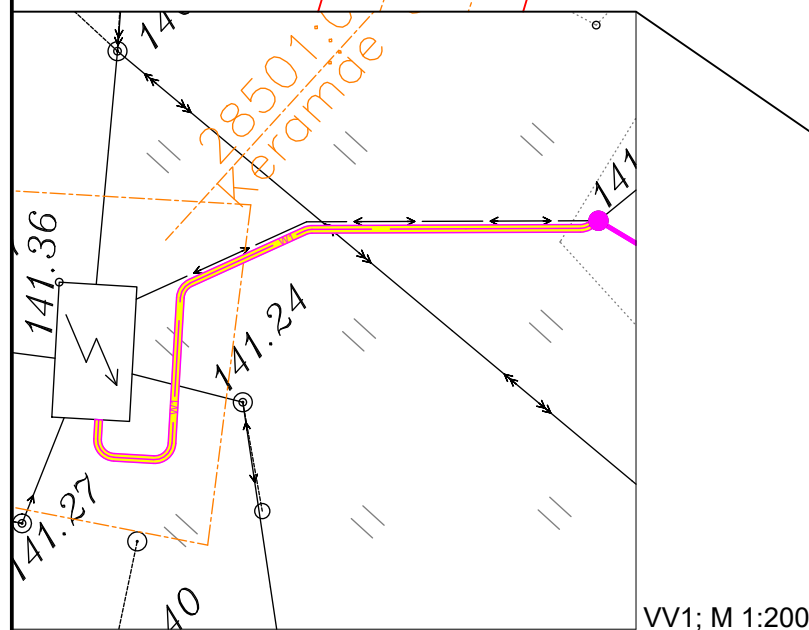

VV1; M 1:200

## Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr 503603.
- Rajada MP õhuliin vastavalt joonistele LC4442-1 ja LC4442-2.
- Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele.
- Õhuliini kõrgus maapinnast maksimaalsel rippel peab olema vähemalt 4,0 m, kergliiklustee kohal vähemalt 4,5 m, suuregabariidiliste töomasinate töötamisaladel 5,0 m ja ristumisel sõiduteedega vähemalt 7 m, kokkuleppel teevaldajatega 5.5 m.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Kooli tn 21 kaitsme nimivoolu suurendamine, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond				Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan				Joonise nr:	LC4442-1		
 <div> AS Connecto Eesti  Registrikood: 17100148  Tüütu tn 19, 11314 Tallinn  tel. 606 3100, faks 606 3101 </div>	Projekteeris	Egert Siigur		27.11.2025	Mõõtkava	1:1000	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur			Stadium	TP	1	1