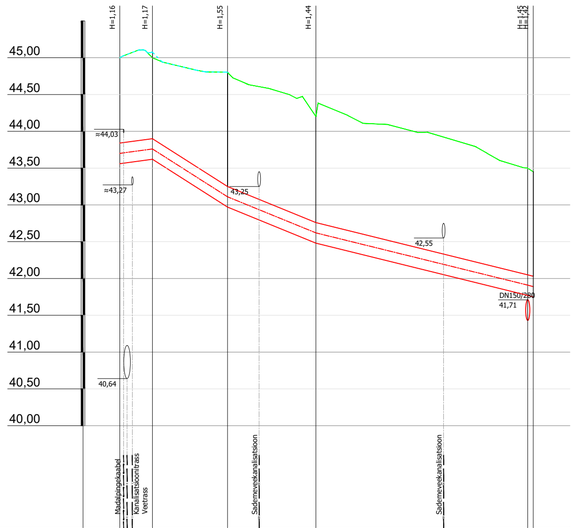

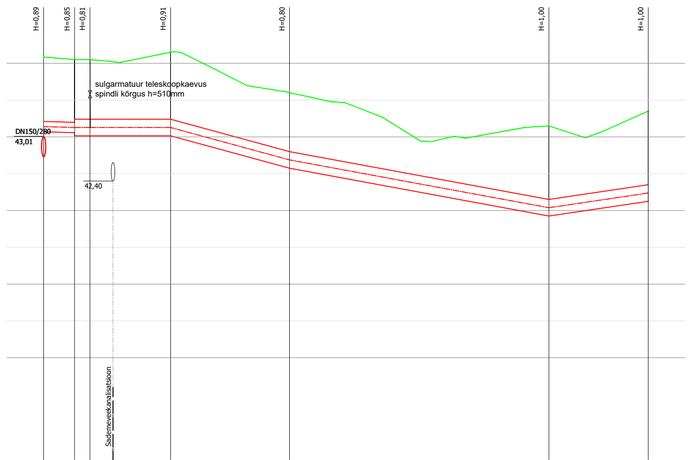

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	ÜK-1	N-1	HS-1T PO-1T
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	45,00	45,00	44,80 43,80 43,95
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	45,00	45,07	44,80 43,80 43,95
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	43,56	43,62	42,97 42,48 41,77 41,75
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,44	1,45	1,83 1,72 1,73 1,70
TORU ALUS		LIIVALUS 150mm	
LANG		14 64 41 227 0,7m 4,4m 10,2m 12,0m 28,8m	
TORU MATERJAL		DN150/280 - 56,2m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD		Avatud kaevik	
VAHEKAUGUSED (m)		4,4 10,2 12,0 28,8 0,7	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		271° 0°	

KAEVU TÄHIS	HS-2T	ÜM-2.1 K-2.1	N-2.1	N-2.2	SV-2.1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	44,10	44,05 44,05	44,15 43,60	43,15	43,35
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	44,10	44,05 44,05	44,15 43,60	43,15	43,35
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	43,07	43,06 43,02 43,02	43,02 42,58	41,92	42,12
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,03	0,99 1,03 1,03	1,13 1,02	1,23	1,23
TORU ALUS		LIIVALUS 150mm			
LANG		3 0 27 18 15 4,2m 13,1m 16,1m 35,2m 13,5m			
TORU MATERJAL	DN50/140 - 4,2m	DN50+50/225 - 77,9m			
KONSTRUEERIMISE MEETOD		Avatud kaevik			
VAHEKAUGUSED (m)	4,2	2,1 11,0 16,1 35,2 13,5			
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		270° 266°			

Tingmärgid:

Olemasolev maapind

Projekteeritud kaugküttetorustik

Märkused:

1. "≈" märgiga tähistatud ristuvate tehnovõrkude sügavused on teadmata. Kõrgused on vajalik ehitustööde käigus välja selgitada ning vajadusel projekteeritud torustiku pikiprofiili korrigeerida.
2. Elektri- ja sidekaablite täpsne kõrgus tuleb määrata ehitustööde käigus. Vajadusel tuleb ette jöövad kaablid tõsta ülesse või lasta allapoole projekteeritavast torustikust.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

TÖÖ NIMETUS:

Tartu vald, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee - Astelpaju tn kaugküttetorustiku rajamine

PROJEKTEERIJA:

OÜ SOOJATOOJA
REG.12667672
TEL. +372 507 1350
E-MAIL: info@soojatooja.ee

SOOJATOOJA engineering and consulting

JOONISE NIMETUS:

Pikiprofiil

TÖÖ TELLIJA:

GREN TARTU AS
REG. 10641763

TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:

14.11.2022

Projekteeris	Hannes Jürivete	/allkirjastatud digitaalselt/
Vastutav isik	Tanel Rugam	/allkirjastatud digitaalselt/

Aadress:
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee; Astelpaju tn 2b; Astelpaju tänav L1,
Tartu vald, Tartu maakond

JOONISE NR: SV-2.1
TÖÖ NR: 2259

MÕÕTKAVA: 1:500

STAADIUM: Tööprojekt