


3 Jõhvi - Tartu - Valga tee 199,66 km

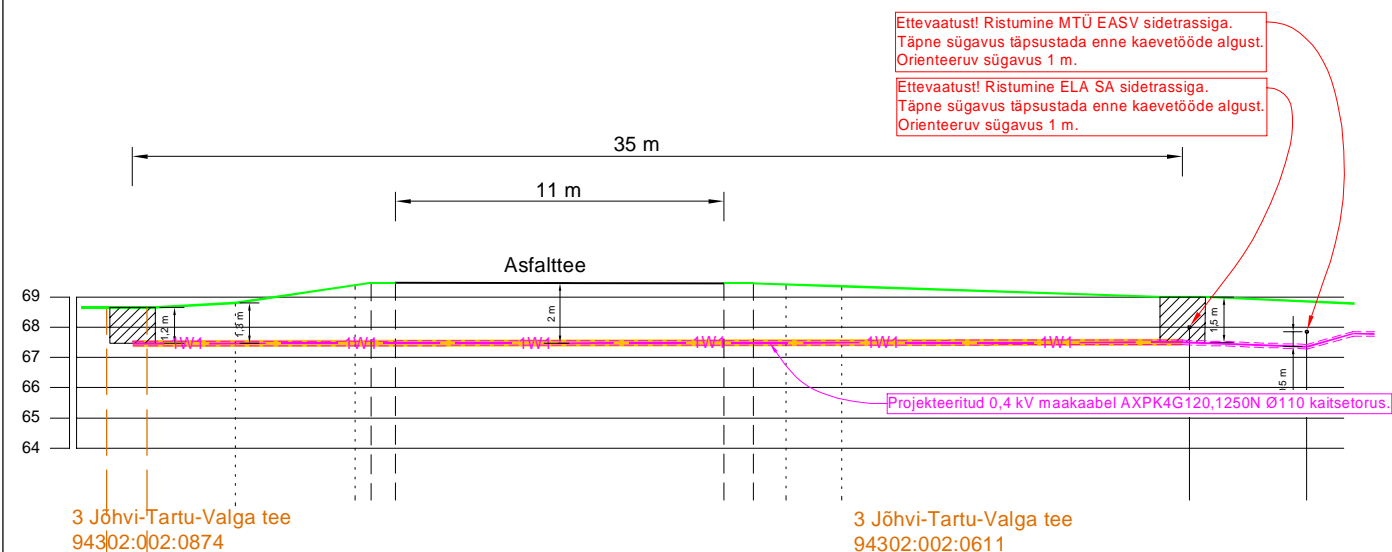


Varese
94302:002:0873

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 7 vaade 13

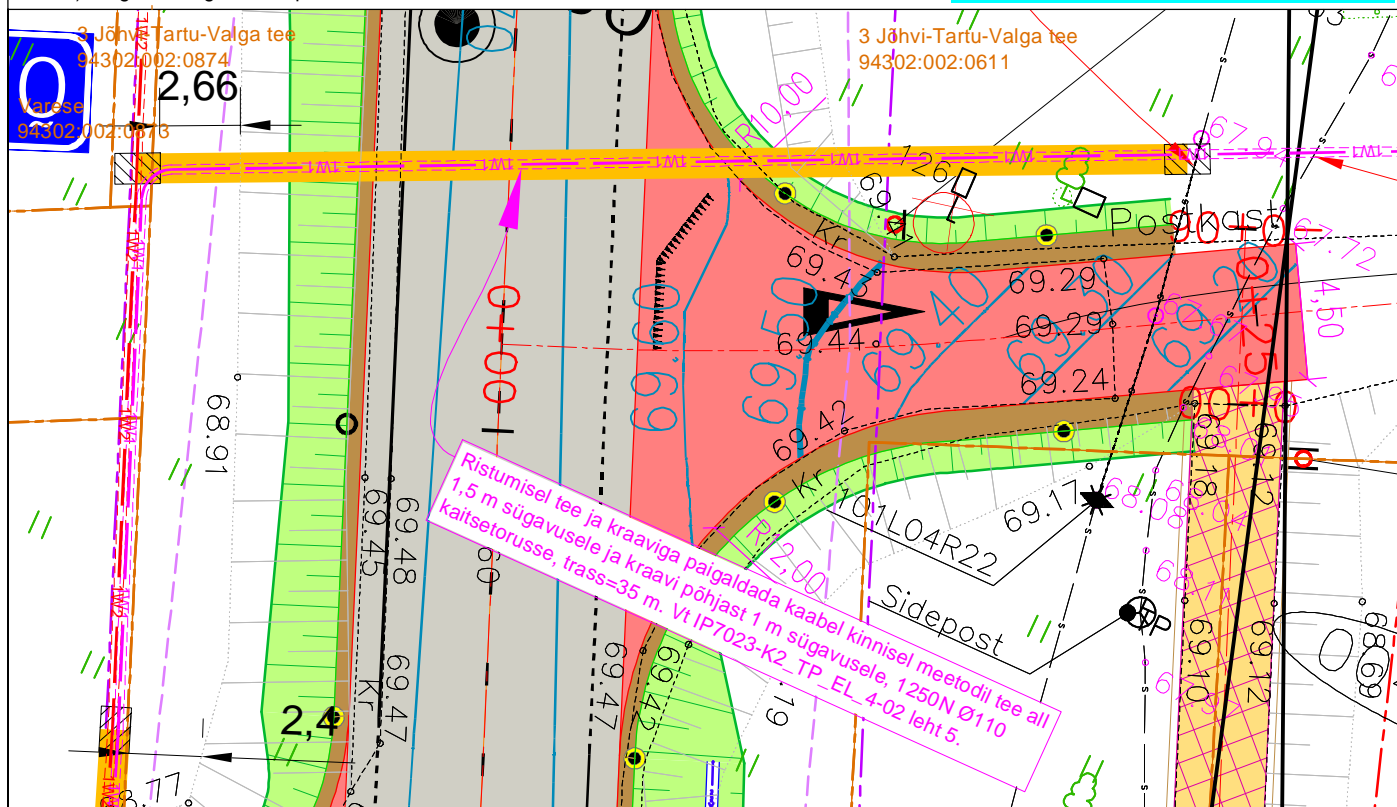

Projekt					Tellija		
Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Öru alevik, Öruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond					Elektrilevi OÜ		
Joonis					Joonise nr		
Ristmäväli					P7023-K2_TP_EL-4-01		
Projekteeris	Raido Rebane	21.08.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250		
Kontrollis	Andres Mee	21.08.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt		
Projekti juht				Keel	Leht	Lehti	
				EST	5	9	



LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486