



23228 Elia tee 0,01 km

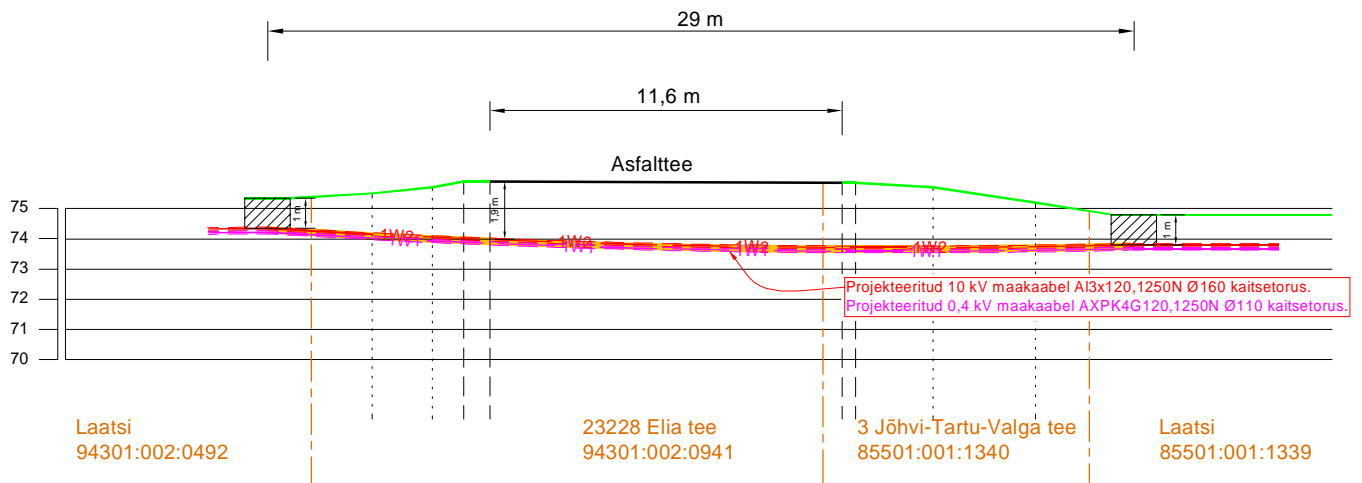

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 3 vaade 5

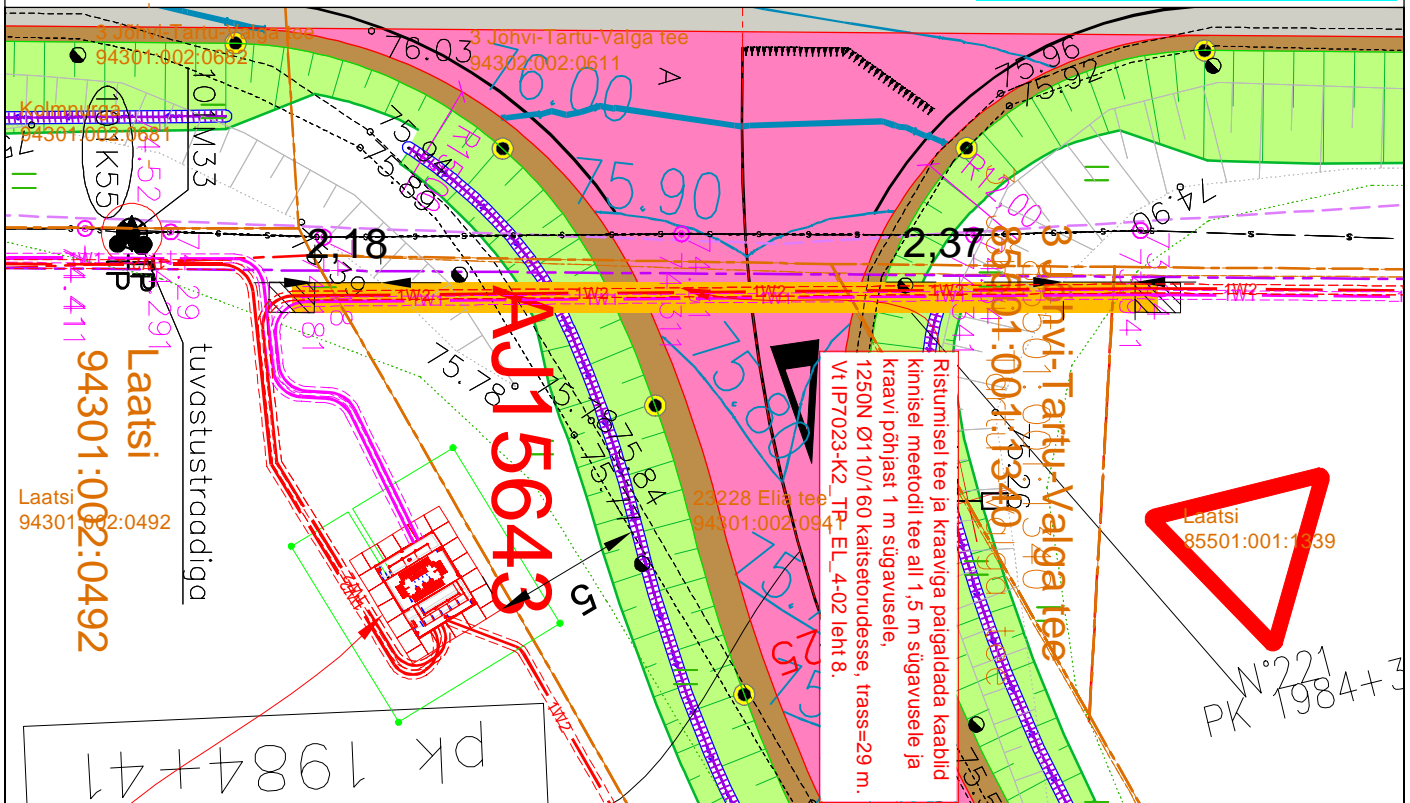

Projekt Tsurguliina - Sooru fiider 2. etapp. Öru alevik, Öruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond					Tellija Elektrilevi OÜ		
Joonis Ristmäväli					Joonise nr P7023-K2_TP_EL-4-01		
Projekteeris Raido Rebane					Mõõtkava M 1: 250		
Kontrollis Andres Mee					Staadium Tööprojekt		
Projektijuht					Keel EST		
					Leht 8		
					Lehti 9		

LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486