VAADE 9

Kolmnurga
94301:002:0681

Raudsepa
94301:002:0041

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1 m sügavusele, 1250N Ø110 kaitsetorudesse, trass=16 m.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=6 m.

MPL424618
AJ15643 F1 - M20
AXPK4G240, trass=583 m, L=608 m.
Paigaldada 1 m sügavusele, 1 m kaugusele kinnistupiirist, 450N Ø110 kaitsetorusse.

KOV tee 9430100 (Kiviküla tee)
pk 1985+21

Kiviküla tee
94302:002:0017

Vaade 10 / Vaade 9

Vaade 9 / Vaade 5

Teeperve
94302:002:0771

x= 6424300
y= 6283500

N
W E
S

TINGMÄRGID:
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev 330 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Katastripiir

VAADE 10

Vaade 26 / Vaade 10

Vaade 9 / Vaade 10

MPL424618
AJ15643 F1 - M20
AXPK4G240, trass=583 m, L=608 m.
Paigaldada 1 m sügavusele, puudest min 3 m kaugusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Kaldka
94302:002:0511

Kiviküla tee
94302:002:0017

Vare

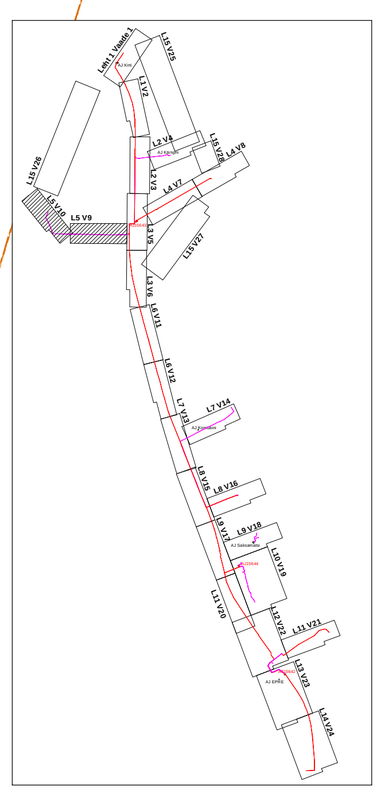

Projekt: Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond					Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: P7023-K2_TP_EL-4-01
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris: Raido Rebane		26.08.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava: M 1: 500
	Kontrollis: Andres Mee		26.08.2024	+372 511 9005	Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht				Keel: EST; Leht: 5; Lehti: 15