



Kaablite kaitsmine haljasalal all

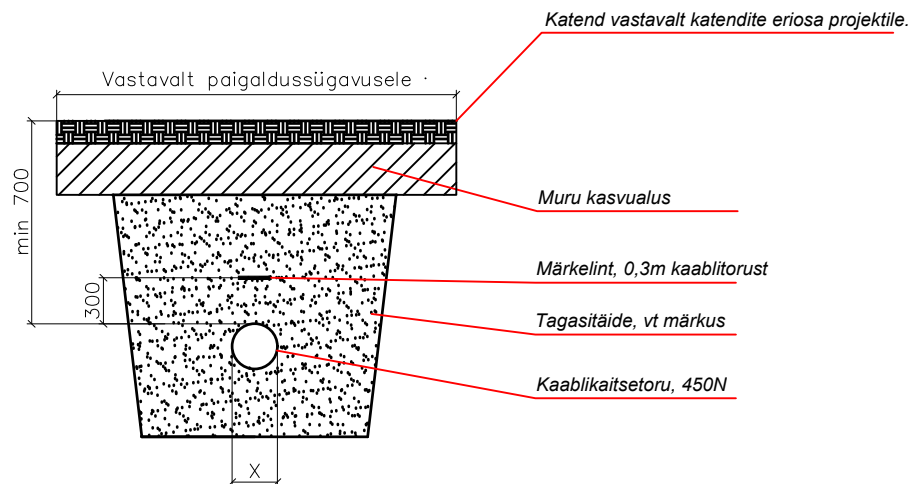


Kaablite kaitsmine sõidutee all ning teekattega aladel

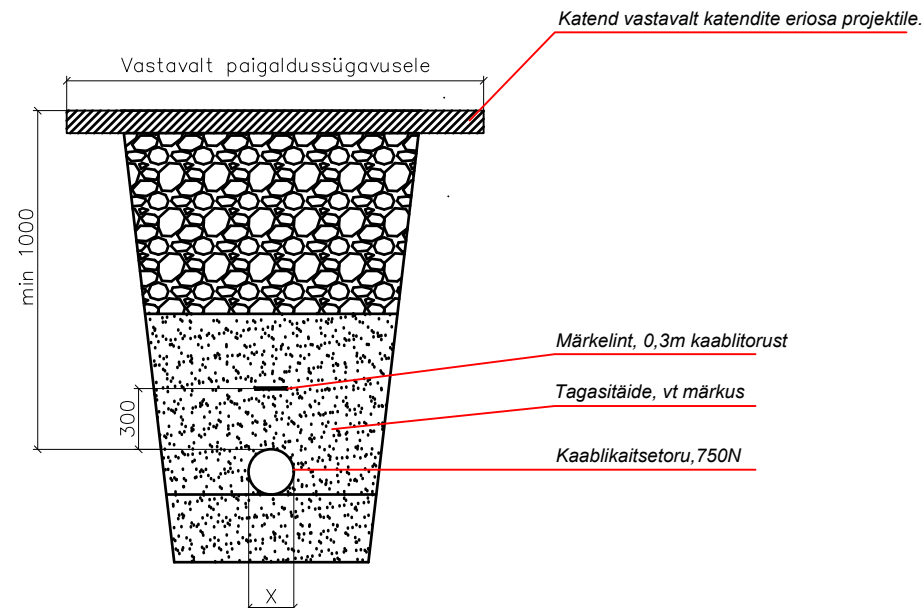

Märkused:

1. Kaablikaitsetorude läbimõõt sõltub kaablist ning on kirjeldatud täpsemalt projekti asendiplaanil.
2. Tagasitäitel kasutatavad liivpinnased peavad olema külmakerkekindlad ning kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp
3. Kaevikud varisemisnurgaga 1 : 3/4.

<div>Insenerimaailm</div> <div>Insenerimaailm OÜ Reg nr: 12309300 MTR: Elektritööd TEL001963 Projekteerimine EEP003559</div> <div>Ehituse 7/1-2,Jüri alevik, Harjumaa www.insenerimaailm.eu info@insenerimaailm.eu</div>	Töö nimetus: Tugevvoolupaigaldise välisosa projekt		Objekti aadress: Tohvri, Vana-Kastre küla, Kastre vald, Tartumaa			
	Tellija: Joosep Henrik Sild		Projekteeris: Vahur Sibrits		Kinnitas: Vahur Sibrits	
	Joonise nimetus: KAEBIKU TAGASITÄITE PÕHIMÕTTELINE SKEEM					
	Töö number: 250311	Projekti osa: ELV	Staadium: PP	Kuupäev: 24.03.2025	Joonis: 7-01	Leht: 1/1