



JOONISTE JAOTUS TRASSIL M1:50000

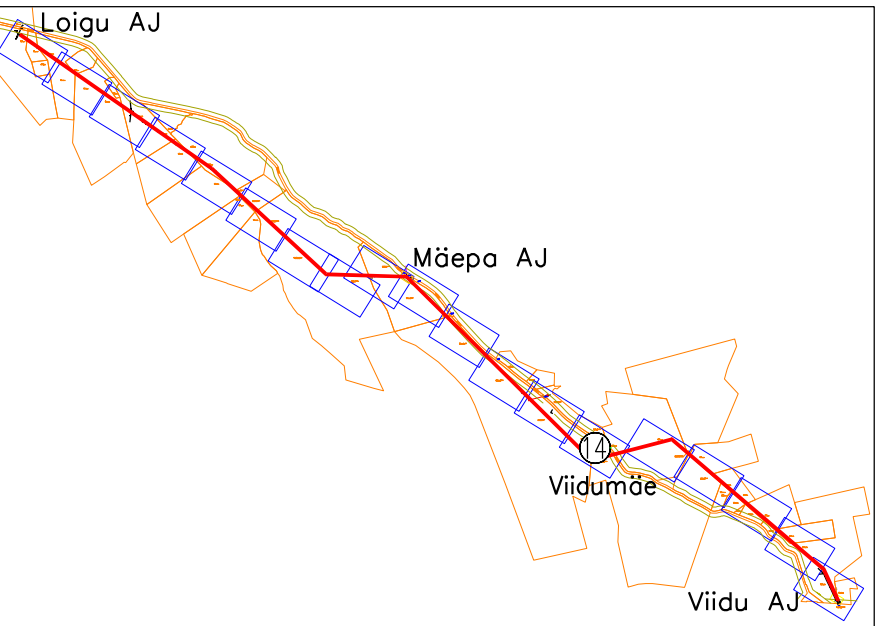

Kihelkonna metskond 68
44001:003:0420

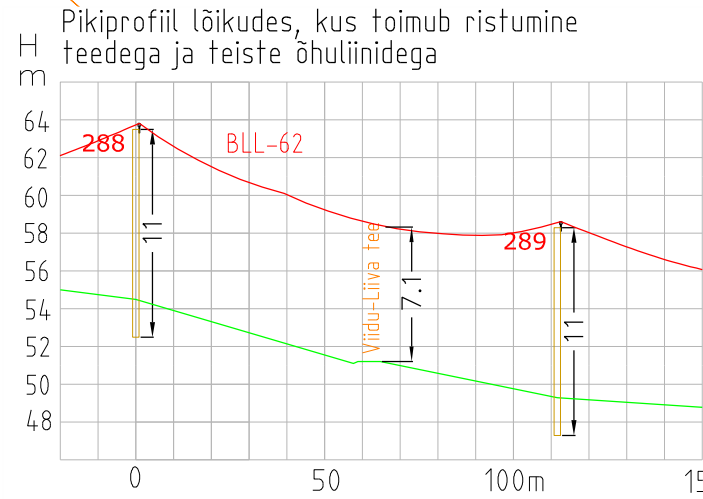

Haudako
44001:003:0359

Paigaldada sädevahemikud
SD120.3 tugiisolaatoritele

joon. 15

joon. 13

Kihelkonna metskond 71
44001:003:0423

Viidumäe vaatetorn
43301:001:0154

21113 Viidu-Liiva tee
44001:003:0603

Olemasolev r/b mast
asendada puitmastiga
KRS kl.3 11 m + rõht-
traavers SH151.0

Paigaldada sädevahemikud
SD120.3 tugiisolaatoritele

Õhuliini paigasjuhe
asendada kaetud õhuliini
juhtmega BLL-62

olemasoleval puit mastil
paigaldada uued isolaatorid

Olemasolev r/b mast
asendada puitmastiga
KRS kl.3 11 m + rõht-
traavers SH151.0

Olemasolev r/b A-mast
asendada puitmastiga
+ nurgatraavers SH63
paigaldada 1 tõmmits


Kihelkonna metskond 72
43301:001:0155



Tagada piirimärgi
püsimine

TINGMÄRGID

- rekonstrueeritav 10 kV õhuliin BLL-62
- projekteeritav uus puitmast
- 15 mastinumber
- projekteeritav tõmmits
- olemasolev r/b ja puitmast
- õhuliini lahtlüliti
- olemasolev 10 kV õhuliin
- olemasolev 10 kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4 kV maakaabel
- olemasolev 0,4 kV õhuliin
- maaüksuse piir

MÄRKUSED
* Alusplaanina on kasutatud OU DP Projektbüroo
maamöödutööd nr. 56-23-G.
Koordinaadid L.EST'97 süsteemis, kõrgused EH2000
süsteemis.



<div>Tellija:</div> <div><div></div><div>Enefit</div><div>Enefit Connect OÜ</div></div>		<div> enersense</div>	Aadress:	Energia tn. 4 Pärnu	Töö nr:	IP6273
					Staadium:	TP
			MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	04.10.23
Töö nimetus:	Viidu 10 kV HL fiidri parendamine Viidu, Saaremaa IP6273		Reg. nr:	11445550	Leht/Lehti:	14/19
			Telefon:	51 64 840	Mõõt:	A3 1:1000
			e-mail:	leho@tt.ee		
Joonise nimetus:	Asendiplaan 14–19		Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	